


放射線量マップ【逆井中学校】

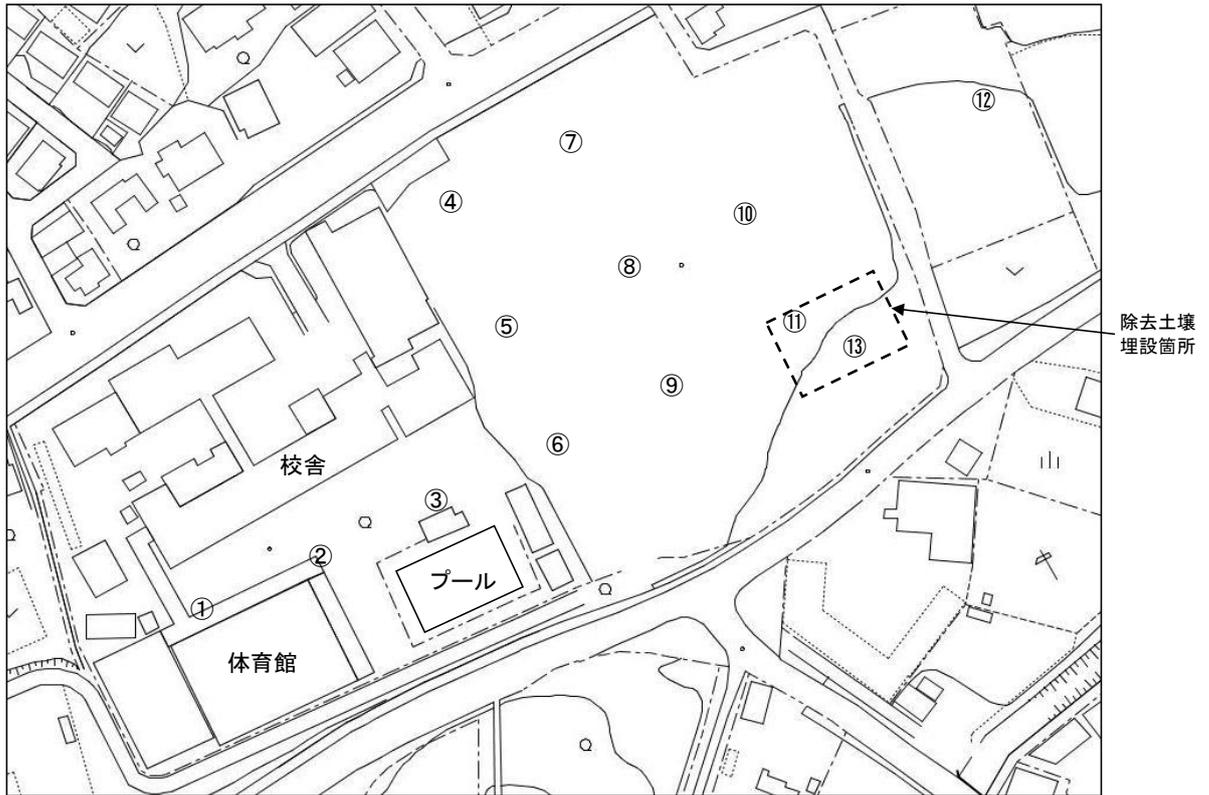

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成28年5月12日(前回:平成27年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館前	土	0.078	0.058	0.103	0.069	0.108	0.063
②	体育館前	舗装	0.052	0.050	0.075	0.066	0.075	0.057
③	プール前	土	0.063	0.070	0.060	0.121	0.074	0.128
④	グラウンド	土	0.083	0.069	0.083	0.076	0.076	0.092
⑤	グラウンド	土	0.078	0.072	0.066	0.082	0.091	0.084
⑥	グラウンド	土	0.077	0.077	0.090	0.082	0.087	0.077
⑦	グラウンド	土	0.084	0.083	0.103	0.087	0.102	0.094
⑧	グラウンド	土	0.095	0.073	0.073	0.094	0.090	0.098
⑨	グラウンド	土	0.050	0.060	0.096	0.076	0.084	0.087
⑩	グラウンド	土	0.062	0.059	0.069	0.071	0.095	0.099
⑪	グラウンド	土	0.072	0.066	0.078	0.079	0.072	0.074
⑫	テニスコート	土	0.076	0.060	0.065	0.080	0.084	0.075
⑬	グラウンド	土	0.103	0.077	0.091	0.063	0.099	0.088
平均			0.073	0.067	0.081	0.080	0.087	0.086

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満