


放射線量マップ【高柳中学校】

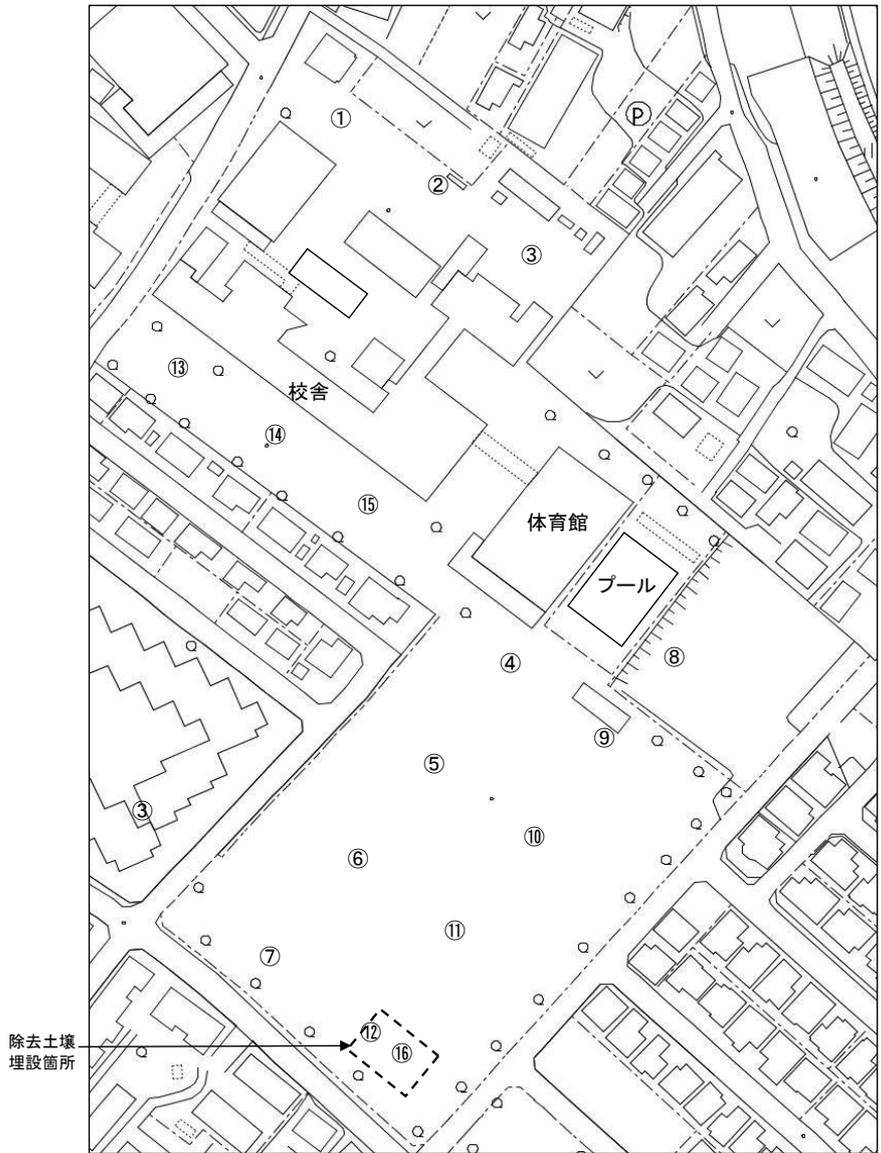

○除染完了日：平成25年1月15日

○測定日：平成28年5月19日(前回：平成27年11月4日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.053	0.051	0.065	0.049	0.067	0.049
②	通路	舗装	0.051	0.044	0.061	0.054	0.055	0.049
③	通路	舗装	0.057	0.060	0.068	0.065	0.059	0.046
④	グラウンド	土	0.065	0.049	0.078	0.042	0.085	0.038
⑤	グラウンド	土	0.057	0.064	0.058	0.049	0.061	0.057
⑥	グラウンド	土	0.052	0.066	0.045	0.061	0.048	0.054
⑦	グラウンド	土	0.068	0.050	0.074	0.045	0.073	0.037
⑧	グラウンド	土	0.054	0.074	0.051	0.072	0.074	0.073
⑨	グラウンド	土	0.067	0.067	0.072	0.056	0.063	0.037
⑩	グラウンド	土	0.060	0.081	0.089	0.073	0.084	0.054
⑪	グラウンド	土	0.061	0.056	0.063	0.055	0.055	0.042
⑫	グラウンド	土	0.048	0.058	0.055	0.061	0.045	0.042
⑬	通路	舗装	0.065	0.058	0.073	0.067	0.063	0.050
⑭	通路	舗装	0.080	0.064	0.065	0.052	0.069	0.054
⑮	通路	舗装	0.069	0.053	0.056	0.071	0.048	0.038
⑯	グラウンド	土	0.075	0.058	0.079	0.071	0.080	0.057
平均			0.061	0.060	0.066	0.059	0.064	0.049

※1 環境省基準：地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満