


放射線量マップ【旭小学校】

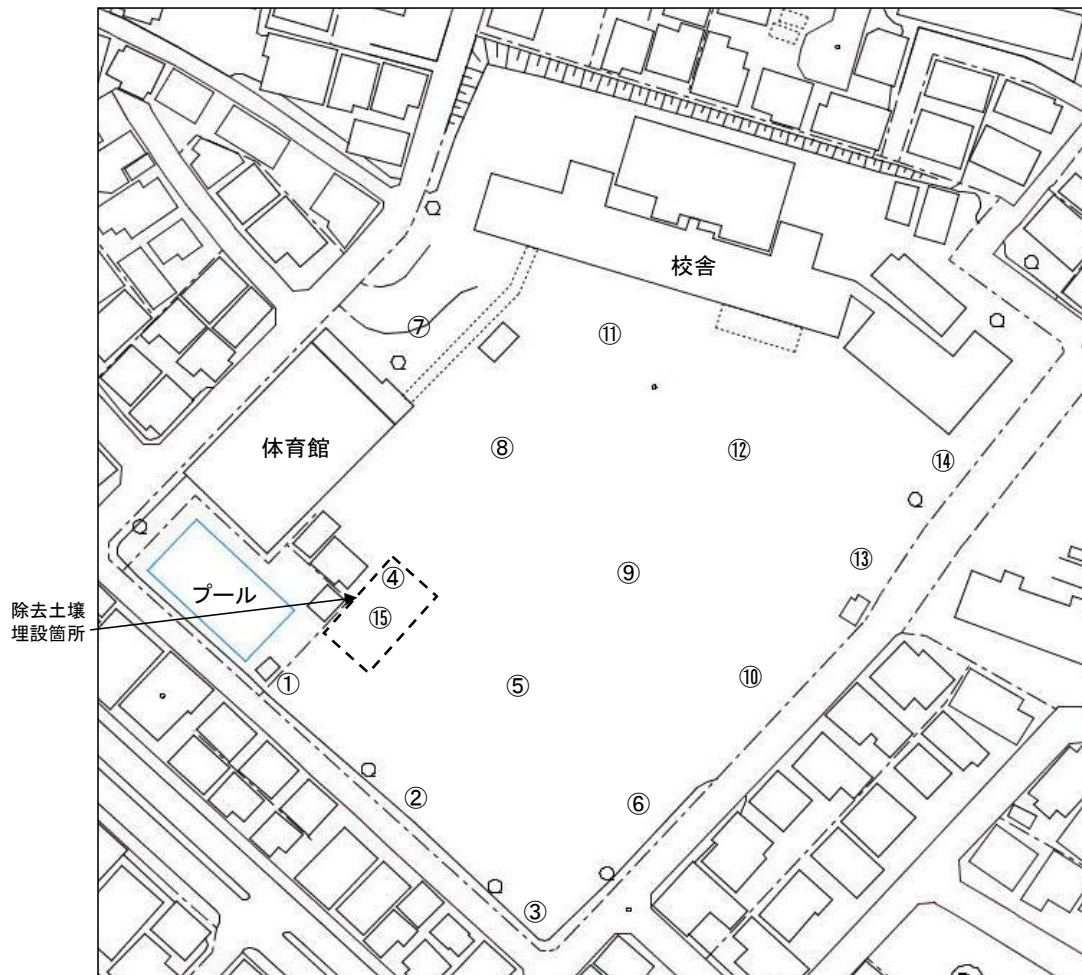

○除染完了日：平成24年5月9日

○測定日：平成28年5月26日（前回：平成27年11月11日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.036	0.095	0.049	0.079	0.044	0.087
②	グラウンド	土	0.031	0.070	0.037	0.070	0.044	0.049
③	グラウンド	土	0.052	0.072	0.056	0.060	0.043	0.070
④	グラウンド	土	0.039	0.030	0.040	0.036	0.043	0.035
⑤	グラウンド	土	0.047	0.038	0.033	0.041	0.044	0.023
⑥	グラウンド	土	0.057	0.052	0.051	0.049	0.051	0.033
⑦	通路	アスファルト	0.044	0.063	0.045	0.043	0.041	0.062
⑧	グラウンド	土	0.033	0.031	0.040	0.032	0.042	0.019
⑨	グラウンド	土	0.047	0.024	0.036	0.026	0.047	0.025
⑩	グラウンド	土	0.040	0.029	0.051	0.031	0.036	0.030
⑪	グラウンド	土	0.040	0.036	0.049	0.033	0.055	0.027
⑫	グラウンド	土	0.039	0.035	0.043	0.039	0.046	0.021
⑬	グラウンド	土	0.052	0.046	0.041	0.031	0.049	0.037
⑭	校舎横	側溝	0.055	0.048	0.061	0.042	0.085	0.041
⑮	グラウンド	土	0.056	0.037	0.046	0.032	0.043	0.037
平均			0.045	0.047	0.045	0.043	0.048	0.040

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満