


放射線量マップ【風早南部小学校】

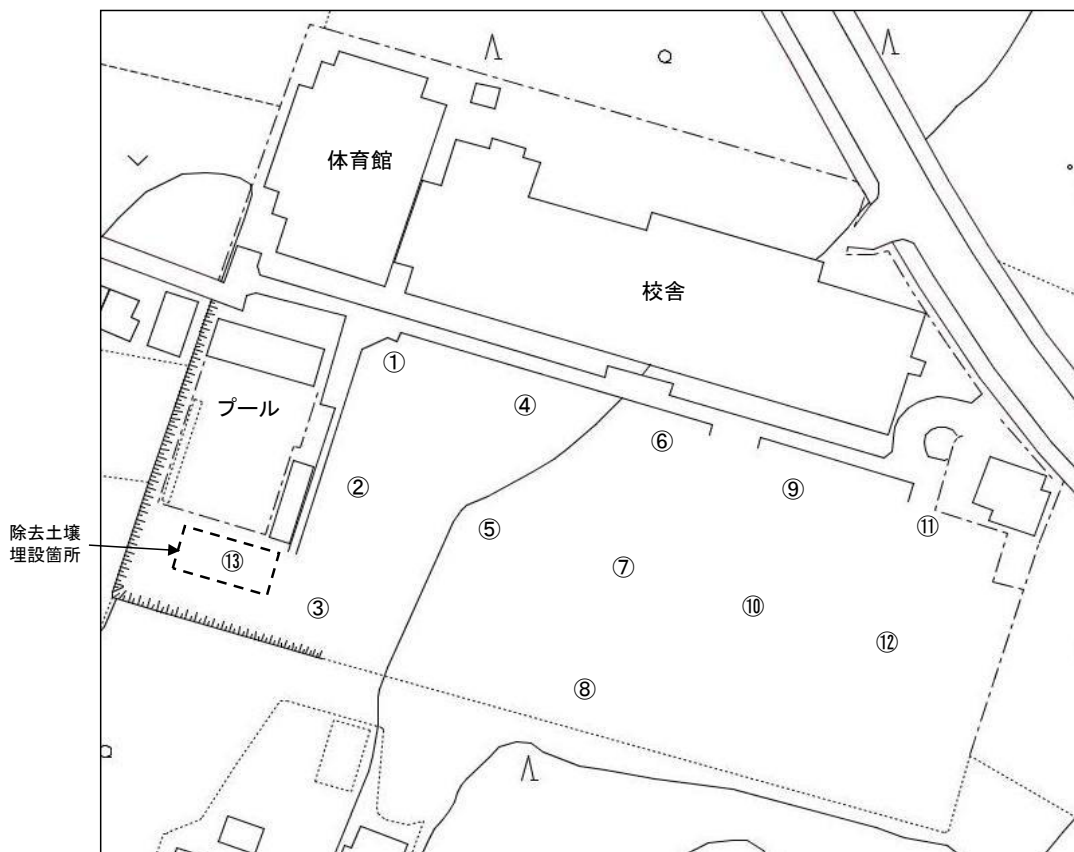

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成28年5月23日(前回:平成27年11月4日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.065	0.074	0.069	0.074	0.064	0.049
②	グラウンド	側溝	0.063	0.043	0.060	0.051	0.072	0.061
③	グラウンド	側溝	0.095	0.062	0.051	0.051	0.056	0.050
④	グラウンド	土	0.063	0.077	0.074	0.065	0.079	0.071
⑤	グラウンド	土	0.042	0.050	0.059	0.056	0.053	0.055
⑥	グラウンド	土	0.052	0.050	0.050	0.049	0.044	0.033
⑦	グラウンド	土	0.052	0.064	0.053	0.060	0.057	0.056
⑧	グラウンド	側溝	0.068	0.064	0.062	0.049	0.073	0.058
⑨	グラウンド	土	0.056	0.041	0.057	0.045	0.084	0.045
⑩	グラウンド	土	0.040	0.052	0.049	0.052	0.053	0.039
⑪	グラウンド	土	0.044	0.047	0.043	0.038	0.050	0.039
⑫	グラウンド	土	0.057	0.046	0.058	0.037	0.049	0.041
⑬	バスケット	土	0.041	0.048	0.052	0.050	0.049	0.046
平均			0.057	0.055	0.057	0.052	0.060	0.049

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満