


放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

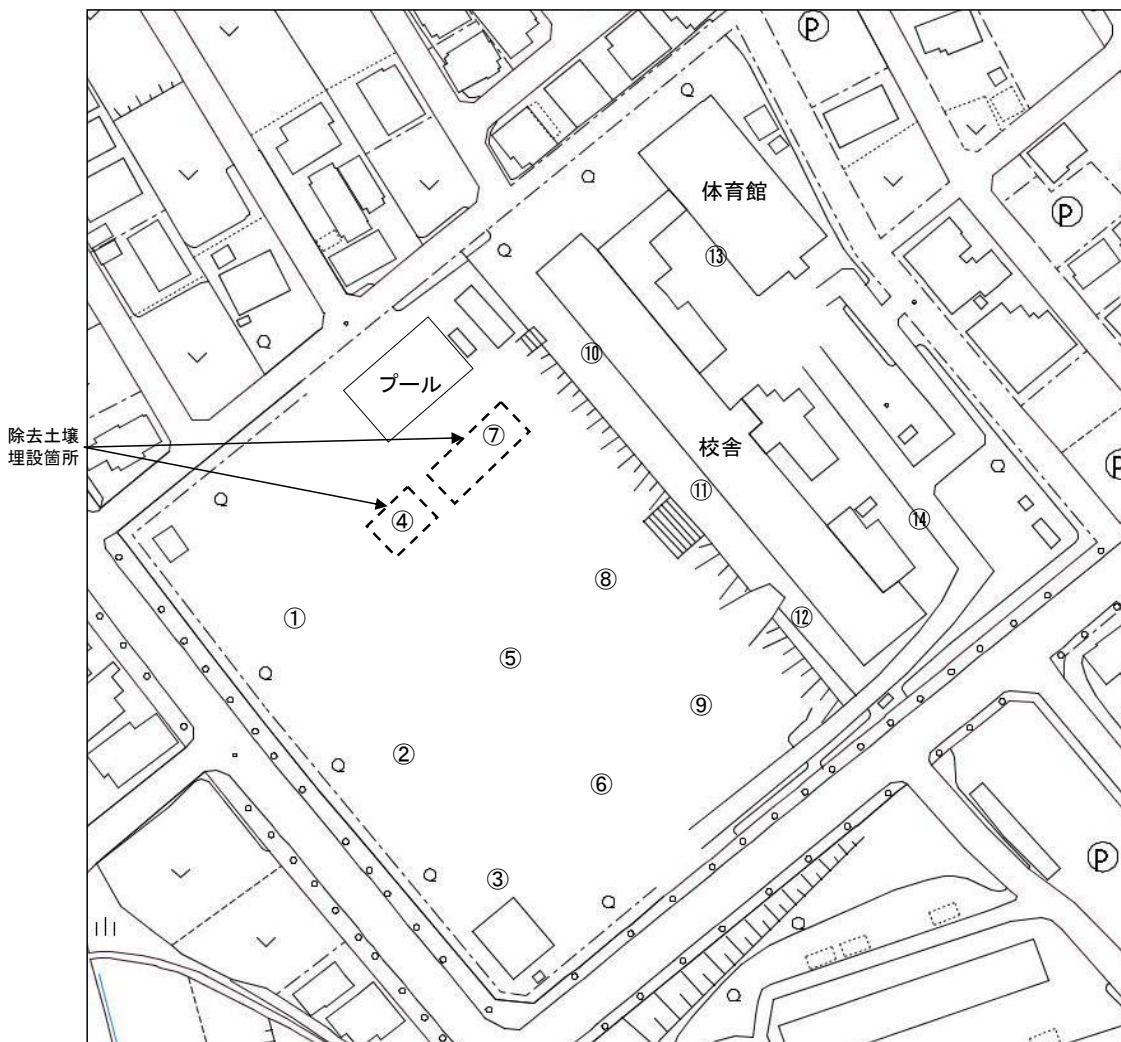

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成28年5月13日(前回:平成27年11月5日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.037	0.037	0.045	0.046	0.046	0.041
②	グラウンド	土	0.041	0.022	0.049	0.047	0.040	0.043
③	グラウンド	土	0.039	0.039	0.061	0.049	0.062	0.059
④	グラウンド	土	0.043	0.033	0.063	0.053	0.073	0.042
⑤	グラウンド	土	0.047	0.028	0.042	0.030	0.043	0.064
⑥	グラウンド	土	0.035	0.028	0.039	0.026	0.036	0.030
⑦	グラウンド	土	0.074	0.038	0.079	0.054	0.068	0.054
⑧	グラウンド	土	0.036	0.037	0.052	0.040	0.049	0.048
⑨	グラウンド	土	0.059	0.036	0.073	0.047	0.048	0.050
⑩	校舎前	土	0.062	0.052	0.071	0.064	0.066	0.053
⑪	校舎前	土	0.087	0.066	0.093	0.093	0.097	0.083
⑫	校舎前	土	0.046	0.054	0.065	0.061	0.065	0.063
⑬	通路	舗装	0.077	0.049	0.074	0.072	0.072	0.070
⑭	通路	舗装	0.098	0.076	0.106	0.102	0.131	0.112
平均			0.056	0.043	0.065	0.056	0.064	0.058

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満