


放射線量マップ【柏第一小学校】

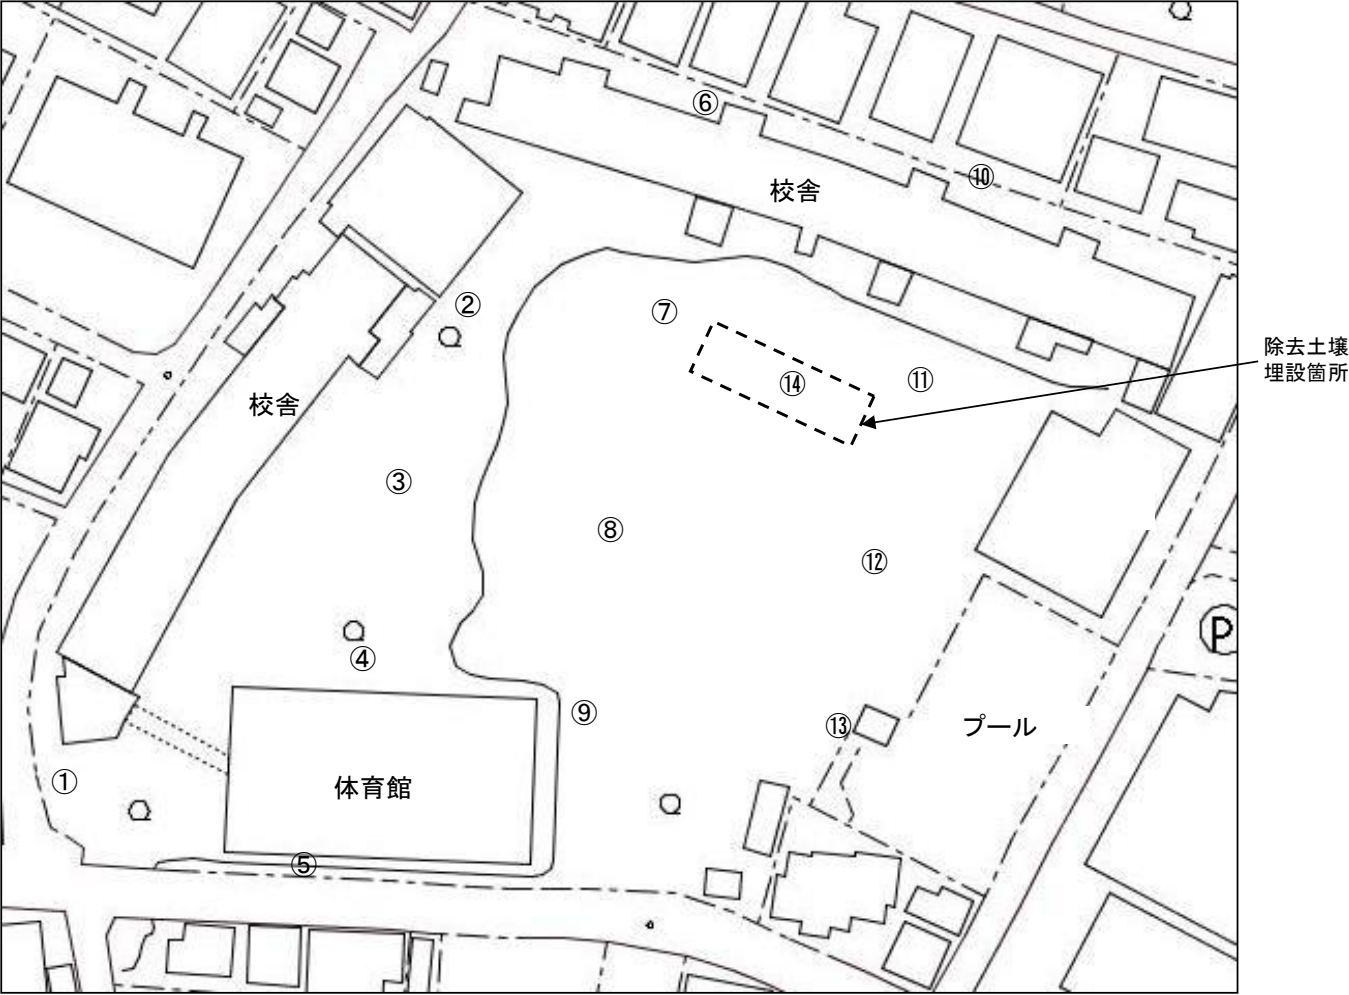

○除染完了日:平成24年6月28日
○測定日:平成28年11月21日(前回:平成28年5月26日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.064	0.071	0.053	0.078	0.076	0.074
②	グラウンド	土	0.071	0.064	0.076	0.064	0.069	0.070
③	グラウンド	土	0.038	0.045	0.046	0.042	0.044	0.054
④	グラウンド	土	0.054	0.049	0.050	0.061	0.077	0.047
⑤	体育館裏	土	0.087	0.083	0.083	0.081	0.095	0.092
⑥	校舎裏	土	0.081	0.070	0.072	0.067	0.074	0.085
⑦	グラウンド	土	0.049	0.043	0.044	0.066	0.047	0.044
⑧	グラウンド	土	0.048	0.045	0.041	0.047	0.037	0.045
⑨	グラウンド	土	0.038	0.046	0.038	0.059	0.050	0.060
⑩	校舎裏	土	0.084	0.076	0.086	0.088	0.081	0.098
⑪	グラウンド	土	0.071	0.051	0.061	0.059	0.070	0.060
⑫	グラウンド	土	0.055	0.046	0.060	0.067	0.071	0.064
⑬	グラウンド	土	0.073	0.069	0.073	0.064	0.080	0.065
⑭	グラウンド	土	0.042	0.038	0.034	0.048	0.044	0.042
平均			0.061	0.057	0.060	0.064	0.065	0.064

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満