


放射線量マップ【柏第二小学校】

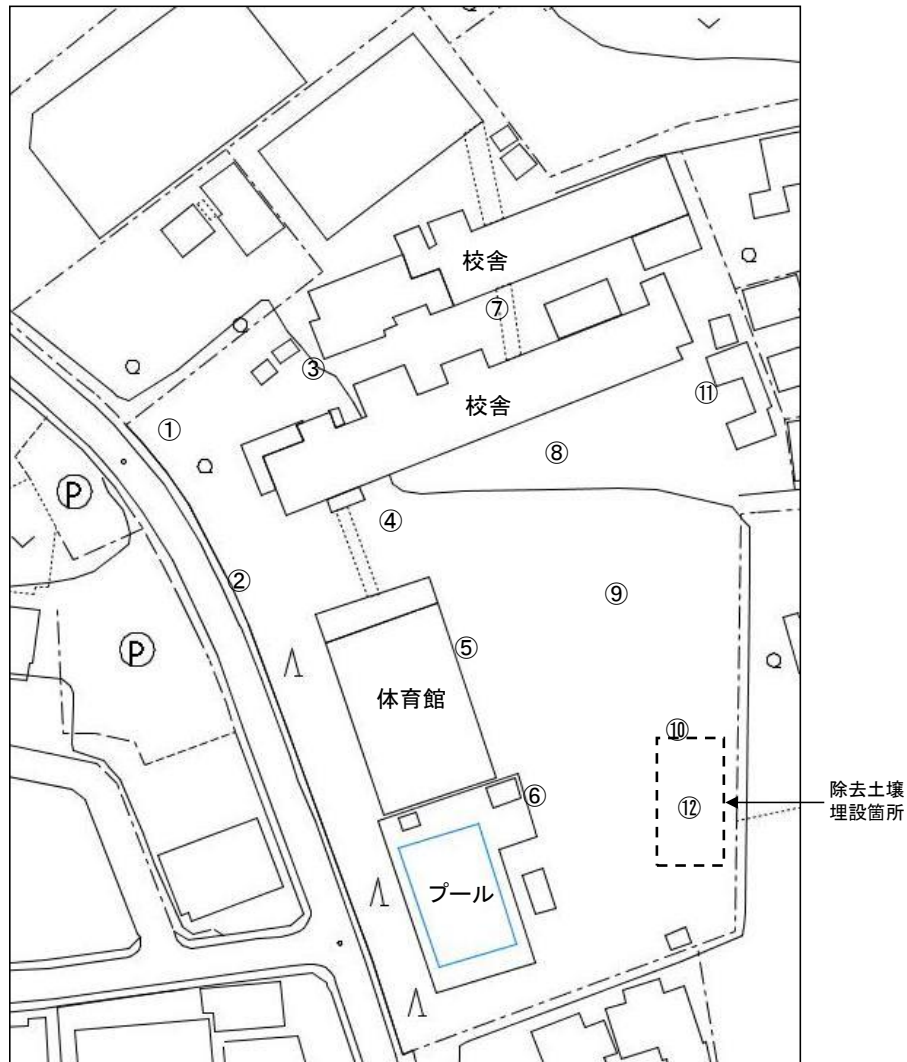

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成28年11月16日(前回:平成28年5月26日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.060	0.077	0.061	0.080	0.042	0.069
②	校門	舗装	0.050	0.066	0.042	0.071	0.052	0.050
③	校舎前	舗装	0.060	0.069	0.062	0.073	0.056	0.057
④	グラウンド	土	0.065	0.068	0.062	0.056	0.063	0.072
⑤	グラウンド	土	0.047	0.047	0.049	0.046	0.040	0.043
⑥	グラウンド	土	0.051	0.040	0.051	0.048	0.060	0.058
⑦	校舎前	舗装	0.068	0.068	0.062	0.069	0.075	0.061
⑧	グラウンド	土	0.046	0.051	0.057	0.059	0.051	0.056
⑨	グラウンド	土	0.047	0.038	0.053	0.034	0.068	0.045
⑩	グラウンド	土	0.036	0.039	0.052	0.040	0.041	0.049
⑪	グラウンド	土	0.045	0.047	0.045	0.069	0.057	0.053
⑫	グラウンド	土	0.059	0.048	0.052	0.055	0.064	0.051
平均			0.053	0.055	0.054	0.058	0.056	0.055

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満