


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

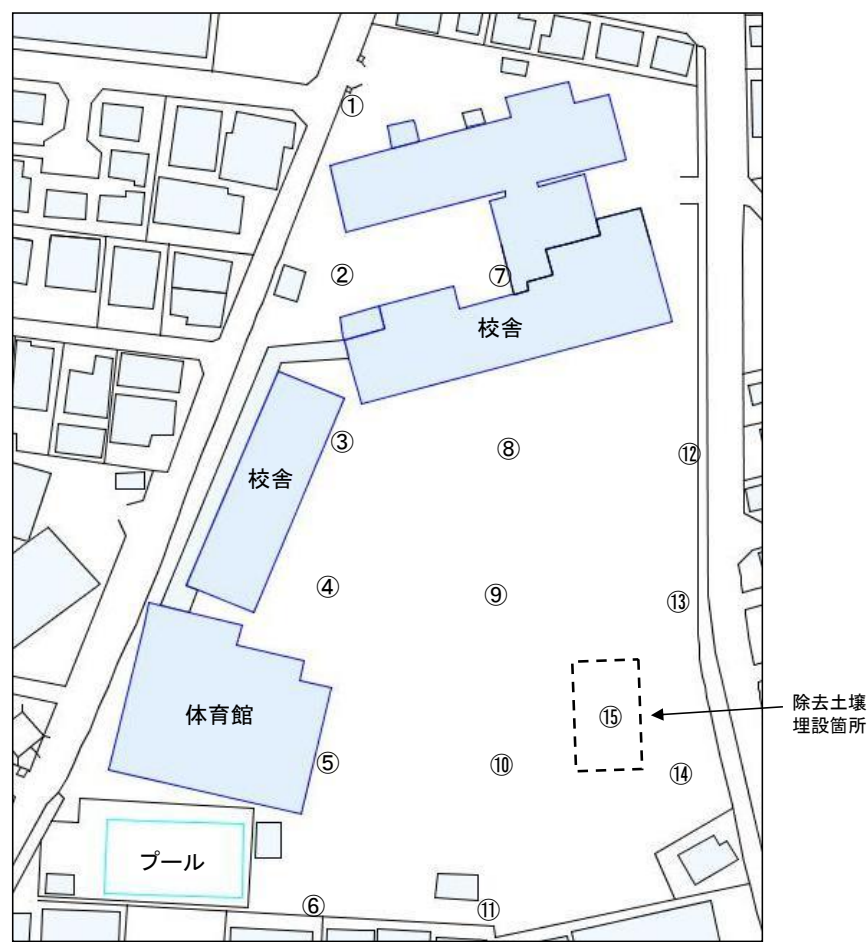

○除染完了日:平成24年7月12日
○測定日:平成28年10月31日(前回:平成28年5月13日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.075	0.059	0.068	0.069	0.076	0.073
②	グラウンド	土	0.050	0.082	0.048	0.063	0.059	0.071
③	グラウンド	土	0.086	0.091	0.092	0.101	0.090	0.098
④	グラウンド	土	0.075	0.072	0.077	0.071	0.072	0.066
⑤	グラウンド	土	0.069	0.061	0.077	0.051	0.094	0.078
⑥	グラウンド	土	0.067	0.104	0.060	0.096	0.065	0.095
⑦	校舎裏	土	0.064	0.086	0.078	0.086	0.067	0.080
⑧	グラウンド	土	0.044	0.044	0.062	0.060	0.060	0.073
⑨	グラウンド	土	0.032	0.035	0.040	0.043	0.046	0.046
⑩	グラウンド	土	0.038	0.038	0.040	0.044	0.032	0.045
⑪	グラウンド	土	0.035	0.053	0.039	0.061	0.034	0.064
⑫	グラウンド	土	0.050	0.037	0.052	0.062	0.054	0.048
⑬	グラウンド	土	0.062	0.059	0.051	0.049	0.072	0.064
⑭	グラウンド	土	0.048	0.049	0.045	0.066	0.036	0.060
⑮	グラウンド	土	0.033	0.039	0.036	0.038	0.040	0.041
平均			0.055	0.061	0.058	0.064	0.060	0.067

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満