
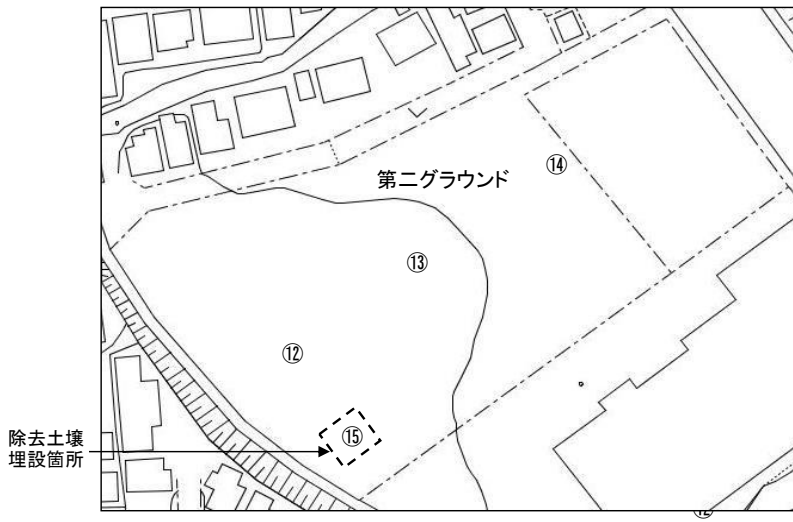


放射線量マップ【柏第二中学校】

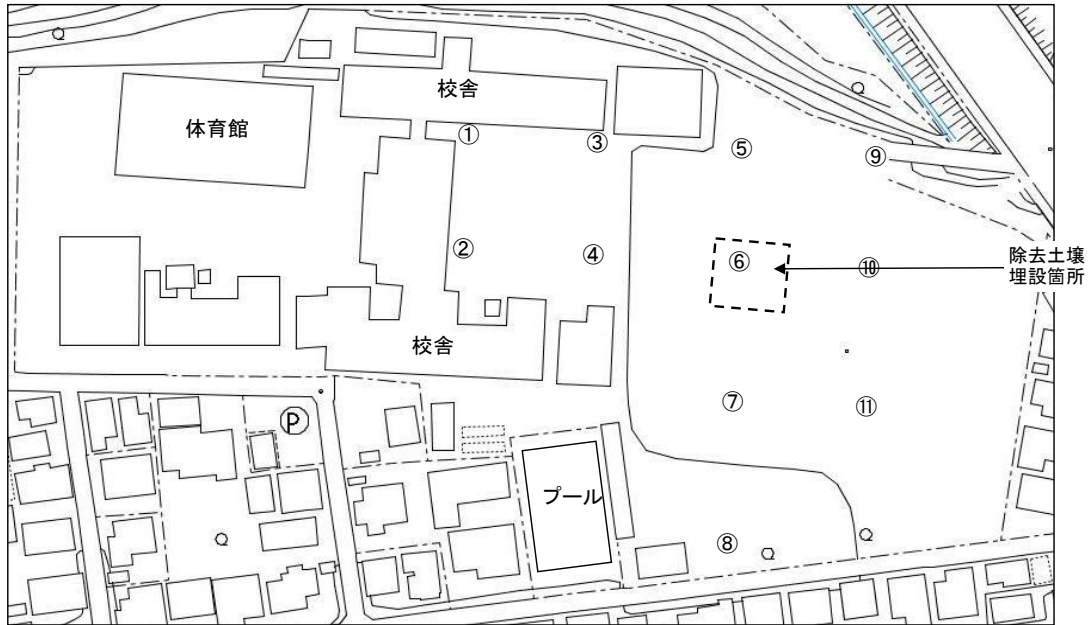

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成28年11月16日(前回:平成28年5月18日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 | | | ※1環境省基準 | | ※2柏市目標 | | | |
|------|-------|----|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 100cm | | 50cm | | 5cm | |
| | | | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 |
| ① | 校舎前 | 舗装 | 0.061 | 0.067 | 0.048 | 0.061 | 0.047 | 0.069 |
| ② | 校舎前 | 土 | 0.056 | 0.078 | 0.058 | 0.084 | 0.054 | 0.063 |
| ③ | 校舎前 | 土 | 0.048 | 0.066 | 0.057 | 0.051 | 0.060 | 0.054 |
| ④ | 校舎前 | 土 | 0.057 | 0.044 | 0.040 | 0.054 | 0.041 | 0.051 |
| ⑤ | グラウンド | 土 | 0.065 | 0.076 | 0.080 | 0.084 | 0.076 | 0.083 |
| ⑥ | グラウンド | 土 | 0.081 | 0.072 | 0.083 | 0.100 | 0.079 | 0.099 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.089 | 0.089 | 0.086 | 0.087 | 0.093 | 0.089 |
| ⑧ | グラウンド | 土 | 0.073 | 0.093 | 0.085 | 0.077 | 0.084 | 0.092 |
| ⑨ | グラウンド | 土 | 0.070 | 0.090 | 0.093 | 0.097 | 0.090 | 0.095 |
| ⑩ | グラウンド | 土 | 0.094 | 0.107 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.117 |
| ⑪ | グラウンド | 土 | 0.097 | 0.099 | 0.097 | 0.124 | 0.098 | 0.125 |
| ⑫ | グラウンド | 土 | 0.093 | 0.110 | 0.099 | 0.102 | 0.096 | 0.112 |
| ⑬ | グラウンド | 土 | 0.085 | 0.083 | 0.083 | 0.089 | 0.081 | 0.092 |
| ⑭ | グラウンド | 土 | 0.075 | 0.114 | 0.086 | 0.107 | 0.098 | 0.095 |
| ⑮ | グラウンド | 土 | 0.098 | 0.105 | 0.089 | 0.114 | 0.098 | 0.111 |
| 平均 | | | 0.076 | 0.086 | 0.079 | 0.088 | 0.079 | 0.090 |

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満