


放射線量マップ【田中北小学校】

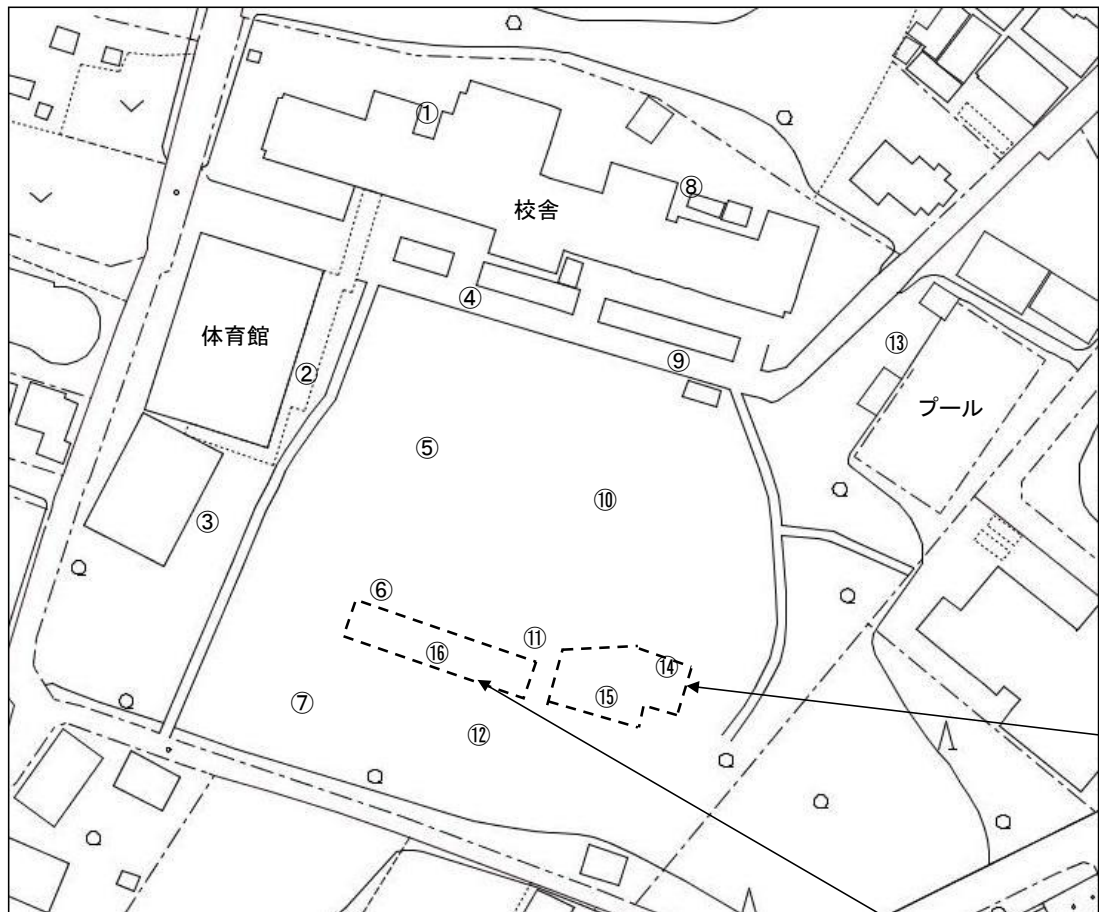

除去土壌
埋設箇所

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年1月16日

○測定日:平成28年11月8日(前回:平成28年5月23日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	コンクリート	0.076	0.090	0.094	0.079	0.103	0.085
②	体育館前	アスファルト	0.044	0.070	0.057	0.064	0.042	0.061
③	グラウンド	土	0.077	0.073	0.072	0.058	0.060	0.065
④	校舎前	アスファルト	0.065	0.075	0.050	0.060	0.050	0.056
⑤	グラウンド	土	0.039	0.037	0.053	0.042	0.043	0.045
⑥	グラウンド	土	0.038	0.037	0.027	0.033	0.041	0.054
⑦	グラウンド	土	0.041	0.047	0.044	0.054	0.043	0.043
⑧	校舎裏	土	0.067	0.085	0.085	0.082	0.067	0.072
⑨	校舎前	アスファルト	0.057	0.062	0.051	0.070	0.044	0.041
⑩	グラウンド	土	0.044	0.036	0.053	0.039	0.039	0.037
⑪	グラウンド	土	0.037	0.044	0.037	0.058	0.033	0.033
⑫	グラウンド	土	0.041	0.043	0.039	0.045	0.045	0.054
⑬	プール横	土	0.068	0.090	0.073	0.110	0.071	0.103
⑭	グラウンド	土	0.037	0.029	0.038	0.028	0.050	0.044
⑮	グラウンド	土	0.039	0.042	0.033	0.041	0.044	0.039
⑯	グラウンド	土	0.033	0.075	0.043	0.048	0.044	0.058
平均			0.050	0.058	0.053	0.057	0.051	0.056

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満