


放射線量マップ【逆井中学校】

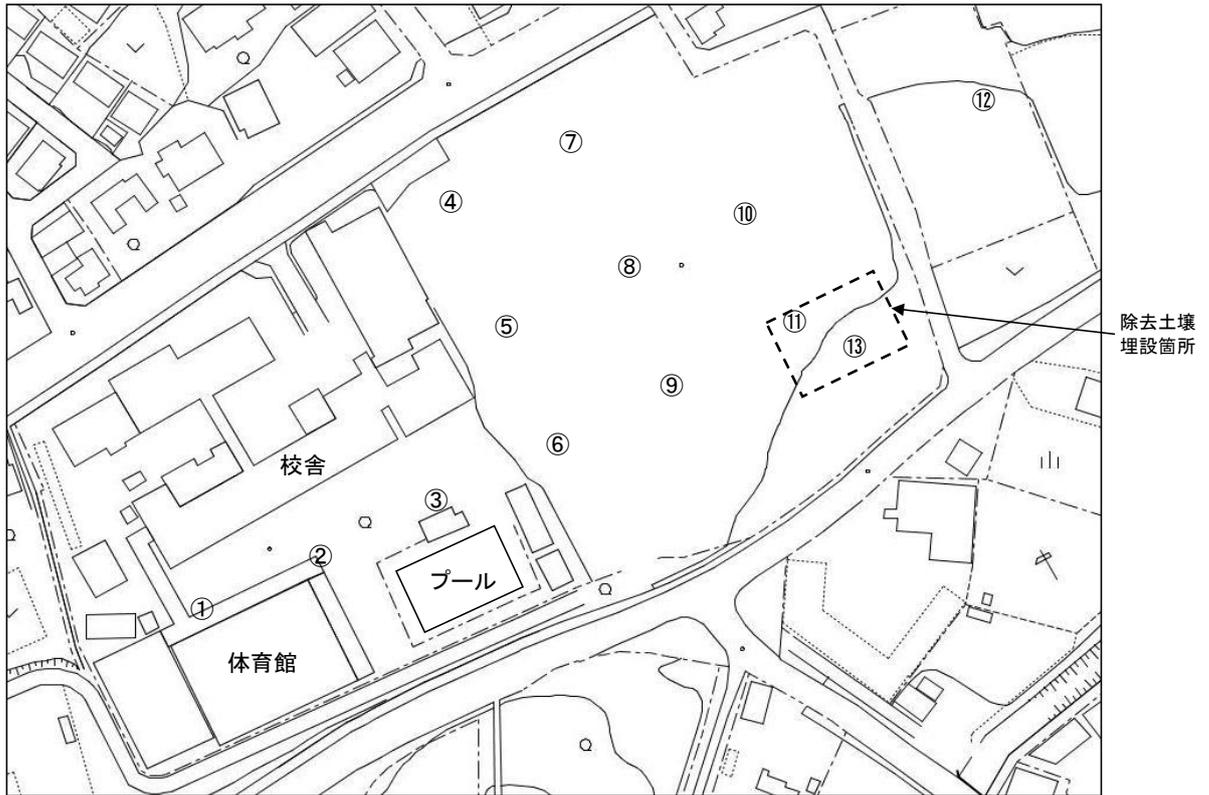

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成28年11月18日(前回:平成28年5月12日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 | | | ※1環境省基準 | | ※2柏市目標 | | 5cm | |
|------|--------|----|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 100cm | | 50cm | | 5cm | |
| | | | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 |
| ① | 体育館前 | 土 | 0.082 | 0.078 | 0.082 | 0.103 | 0.091 | 0.108 |
| ② | 体育館前 | 舗装 | 0.071 | 0.052 | 0.075 | 0.075 | 0.068 | 0.075 |
| ③ | プール前 | 土 | 0.049 | 0.063 | 0.056 | 0.060 | 0.054 | 0.074 |
| ④ | グラウンド | 土 | 0.080 | 0.083 | 0.085 | 0.083 | 0.098 | 0.076 |
| ⑤ | グラウンド | 土 | 0.098 | 0.078 | 0.081 | 0.066 | 0.085 | 0.091 |
| ⑥ | グラウンド | 土 | 0.086 | 0.077 | 0.078 | 0.090 | 0.099 | 0.087 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.070 | 0.084 | 0.070 | 0.103 | 0.074 | 0.102 |
| ⑧ | グラウンド | 土 | 0.084 | 0.095 | 0.092 | 0.073 | 0.084 | 0.090 |
| ⑨ | グラウンド | 土 | 0.096 | 0.050 | 0.068 | 0.096 | 0.099 | 0.084 |
| ⑩ | グラウンド | 土 | 0.087 | 0.062 | 0.073 | 0.069 | 0.068 | 0.095 |
| ⑪ | グラウンド | 土 | 0.083 | 0.072 | 0.095 | 0.078 | 0.101 | 0.072 |
| ⑫ | テニスコート | 土 | 0.075 | 0.076 | 0.086 | 0.065 | 0.085 | 0.084 |
| ⑬ | グラウンド | 土 | 0.098 | 0.103 | 0.096 | 0.091 | 0.103 | 0.099 |
| 平均 | | | 0.081 | 0.073 | 0.080 | 0.081 | 0.085 | 0.087 |

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満