


放射線量マップ【高柳中学校】

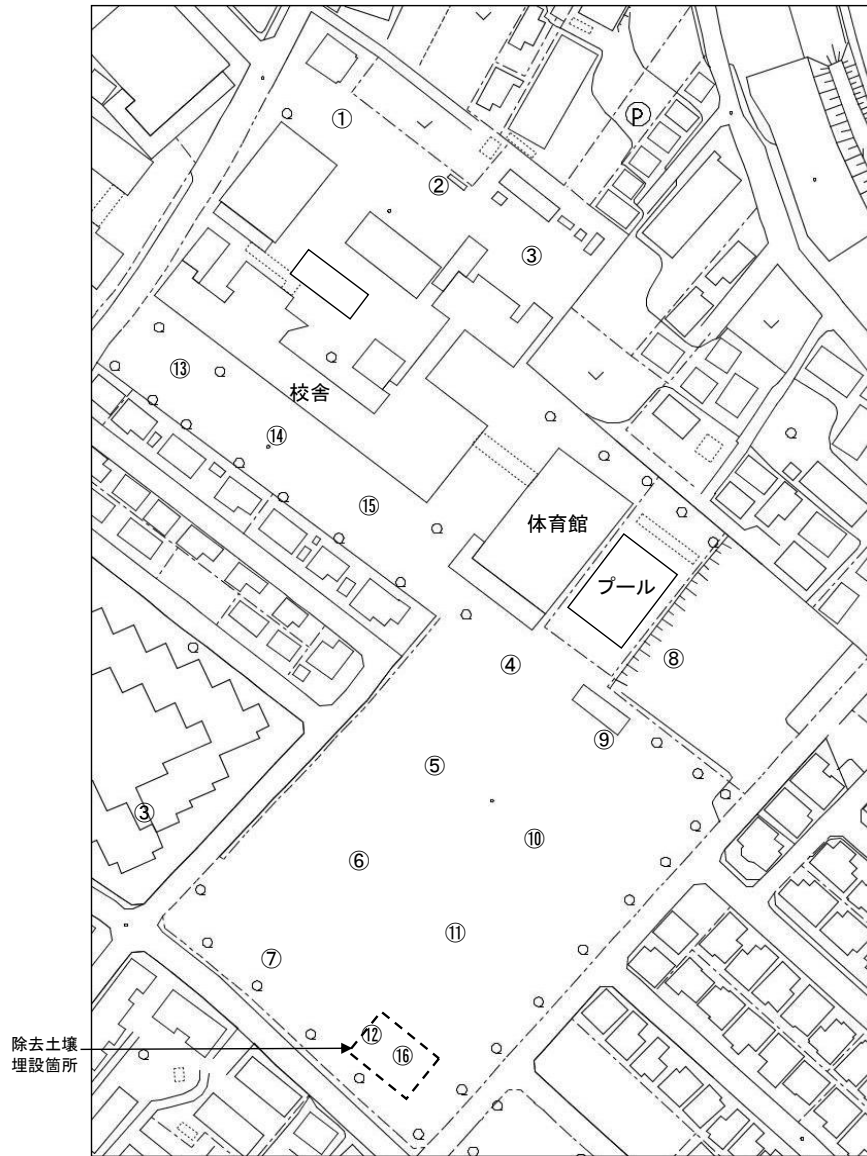

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成28年11月10日(前回:平成28年5月19日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.044	0.053	0.062	0.065	0.059	0.067
②	通路	舗装	0.056	0.051	0.047	0.061	0.062	0.055
③	通路	舗装	0.062	0.057	0.057	0.068	0.060	0.059
④	グラウンド	土	0.063	0.065	0.058	0.078	0.065	0.085
⑤	グラウンド	土	0.036	0.057	0.065	0.058	0.067	0.061
⑥	グラウンド	土	0.077	0.052	0.066	0.045	0.060	0.048
⑦	グラウンド	土	0.063	0.068	0.061	0.074	0.077	0.073
⑧	グラウンド	土	0.047	0.054	0.050	0.051	0.061	0.074
⑨	グラウンド	土	0.048	0.067	0.069	0.072	0.048	0.063
⑩	グラウンド	土	0.070	0.060	0.051	0.089	0.071	0.084
⑪	グラウンド	土	0.049	0.061	0.064	0.063	0.059	0.055
⑫	グラウンド	土	0.047	0.048	0.042	0.055	0.047	0.045
⑬	通路	舗装	0.056	0.065	0.052	0.073	0.078	0.063
⑭	通路	舗装	0.052	0.080	0.058	0.065	0.046	0.069
⑮	通路	舗装	0.047	0.069	0.049	0.056	0.041	0.048
⑯	グラウンド	土	0.047	0.075	0.077	0.079	0.066	0.080
平均			0.054	0.061	0.058	0.066	0.060	0.064

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満