


放射線量マップ【旭小学校】

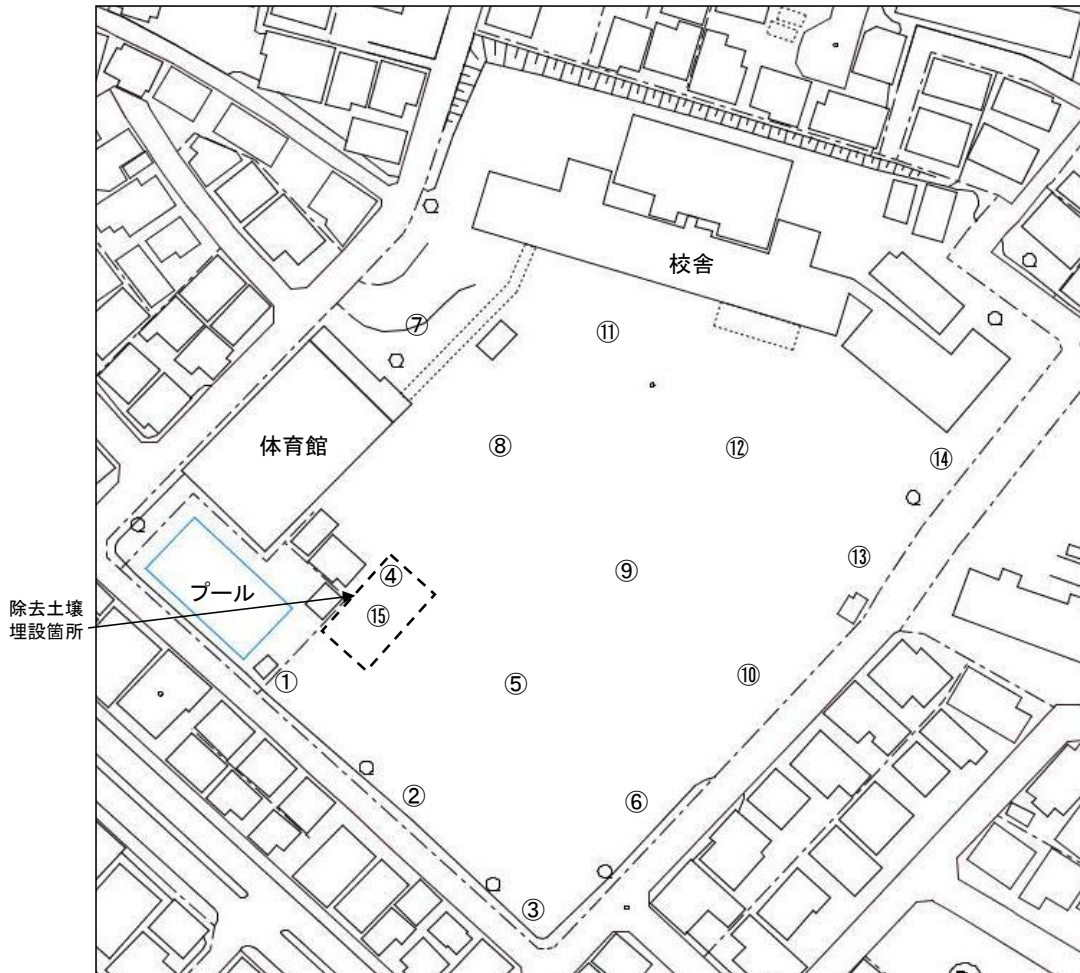

○除染完了日：平成24年5月9日

○測定日：平成28年11月16日（前回：平成28年5月26日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.082	0.036	0.085	0.049	0.107	0.044
②	グラウンド	土	0.046	0.031	0.058	0.037	0.051	0.044
③	グラウンド	土	0.063	0.052	0.050	0.056	0.058	0.043
④	グラウンド	土	0.040	0.039	0.043	0.040	0.034	0.043
⑤	グラウンド	土	0.025	0.047	0.044	0.033	0.047	0.044
⑥	グラウンド	土	0.044	0.057	0.043	0.051	0.085	0.051
⑦	通路	アスファルト	0.047	0.044	0.042	0.045	0.032	0.041
⑧	グラウンド	土	0.040	0.033	0.046	0.040	0.035	0.042
⑨	グラウンド	土	0.024	0.047	0.030	0.036	0.028	0.047
⑩	グラウンド	土	0.034	0.040	0.033	0.051	0.034	0.036
⑪	グラウンド	土	0.054	0.040	0.051	0.049	0.046	0.055
⑫	グラウンド	土	0.038	0.039	0.050	0.043	0.036	0.046
⑬	グラウンド	土	0.027	0.052	0.040	0.041	0.039	0.049
⑭	校舎横	側溝	0.062	0.055	0.052	0.061	0.047	0.085
⑮	グラウンド	土	0.048	0.056	0.048	0.046	0.042	0.043
平均			0.045	0.045	0.048	0.045	0.048	0.048

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満