


放射線量マップ【松葉第二小学校】

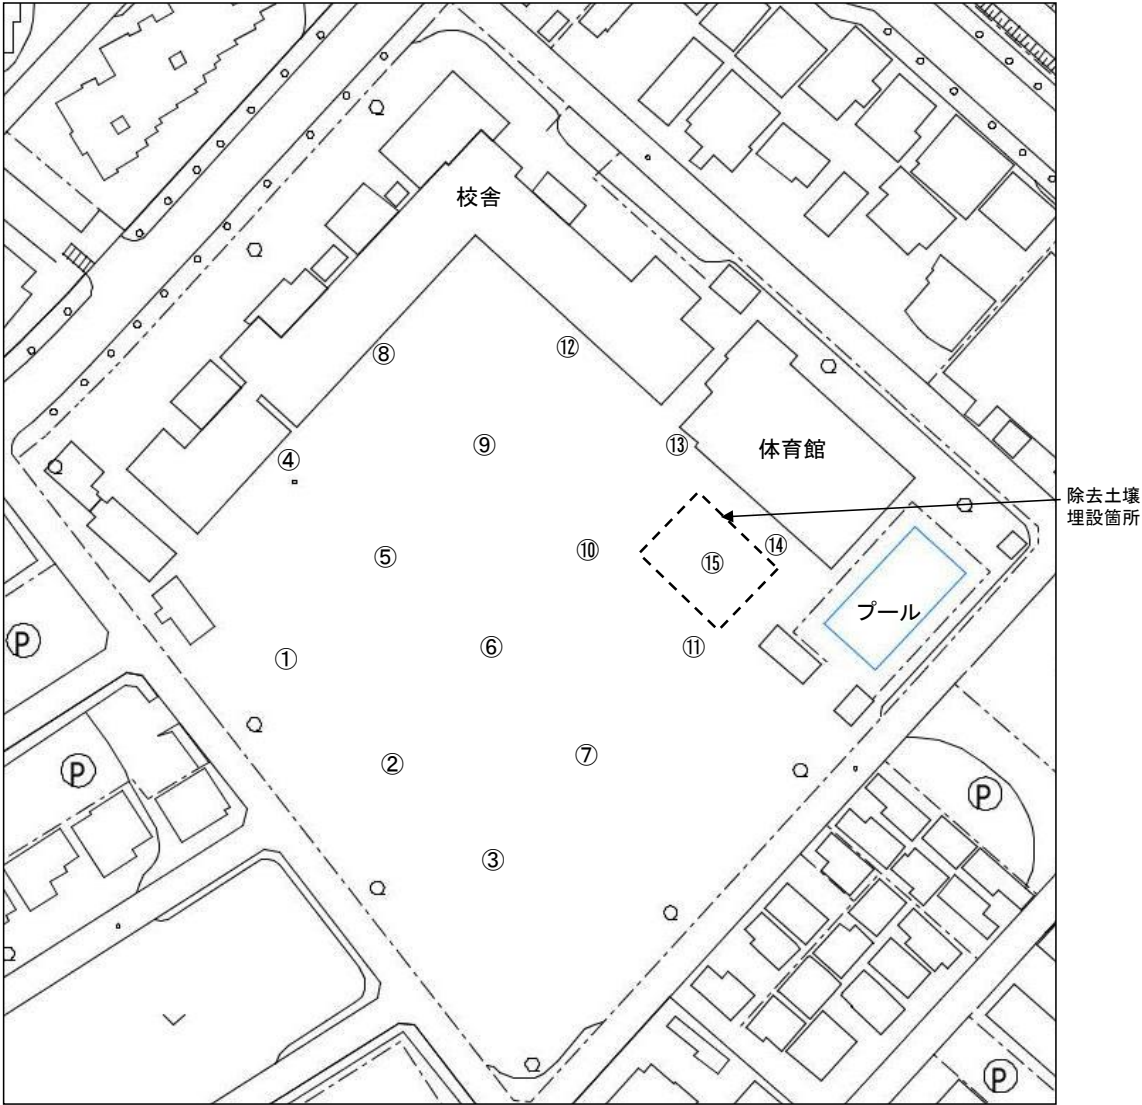

○除染完了日：平成24年8月30日
○測定日：平成28年11月10日（前回：平成28年5月23日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.037	0.054	0.063	0.042	0.067	0.053
②	グラウンド	土	0.052	0.047	0.047	0.042	0.056	0.043
③	グラウンド	土	0.050	0.065	0.043	0.060	0.053	0.087
④	グラウンド	土	0.080	0.085	0.090	0.082	0.080	0.064
⑤	グラウンド	土	0.043	0.051	0.057	0.048	0.060	0.057
⑥	グラウンド	土	0.049	0.056	0.052	0.060	0.051	0.062
⑦	グラウンド	土	0.060	0.050	0.051	0.065	0.058	0.051
⑧	グラウンド	土	0.066	0.057	0.065	0.063	0.047	0.074
⑨	グラウンド	土	0.053	0.051	0.058	0.049	0.040	0.064
⑩	グラウンド	土	0.049	0.066	0.067	0.054	0.052	0.059
⑪	グラウンド	土	0.061	0.112	0.068	0.099	0.064	0.094
⑫	グラウンド	土	0.071	0.080	0.088	0.070	0.060	0.079
⑬	グラウンド	土	0.059	0.051	0.062	0.073	0.062	0.058
⑭	グラウンド	土	0.057	0.040	0.057	0.057	0.070	0.058
⑮	グラウンド	土	0.055	0.058	0.058	0.052	0.058	0.059
平均			0.056	0.062	0.062	0.061	0.059	0.064

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満