


# 放射線量マップ【富勢西小学校】

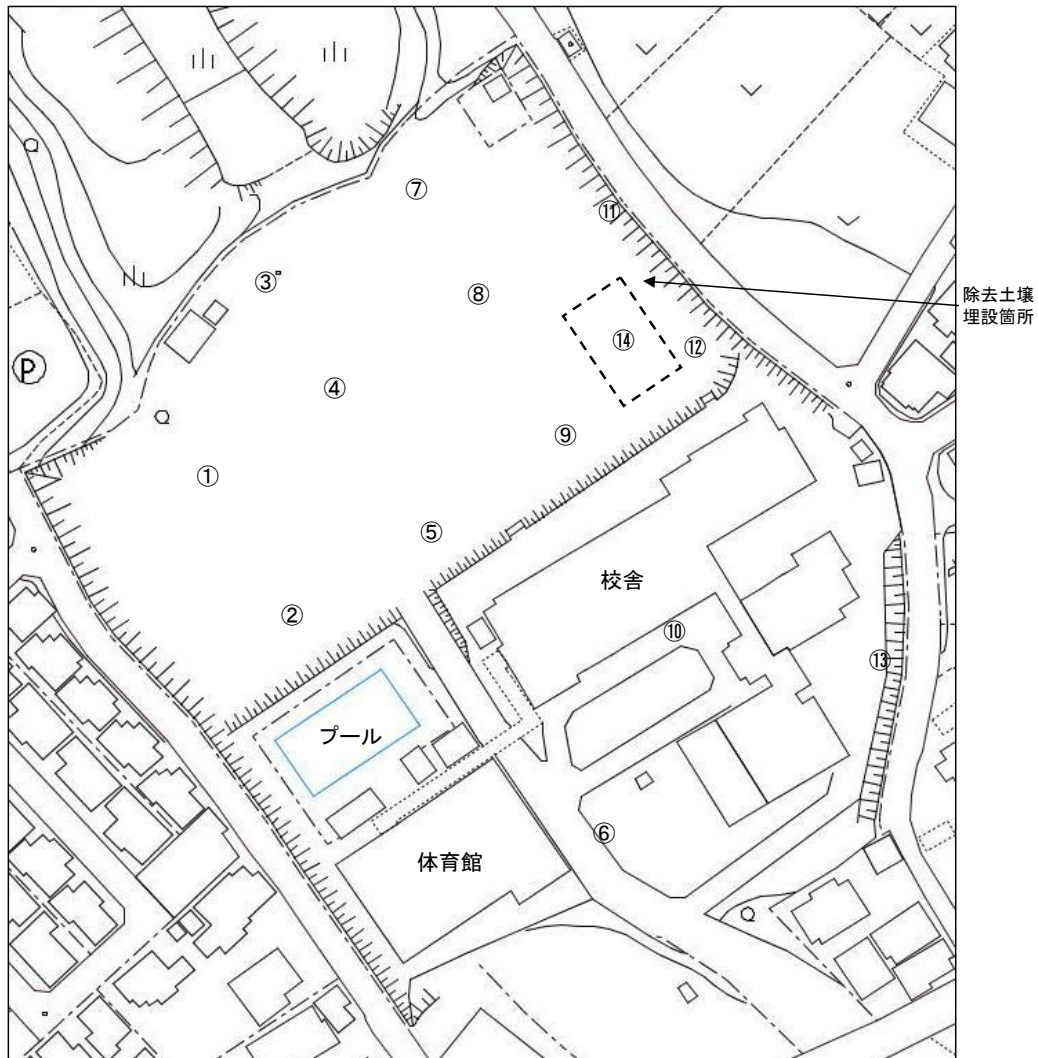

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成28年11月10日(前回:平成28年5月18日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |   | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|---|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |   | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |   | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | グラウンド | 土 | 0.067   | 0.083 | 0.085 | 0.076 | 0.059  | 0.068 |
| ②    | グラウンド | 土 | 0.063   | 0.084 | 0.075 | 0.083 | 0.072  | 0.079 |
| ③    | グラウンド | 土 | 0.081   | 0.105 | 0.076 | 0.105 | 0.062  | 0.106 |
| ④    | グラウンド | 土 | 0.070   | 0.082 | 0.069 | 0.071 | 0.066  | 0.076 |
| ⑤    | グラウンド | 土 | 0.073   | 0.086 | 0.088 | 0.073 | 0.077  | 0.061 |
| ⑥    | 通路端   | 土 | 0.084   | 0.097 | 0.082 | 0.103 | 0.145  | 0.123 |
| ⑦    | グラウンド | 土 | 0.083   | 0.098 | 0.056 | 0.080 | 0.076  | 0.089 |
| ⑧    | グラウンド | 土 | 0.074   | 0.077 | 0.065 | 0.073 | 0.062  | 0.083 |
| ⑨    | グラウンド | 土 | 0.070   | 0.069 | 0.071 | 0.069 | 0.060  | 0.087 |
| ⑩    | 校舎前   | 土 | 0.067   | 0.078 | 0.068 | 0.084 | 0.059  | 0.090 |
| ⑪    | グラウンド | 土 | 0.094   | 0.117 | 0.102 | 0.129 | 0.103  | 0.129 |
| ⑫    | 校舎前   | 土 | 0.071   | 0.115 | 0.081 | 0.091 | 0.086  | 0.098 |
| ⑬    | 校舎横   | 土 | 0.068   | 0.110 | 0.076 | 0.103 | 0.051  | 0.046 |
| ⑭    | グラウンド | 土 | 0.060   | 0.060 | 0.053 | 0.064 | 0.081  | 0.086 |
| 平均   |       |   | 0.073   | 0.090 | 0.075 | 0.086 | 0.076  | 0.087 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満