


放射線量マップ【風早南部小学校】

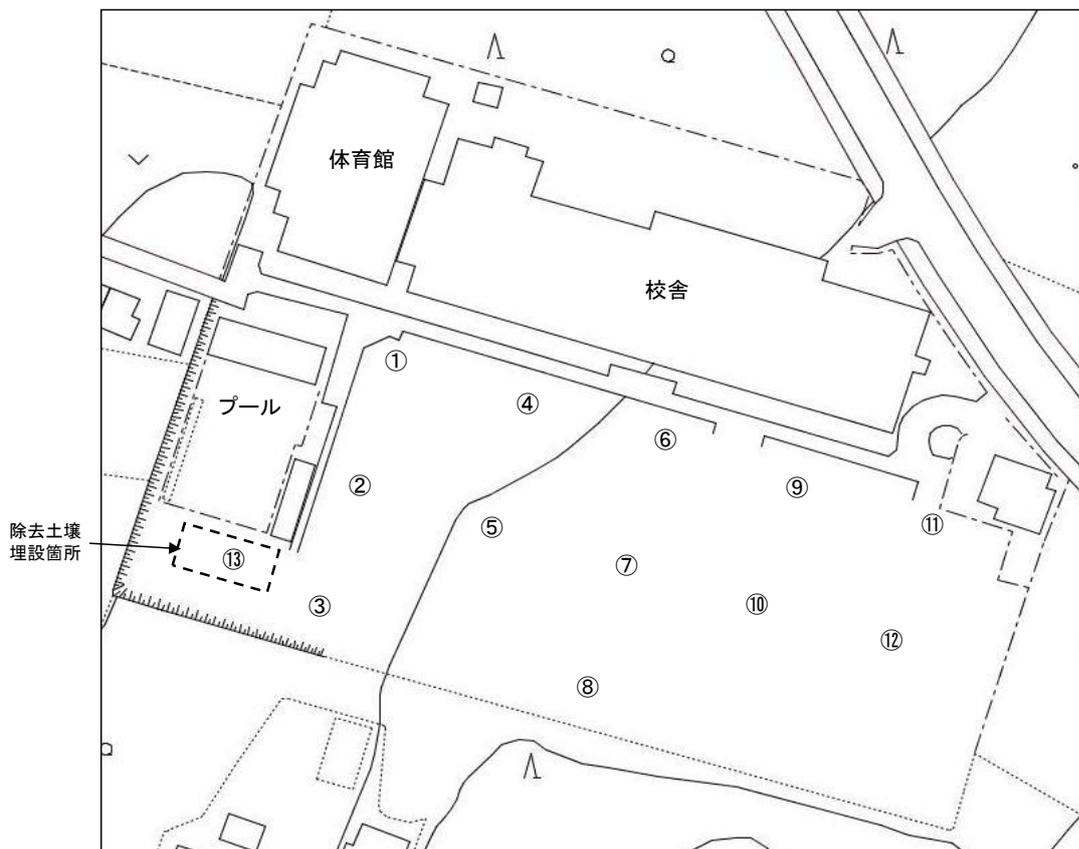

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成28年11月 2日(前回:平成28年5月23日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.074	0.065	0.060	0.069	0.047	0.064
②	グラウンド	側溝	0.053	0.063	0.053	0.060	0.058	0.072
③	グラウンド	側溝	0.048	0.095	0.053	0.051	0.063	0.056
④	グラウンド	土	0.047	0.063	0.046	0.074	0.034	0.079
⑤	グラウンド	土	0.038	0.042	0.055	0.059	0.038	0.053
⑥	グラウンド	土	0.045	0.052	0.048	0.050	0.040	0.044
⑦	グラウンド	土	0.043	0.052	0.054	0.053	0.062	0.057
⑧	グラウンド	側溝	0.051	0.068	0.047	0.062	0.060	0.073
⑨	グラウンド	土	0.052	0.056	0.049	0.057	0.040	0.084
⑩	グラウンド	土	0.035	0.040	0.046	0.049	0.056	0.053
⑪	グラウンド	土	0.054	0.044	0.051	0.043	0.038	0.050
⑫	グラウンド	土	0.037	0.057	0.030	0.058	0.043	0.049
⑬	バスケット	土	0.058	0.041	0.046	0.052	0.050	0.049
平均			0.049	0.057	0.049	0.057	0.048	0.060

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満