


放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

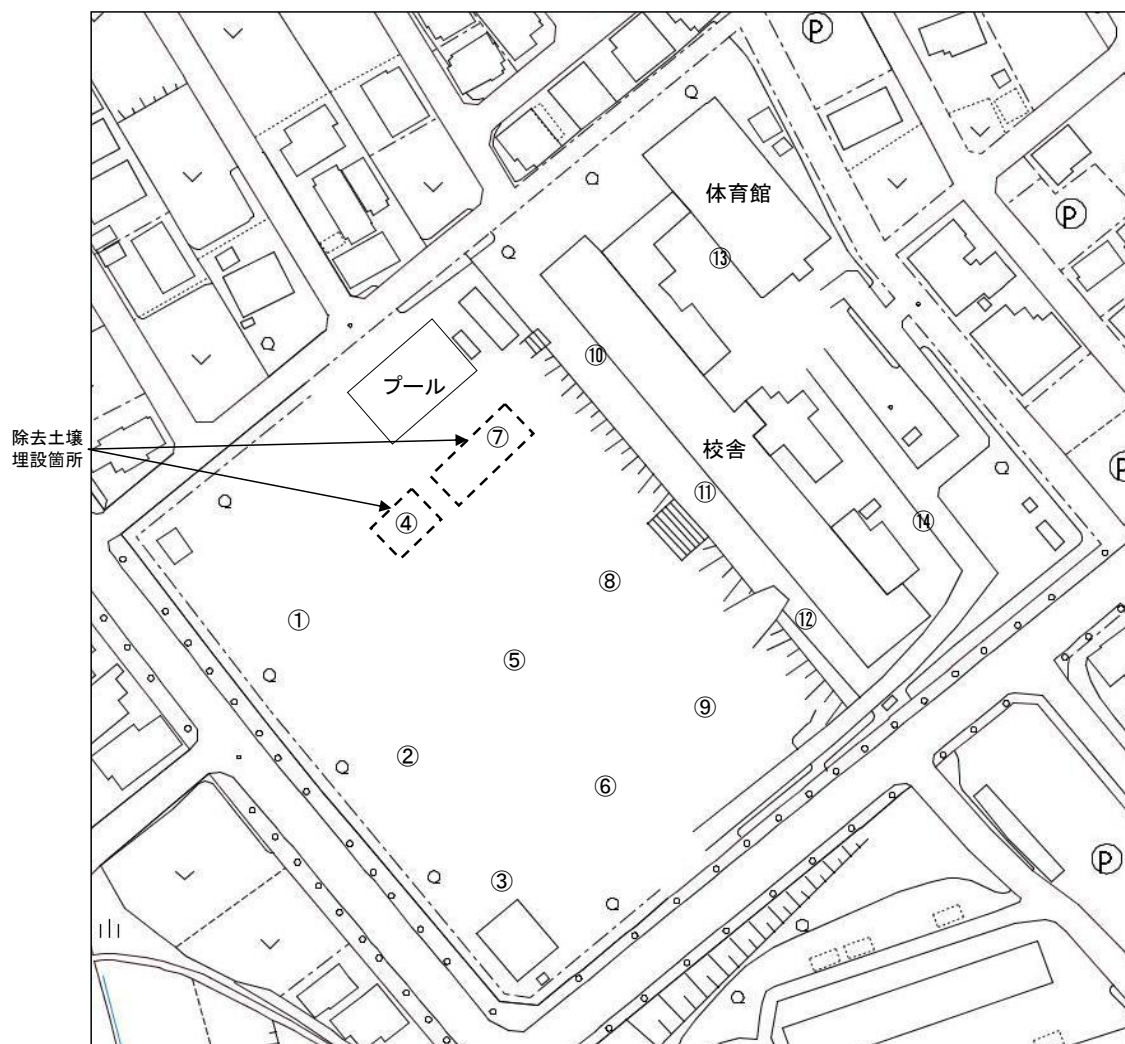

○除染完了日：平成24年4月9日

○測定日：平成28年11月8日（前回：平成28年5月13日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.030	0.037	0.051	0.045	0.044	0.046
②	グラウンド	土	0.040	0.041	0.049	0.049	0.050	0.040
③	グラウンド	土	0.044	0.039	0.041	0.061	0.044	0.062
④	グラウンド	土	0.028	0.043	0.049	0.063	0.034	0.073
⑤	グラウンド	土	0.065	0.047	0.043	0.042	0.054	0.043
⑥	グラウンド	土	0.046	0.035	0.036	0.039	0.059	0.036
⑦	グラウンド	土	0.068	0.074	0.066	0.079	0.069	0.068
⑧	グラウンド	土	0.038	0.036	0.047	0.052	0.045	0.049
⑨	グラウンド	土	0.046	0.059	0.057	0.073	0.049	0.048
⑩	校舎前	土	0.077	0.062	0.063	0.071	0.068	0.066
⑪	校舎前	土	0.080	0.087	0.087	0.093	0.075	0.097
⑫	校舎前	土	0.059	0.046	0.060	0.065	0.047	0.065
⑬	通路	舗装	0.078	0.077	0.066	0.074	0.059	0.072
⑭	通路	舗装	0.093	0.098	0.094	0.106	0.116	0.131
平均			0.057	0.056	0.058	0.065	0.058	0.064

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満