


放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

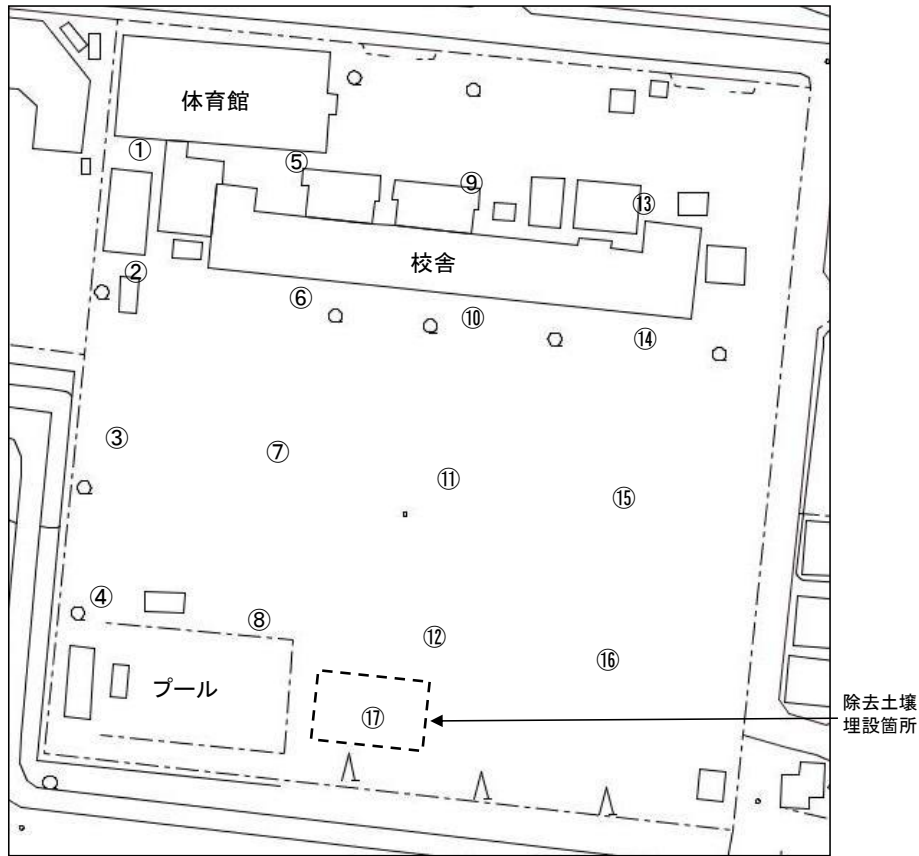

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成28年11月8日(前回:平成28年5月13日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.077	0.067	0.076	0.062	0.080	0.065
②	グラウンド	土	0.051	0.070	0.052	0.068	0.069	0.070
③	グラウンド	土	0.071	0.063	0.058	0.056	0.066	0.067
④	グラウンド	土	0.061	0.061	0.055	0.059	0.054	0.062
⑤	校舎裏	舗装	0.083	0.083	0.096	0.084	0.110	0.072
⑥	グラウンド	土	0.067	0.056	0.042	0.054	0.057	0.053
⑦	グラウンド	土	0.027	0.032	0.041	0.037	0.033	0.030
⑧	グラウンド	土	0.055	0.065	0.050	0.067	0.065	0.060
⑨	校舎裏	舗装	0.073	0.082	0.079	0.093	0.100	0.104
⑩	グラウンド	土	0.057	0.062	0.051	0.074	0.070	0.066
⑪	グラウンド	土	0.066	0.060	0.067	0.054	0.042	0.054
⑫	グラウンド	土	0.038	0.057	0.062	0.059	0.062	0.047
⑬	校舎裏	土	0.073	0.076	0.079	0.072	0.075	0.073
⑭	グラウンド	土	0.049	0.058	0.045	0.063	0.066	0.066
⑮	グラウンド	土	0.059	0.064	0.047	0.067	0.040	0.068
⑯	グラウンド	土	0.045	0.046	0.047	0.039	0.064	0.056
⑰	グラウンド	土	0.046	0.035	0.065	0.040	0.045	0.039
平均			0.059	0.061	0.060	0.062	0.065	0.062

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満