


放射線量マップ【柏第二小学校】

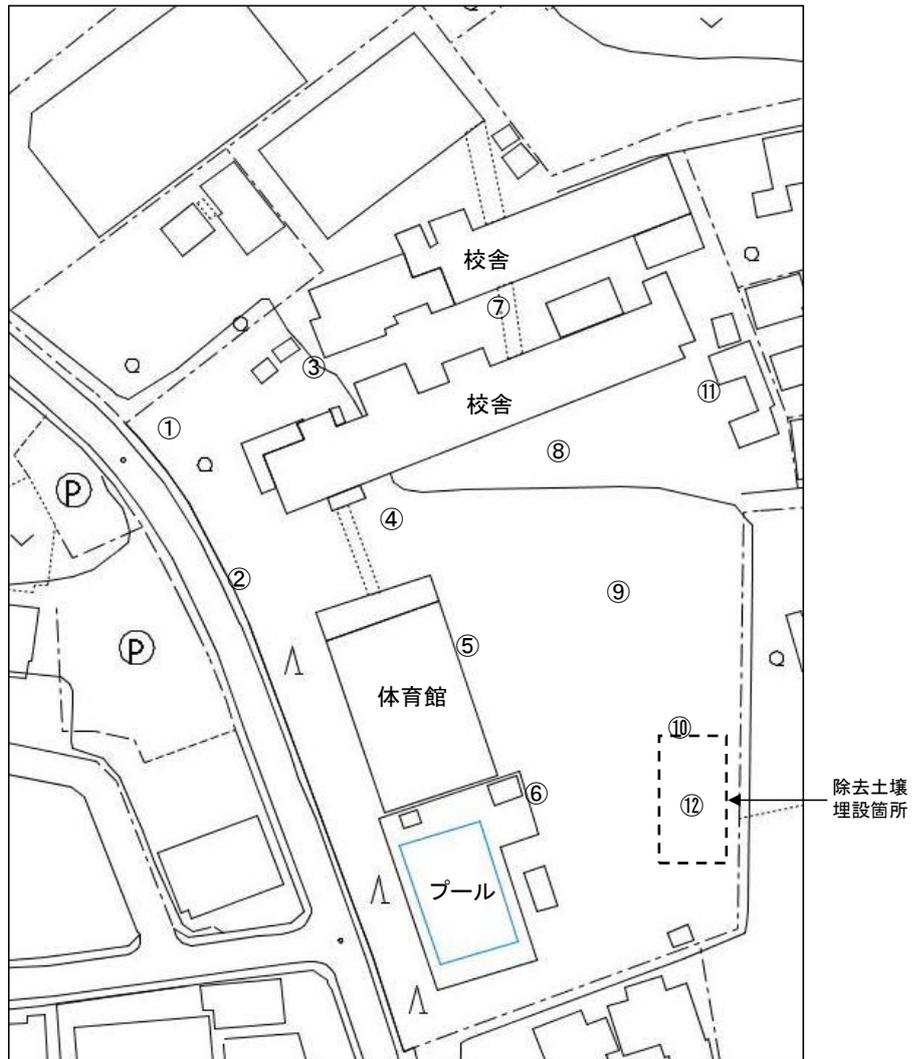

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成29年5月19日(前回:平成28年11月16日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.048	0.060	0.046	0.061	0.063	0.042
②	校門	舗装	0.031	0.050	0.046	0.042	0.035	0.052
③	校舎前	舗装	0.059	0.060	0.050	0.062	0.058	0.056
④	グラウンド	土	0.057	0.065	0.069	0.062	0.056	0.063
⑤	グラウンド	土	0.038	0.047	0.047	0.049	0.057	0.040
⑥	グラウンド	土	0.037	0.051	0.058	0.051	0.056	0.060
⑦	校舎前	舗装	0.076	0.068	0.065	0.062	0.075	0.075
⑧	グラウンド	土	0.049	0.046	0.045	0.057	0.049	0.051
⑨	グラウンド	土	0.044	0.047	0.042	0.053	0.039	0.068
⑩	グラウンド	土	0.053	0.036	0.041	0.052	0.055	0.041
⑪	グラウンド	土	0.040	0.045	0.057	0.045	0.050	0.057
⑫	グラウンド	土	0.037	0.059	0.047	0.052	0.046	0.064
平均			0.047	0.053	0.051	0.054	0.053	0.056

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満