


放射線量マップ【柏第三小学校】

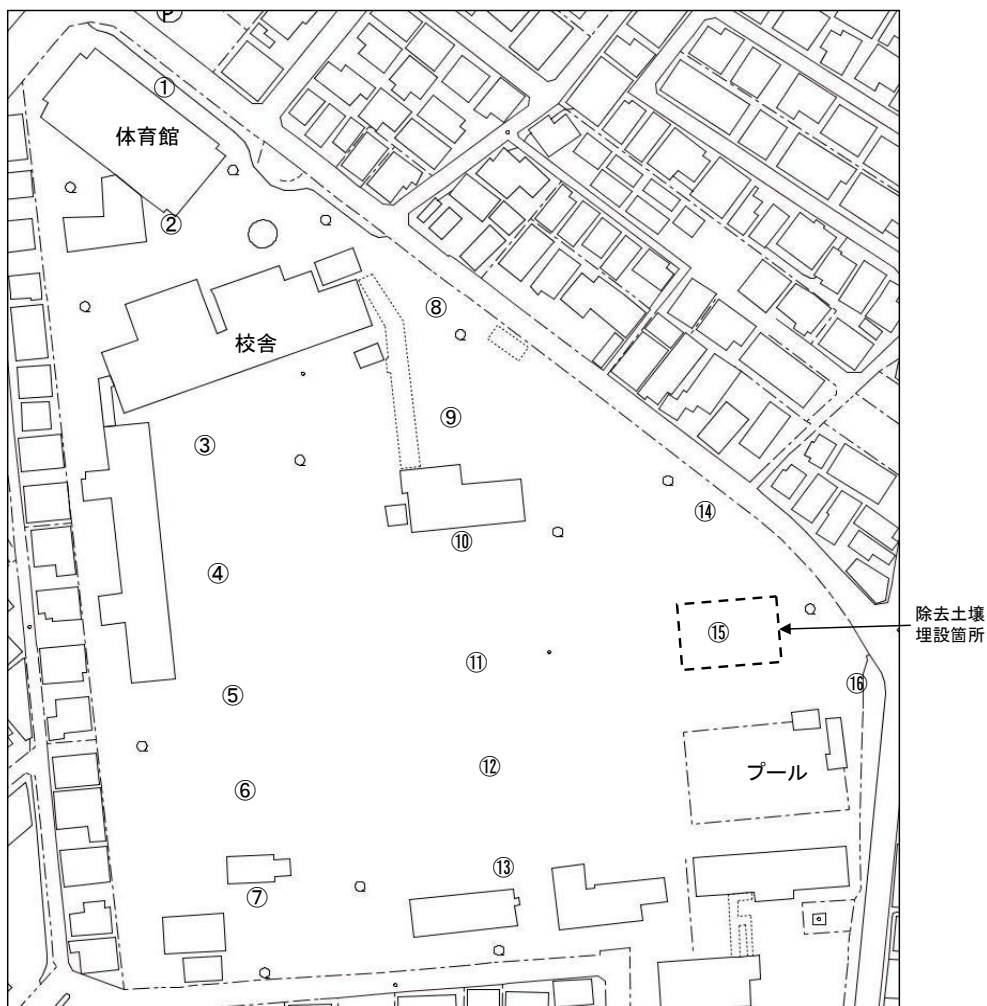

○除染完了日：平成24年3月29日

○測定日：平成29年5月18日（前回：平成28年11月16日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

| 測定箇所 | ※1環境省基準 | | | | ※2柏市目標 | | | |
|------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | 100cm | | 50cm | | 5cm | | | |
| | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | | |
| ① | 体育館周り | アスファルト | 0.068 | 0.068 | 0.057 | 0.079 | 0.072 | 0.085 |
| ② | 体育館周り | コンクリート | 0.074 | 0.076 | 0.068 | 0.063 | 0.069 | 0.071 |
| ③ | 校舎前 | 土 | 0.045 | 0.057 | 0.051 | 0.052 | 0.055 | 0.058 |
| ④ | グラウンド | 土 | 0.058 | 0.047 | 0.039 | 0.046 | 0.047 | 0.063 |
| ⑤ | グラウンド | 土 | 0.061 | 0.038 | 0.055 | 0.029 | 0.054 | 0.040 |
| ⑥ | グラウンド | 土 | 0.056 | 0.043 | 0.056 | 0.041 | 0.039 | 0.052 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.084 | 0.089 | 0.074 | 0.093 | 0.102 | 0.094 |
| ⑧ | グラウンド隅 | アスファルト | 0.057 | 0.070 | 0.053 | 0.050 | 0.057 | 0.062 |
| ⑨ | グラウンド | 土 | 0.036 | 0.054 | 0.048 | 0.049 | 0.070 | 0.063 |
| ⑩ | 校舎前 | 土 | 0.054 | 0.056 | 0.052 | 0.068 | 0.044 | 0.063 |
| ⑪ | グラウンド | 土 | 0.028 | 0.045 | 0.049 | 0.036 | 0.046 | 0.046 |
| ⑫ | グラウンド | 土 | 0.028 | 0.048 | 0.040 | 0.046 | 0.029 | 0.061 |
| ⑬ | グラウンド | 土 | 0.049 | 0.061 | 0.061 | 0.046 | 0.048 | 0.062 |
| ⑭ | グラウンド隅 | アスファルト | 0.060 | 0.051 | 0.064 | 0.057 | 0.062 | 0.067 |
| ⑮ | グラウンド | 土 | 0.044 | 0.049 | 0.046 | 0.061 | 0.049 | 0.048 |
| ⑯ | プール横 | アスファルト | 0.062 | 0.061 | 0.059 | 0.063 | 0.056 | 0.070 |
| 平均 | | | 0.054 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | 0.063 |

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満