


放射線量マップ【柏第四小学校】

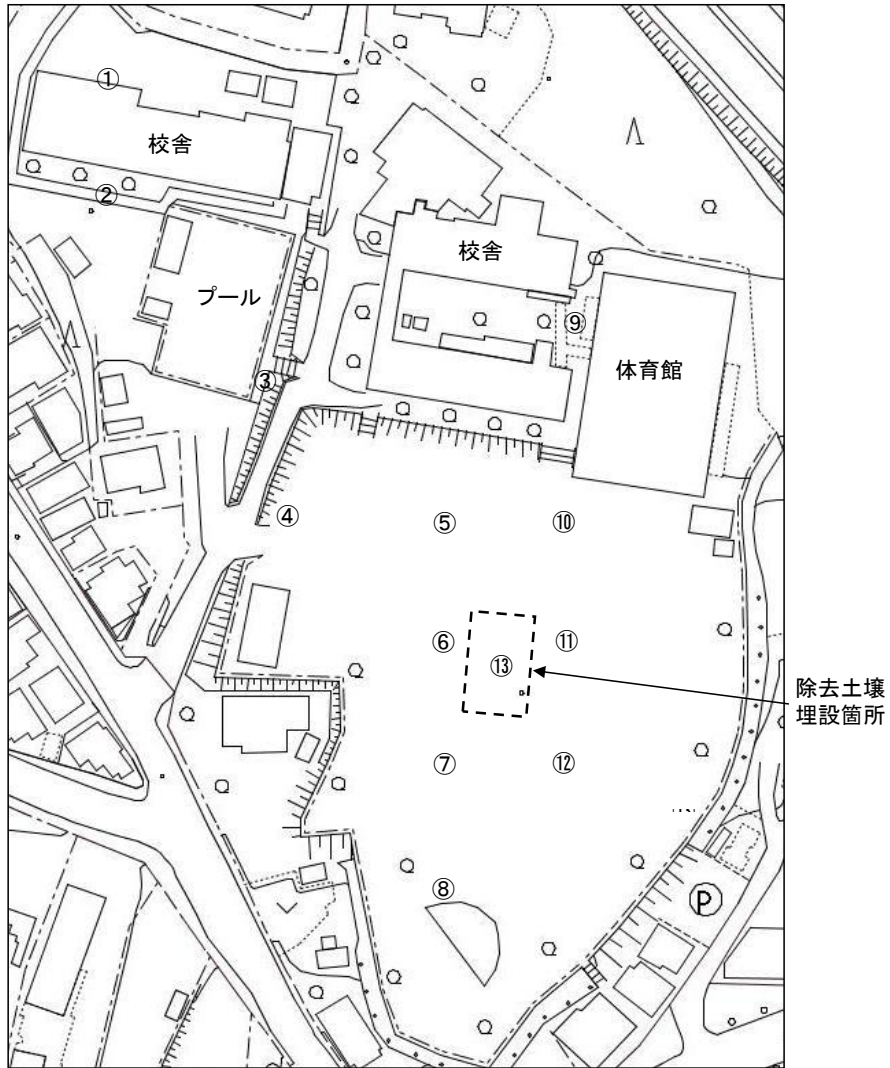

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成29年5月19日(前回:平成28年11月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.069	0.073	0.066	0.076	0.074	0.067
②	校舎前	土	0.065	0.068	0.068	0.062	0.071	0.075
③	プール横	土	0.062	0.068	0.073	0.080	0.069	0.071
④	グラウンド	土	0.027	0.040	0.045	0.040	0.050	0.038
⑤	グラウンド	土	0.030	0.045	0.036	0.046	0.039	0.030
⑥	グラウンド	土	0.039	0.035	0.044	0.040	0.052	0.046
⑦	グラウンド	土	0.036	0.047	0.025	0.037	0.042	0.041
⑧	グラウンド	土	0.045	0.051	0.059	0.045	0.044	0.074
⑨	体育館横	土	0.067	0.074	0.051	0.057	0.055	0.073
⑩	グラウンド	土	0.045	0.031	0.049	0.038	0.036	0.031
⑪	グラウンド	土	0.045	0.026	0.046	0.046	0.045	0.040
⑫	グラウンド	土	0.041	0.036	0.030	0.037	0.023	0.050
⑬	グラウンド	土	0.023	0.045	0.035	0.039	0.038	0.045
平均			0.046	0.049	0.048	0.049	0.049	0.051

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満