


放射線量マップ【柏第六小学校】

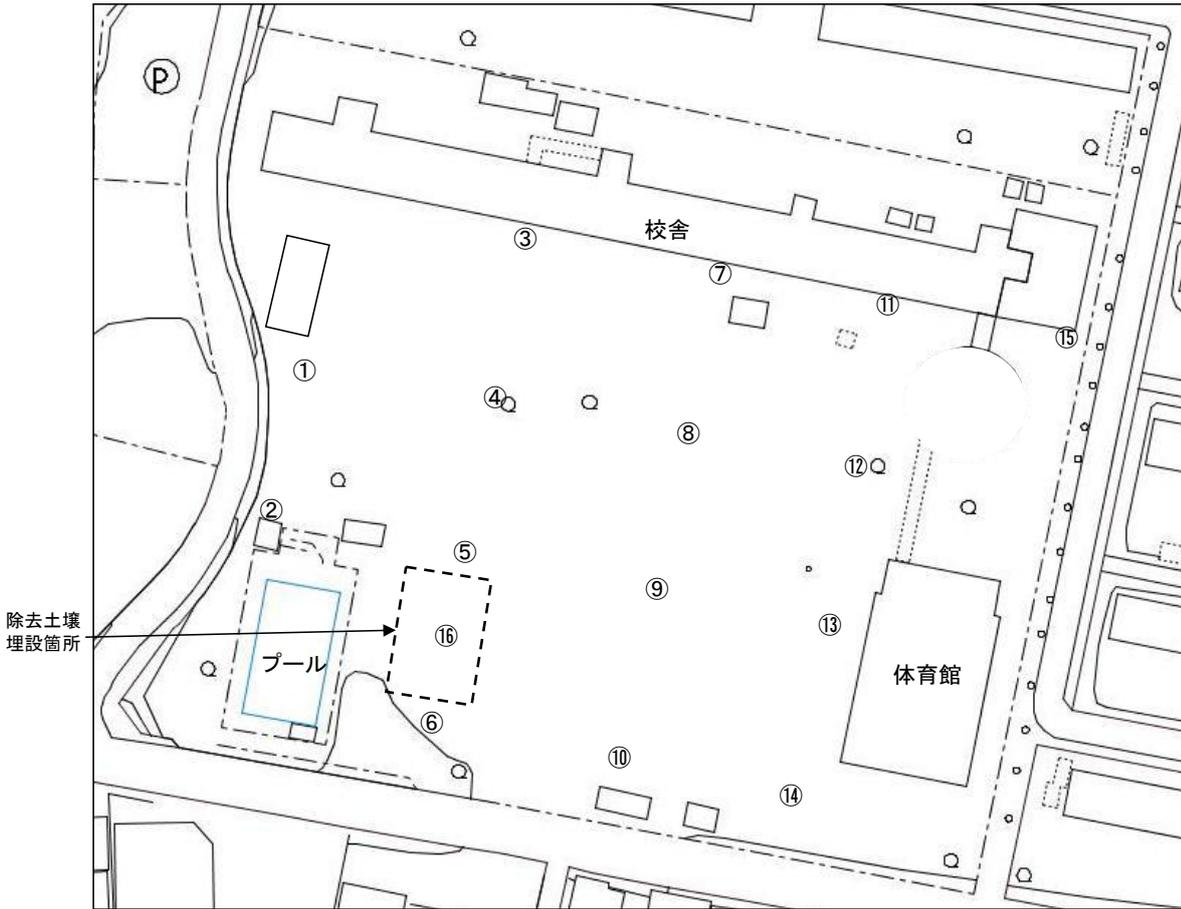

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成29年5月19日(前回:平成28年11月16日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	こどもルーム前	土	0.058	0.072	0.046	0.056	0.044	0.065
②	プール横	土	0.059	0.083	0.048	0.078	0.044	0.088
③	校舎前	土	0.057	0.071	0.064	0.061	0.063	0.055
④	グラウンド	土	0.065	0.079	0.055	0.063	0.042	0.053
⑤	グラウンド	土	0.033	0.042	0.017	0.037	0.029	0.034
⑥	グラウンド	土	0.067	0.048	0.076	0.074	0.081	0.042
⑦	校舎前	土	0.062	0.067	0.050	0.061	0.077	0.049
⑧	グラウンド	土	0.054	0.062	0.065	0.060	0.057	0.050
⑨	グラウンド	土	0.044	0.048	0.044	0.024	0.046	0.036
⑩	グラウンド	土	0.047	0.036	0.060	0.050	0.058	0.056
⑪	校舎前	アスファルト	0.060	0.079	0.058	0.073	0.053	0.066
⑫	グラウンド	土	0.055	0.073	0.062	0.069	0.065	0.076
⑬	グラウンド	土	0.046	0.052	0.050	0.049	0.055	0.033
⑭	グラウンド	土	0.046	0.062	0.047	0.085	0.050	0.075
⑮	校舎前	アスファルト	0.082	0.084	0.074	0.085	0.085	0.083
⑯	グラウンド	土	0.047	0.031	0.031	0.025	0.041	0.028
平均			0.055	0.062	0.053	0.059	0.056	0.056

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満