


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

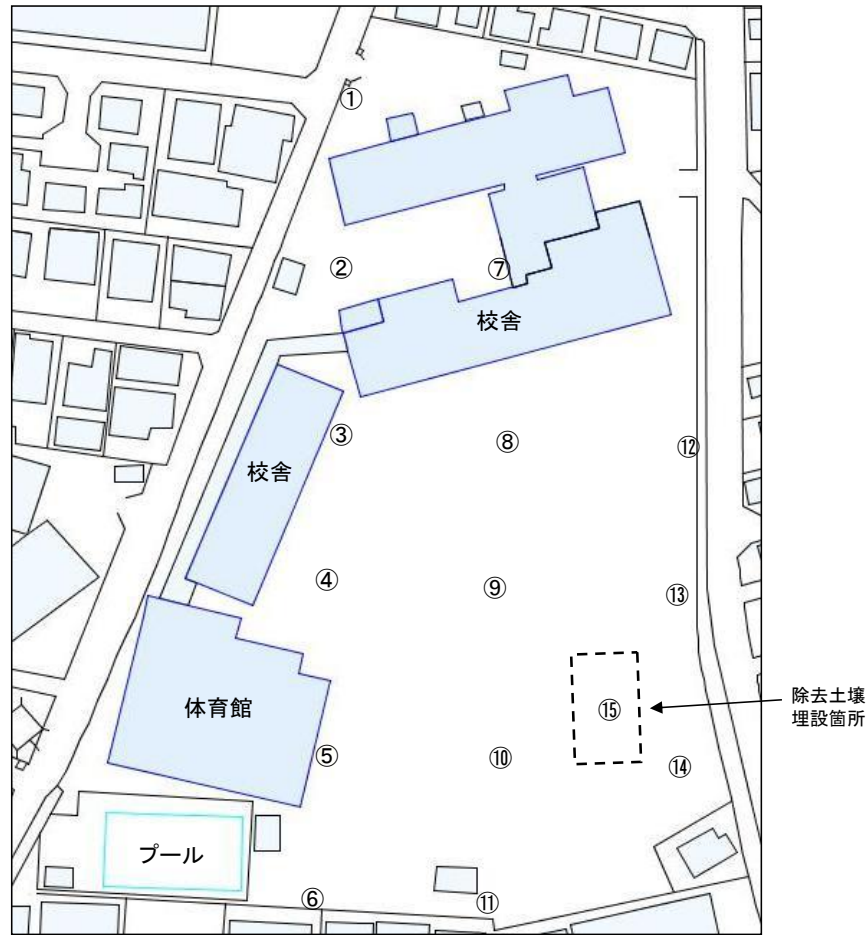

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成29年5月19日(前回:平成28年10月31日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.066	0.075	0.070	0.068	0.076	0.076
②	グラウンド	土	0.054	0.050	0.065	0.048	0.053	0.059
③	グラウンド	土	0.083	0.086	0.103	0.092	0.099	0.090
④	グラウンド	土	0.064	0.075	0.069	0.077	0.084	0.072
⑤	グラウンド	土	0.061	0.069	0.067	0.077	0.065	0.094
⑥	グラウンド	土	0.102	0.067	0.101	0.060	0.112	0.065
⑦	校舎裏	土	0.081	0.064	0.068	0.078	0.068	0.067
⑧	グラウンド	土	0.045	0.044	0.047	0.062	0.052	0.060
⑨	グラウンド	土	0.040	0.032	0.039	0.040	0.034	0.046
⑩	グラウンド	土	0.037	0.038	0.035	0.040	0.042	0.032
⑪	グラウンド	土	0.049	0.035	0.050	0.039	0.052	0.034
⑫	グラウンド	土	0.049	0.050	0.050	0.052	0.046	0.054
⑬	グラウンド	土	0.044	0.062	0.040	0.051	0.045	0.072
⑭	グラウンド	土	0.036	0.048	0.039	0.045	0.038	0.036
⑮	グラウンド	土	0.044	0.033	0.040	0.036	0.046	0.040
平均			0.057	0.055	0.059	0.058	0.061	0.060

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満