


放射線量マップ【高柳中学校】

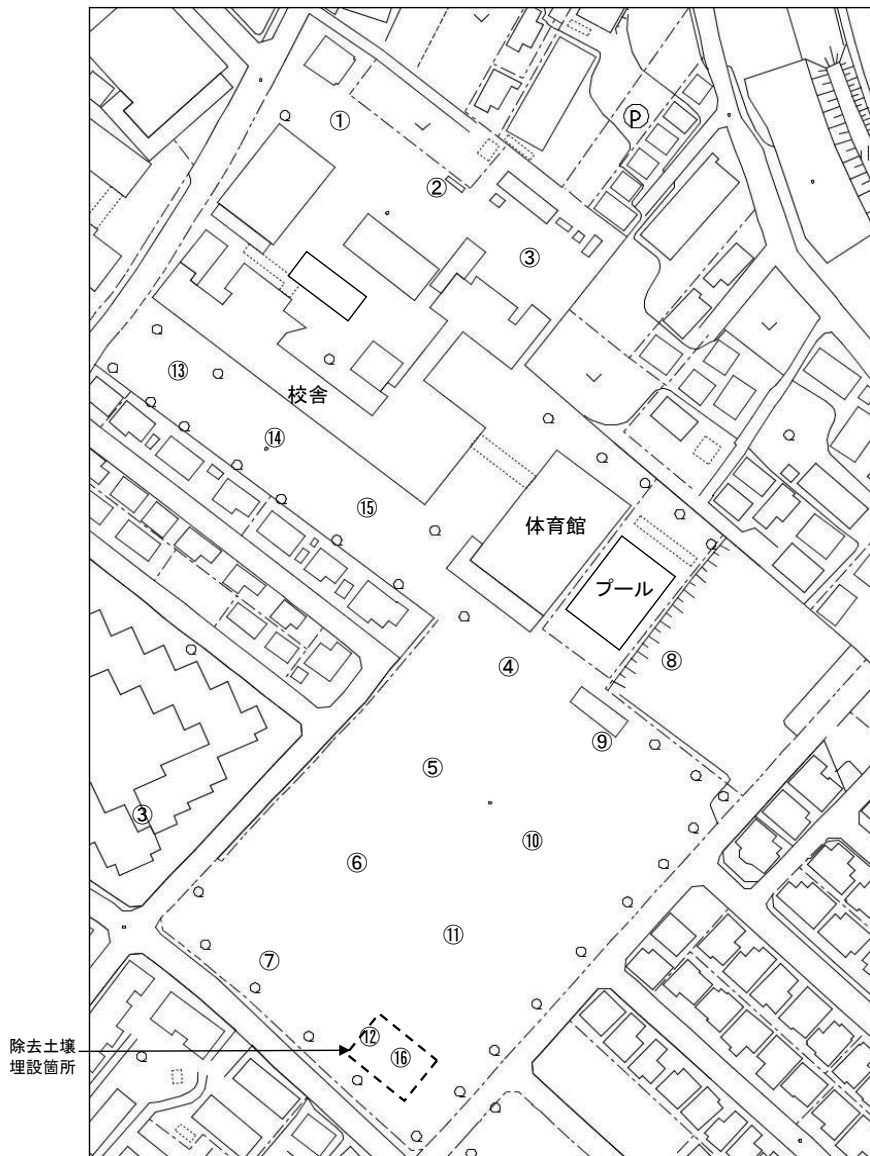

○除染完了日：平成25年1月15日

○測定日：平成29年5月23日(前回：平成28年11月10日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm	50cm	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.055	0.044	0.063	0.062	0.066	0.059
②	通路	舗装	0.071	0.056	0.056	0.047	0.067	0.062
③	通路	舗装	0.069	0.062	0.055	0.057	0.069	0.060
④	グラウンド	土	0.059	0.063	0.065	0.058	0.069	0.065
⑤	グラウンド	土	0.078	0.036	0.070	0.065	0.072	0.067
⑥	グラウンド	土	0.072	0.077	0.067	0.066	0.058	0.060
⑦	グラウンド	土	0.040	0.063	0.055	0.061	0.051	0.077
⑧	グラウンド	土	0.074	0.047	0.053	0.050	0.089	0.061
⑨	グラウンド	土	0.051	0.048	0.065	0.069	0.059	0.048
⑩	グラウンド	土	0.070	0.070	0.083	0.051	0.064	0.071
⑪	グラウンド	土	0.056	0.049	0.063	0.064	0.065	0.059
⑫	グラウンド	土	0.057	0.047	0.068	0.042	0.073	0.047
⑬	通路	舗装	0.059	0.056	0.068	0.052	0.061	0.078
⑭	通路	舗装	0.057	0.052	0.084	0.058	0.072	0.046
⑮	通路	舗装	0.053	0.047	0.034	0.049	0.045	0.041
⑯	グラウンド	土	0.055	0.047	0.063	0.077	0.078	0.066
平均			0.061	0.054	0.063	0.058	0.066	0.060

※1 環境省基準：地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満