


放射線量マップ【柏第七小学校】

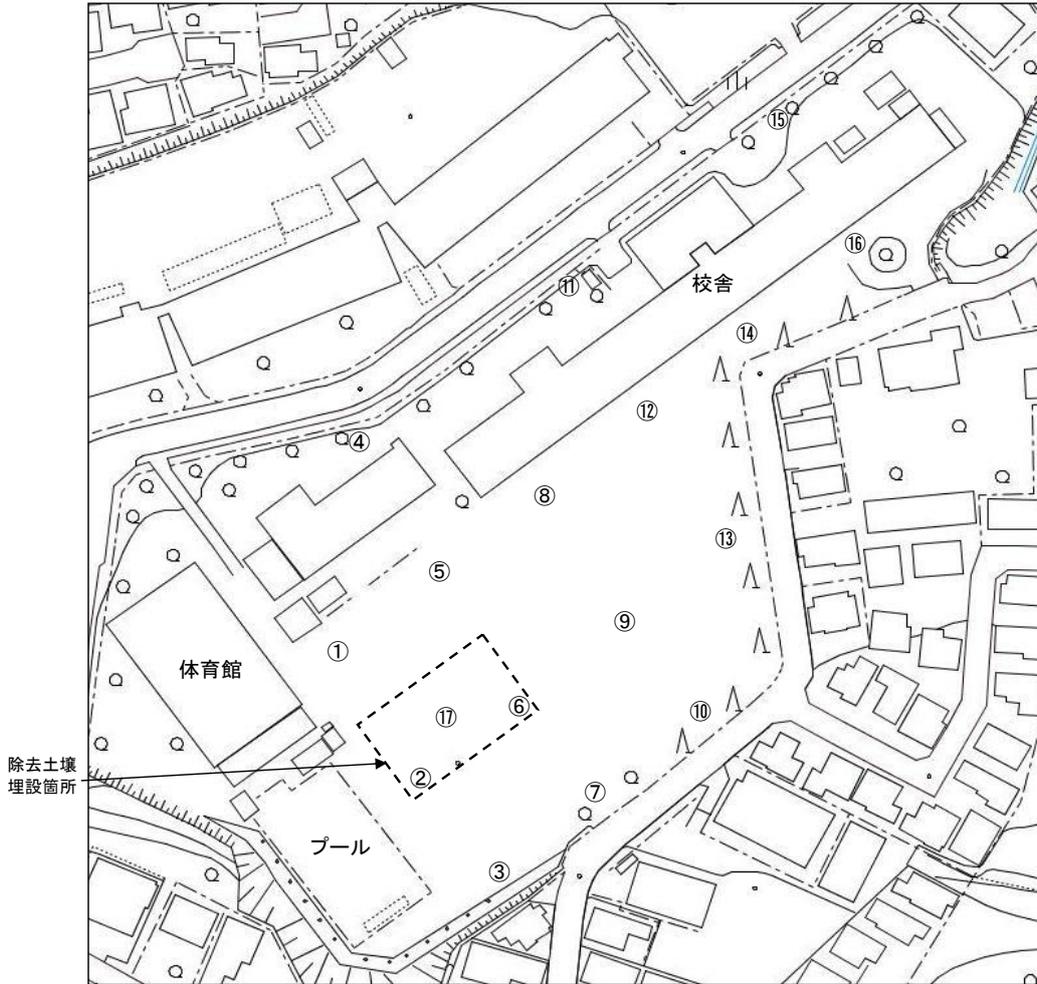

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成29年5月19日(前回:平成28年11月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.052	0.045	0.056	0.058	0.043	0.077
②	グラウンド	土	0.033	0.036	0.041	0.043	0.038	0.054
③	グラウンド	土	0.045	0.042	0.041	0.044	0.049	0.047
④	校舎裏	土	0.092	0.064	0.078	0.074	0.071	0.069
⑤	グラウンド	土	0.042	0.053	0.043	0.046	0.054	0.066
⑥	グラウンド	土	0.050	0.058	0.054	0.048	0.051	0.056
⑦	グラウンド	側溝	0.055	0.051	0.054	0.044	0.052	0.037
⑧	校舎前	土	0.058	0.060	0.057	0.045	0.076	0.057
⑨	グラウンド	土	0.055	0.061	0.049	0.063	0.049	0.062
⑩	グラウンド	土	0.059	0.055	0.056	0.058	0.035	0.046
⑪	校舎裏	土	0.068	0.063	0.083	0.057	0.091	0.062
⑫	校舎前	土	0.056	0.055	0.051	0.057	0.034	0.072
⑬	グラウンド	土	0.054	0.058	0.046	0.056	0.047	0.055
⑭	校舎前	アスファルト	0.092	0.078	0.091	0.086	0.083	0.079
⑮	校舎裏	土	0.077	0.069	0.078	0.054	0.061	0.083
⑯	校舎前	アスファルト	0.074	0.070	0.063	0.054	0.055	0.056
⑰	グラウンド	土	0.056	0.057	0.051	0.049	0.040	0.060
平均			0.060	0.057	0.058	0.055	0.055	0.061

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満