


放射線量マップ【旭小学校】

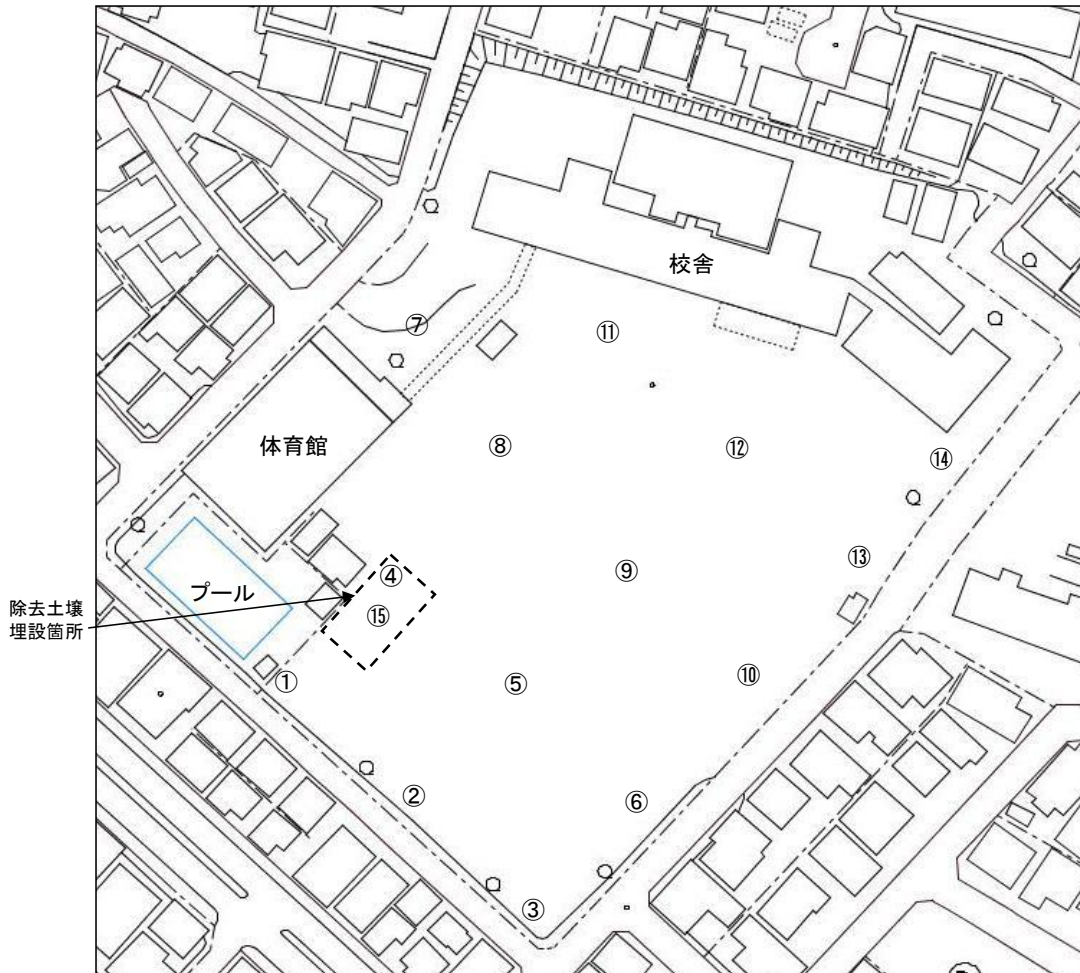

○除染完了日：平成24年5月9日

○測定日：平成29年5月25日（前回：平成28年11月16日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.051	0.082	0.059	0.085	0.060	0.107
②	グラウンド	土	0.045	0.046	0.048	0.058	0.029	0.051
③	グラウンド	土	0.049	0.063	0.042	0.050	0.055	0.058
④	グラウンド	土	0.042	0.040	0.048	0.043	0.058	0.034
⑤	グラウンド	土	0.028	0.025	0.038	0.044	0.030	0.047
⑥	グラウンド	土	0.038	0.044	0.032	0.043	0.035	0.085
⑦	通路	アスファルト	0.037	0.047	0.040	0.042	0.044	0.032
⑧	グラウンド	土	0.058	0.040	0.031	0.046	0.039	0.035
⑨	グラウンド	土	0.037	0.024	0.034	0.030	0.044	0.028
⑩	グラウンド	土	0.046	0.034	0.044	0.033	0.050	0.034
⑪	グラウンド	土	0.042	0.054	0.027	0.051	0.042	0.046
⑫	グラウンド	土	0.040	0.038	0.031	0.050	0.046	0.036
⑬	グラウンド	土	0.046	0.027	0.038	0.040	0.055	0.039
⑭	校舎横	側溝	0.056	0.062	0.061	0.052	0.063	0.047
⑮	グラウンド	土	0.044	0.048	0.038	0.048	0.050	0.042
平均			0.044	0.045	0.041	0.048	0.047	0.048

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満