


放射線量マップ【逆井小学校】

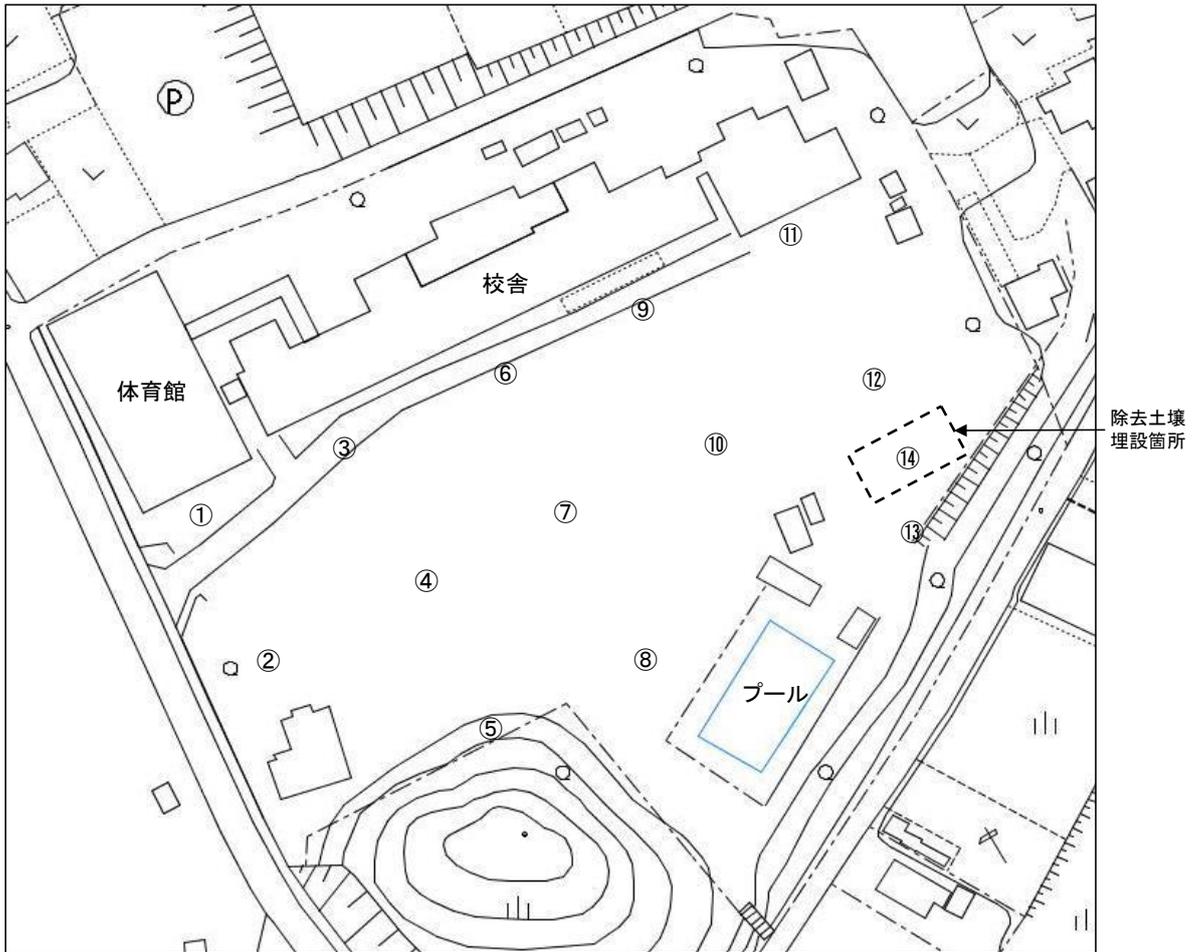

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成29年5月17日(前回:平成28年11月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.068	0.006	0.079	0.074	0.100	0.073
②	グラウンド	土	0.061	0.050	0.055	0.045	0.051	0.026
③	グラウンド	舗装	0.042	0.061	0.054	0.066	0.038	0.080
④	グラウンド	土	0.029	0.038	0.050	0.038	0.036	0.037
⑤	グラウンド	土	0.061	0.063	0.046	0.058	0.041	0.057
⑥	グラウンド	舗装	0.038	0.054	0.055	0.052	0.043	0.051
⑦	グラウンド	土	0.046	0.058	0.047	0.053	0.049	0.060
⑧	グラウンド	土	0.047	0.066	0.046	0.050	0.047	0.054
⑨	グラウンド	舗装	0.041	0.045	0.038	0.057	0.043	0.056
⑩	グラウンド	土	0.055	0.057	0.040	0.054	0.041	0.079
⑪	グラウンド	舗装	0.057	0.064	0.051	0.045	0.051	0.058
⑫	グラウンド	土	0.049	0.054	0.050	0.044	0.062	0.040
⑬	グラウンド	土	0.074	0.067	0.113	0.082	0.080	0.108
⑭	グラウンド	土	0.058	0.047	0.061	0.053	0.056	0.046
平均			0.052	0.052	0.056	0.055	0.053	0.059

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満