


### 放射線量マップ【松葉第二小学校】

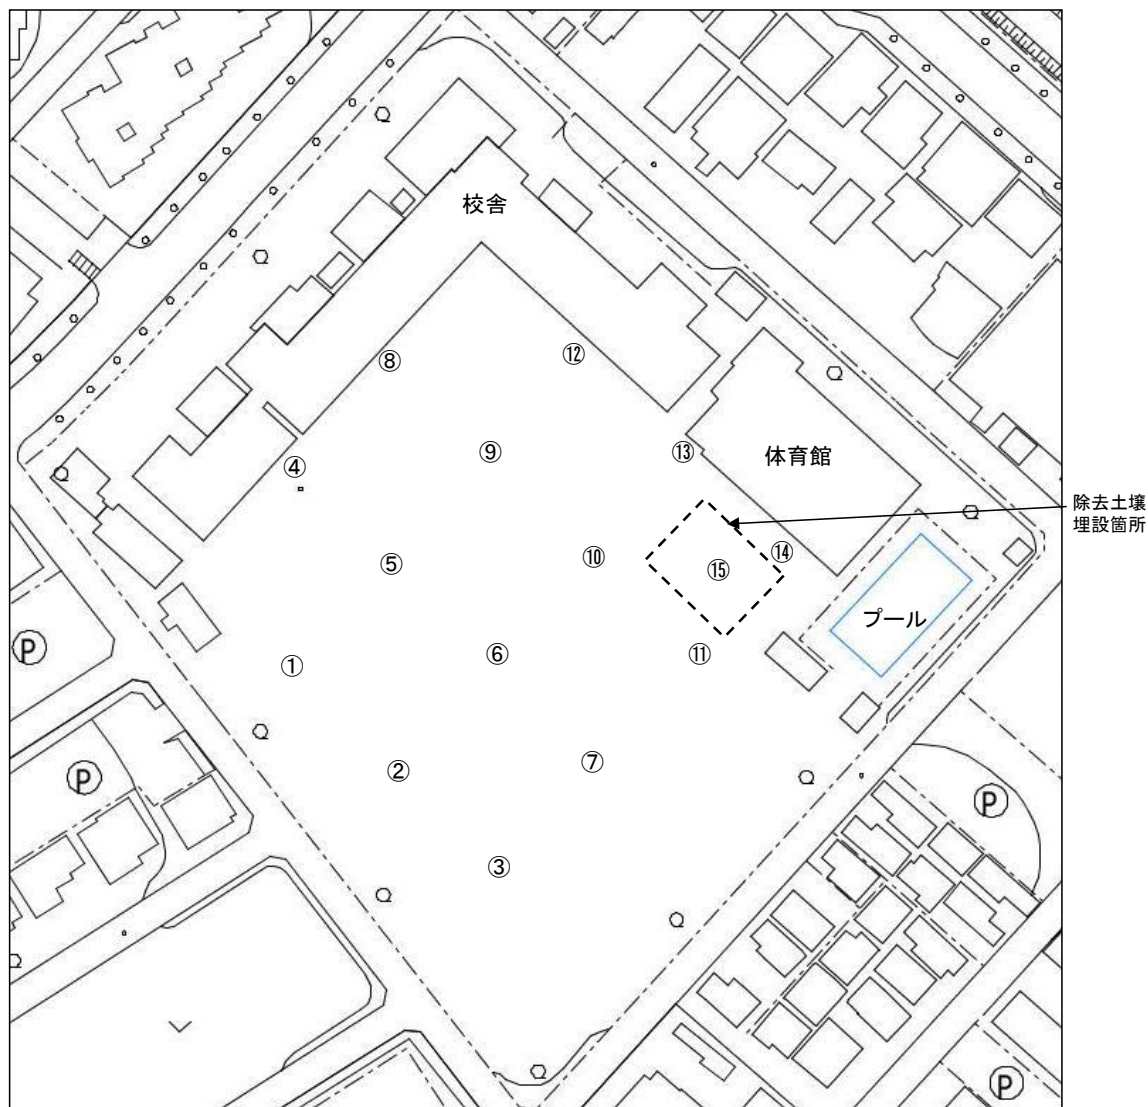

○除染完了日：平成24年8月30日

○測定日：平成29年5月25日（前回：平成28年11月10日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	舗装	0.047	0.037	0.041	0.063	0.053	0.067
②	グラウンド	土	0.042	0.052	0.044	0.047	0.032	0.056
③	グラウンド	土	0.057	0.050	0.067	0.043	0.065	0.053
④	グラウンド	土	0.086	0.080	0.079	0.090	0.077	0.080
⑤	グラウンド	土	0.064	0.043	0.051	0.057	0.058	0.060
⑥	グラウンド	土	0.052	0.049	0.053	0.052	0.049	0.051
⑦	グラウンド	土	0.058	0.060	0.063	0.051	0.073	0.058
⑧	グラウンド	土	0.052	0.066	0.041	0.065	0.069	0.047
⑨	グラウンド	土	0.047	0.053	0.062	0.058	0.049	0.040
⑩	グラウンド	土	0.057	0.049	0.076	0.067	0.066	0.052
⑪	グラウンド	土	0.048	0.061	0.048	0.068	0.063	0.064
⑫	グラウンド	土	0.094	0.071	0.100	0.088	0.079	0.060
⑬	グラウンド	土	0.060	0.059	0.062	0.062	0.065	0.062
⑭	グラウンド	土	0.064	0.057	0.064	0.057	0.088	0.070
⑮	グラウンド	土	0.062	0.055	0.068	0.058	0.061	0.058
平均			0.059	0.056	0.061	0.062	0.063	0.059

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満