


放射線量マップ【富勢西小学校】

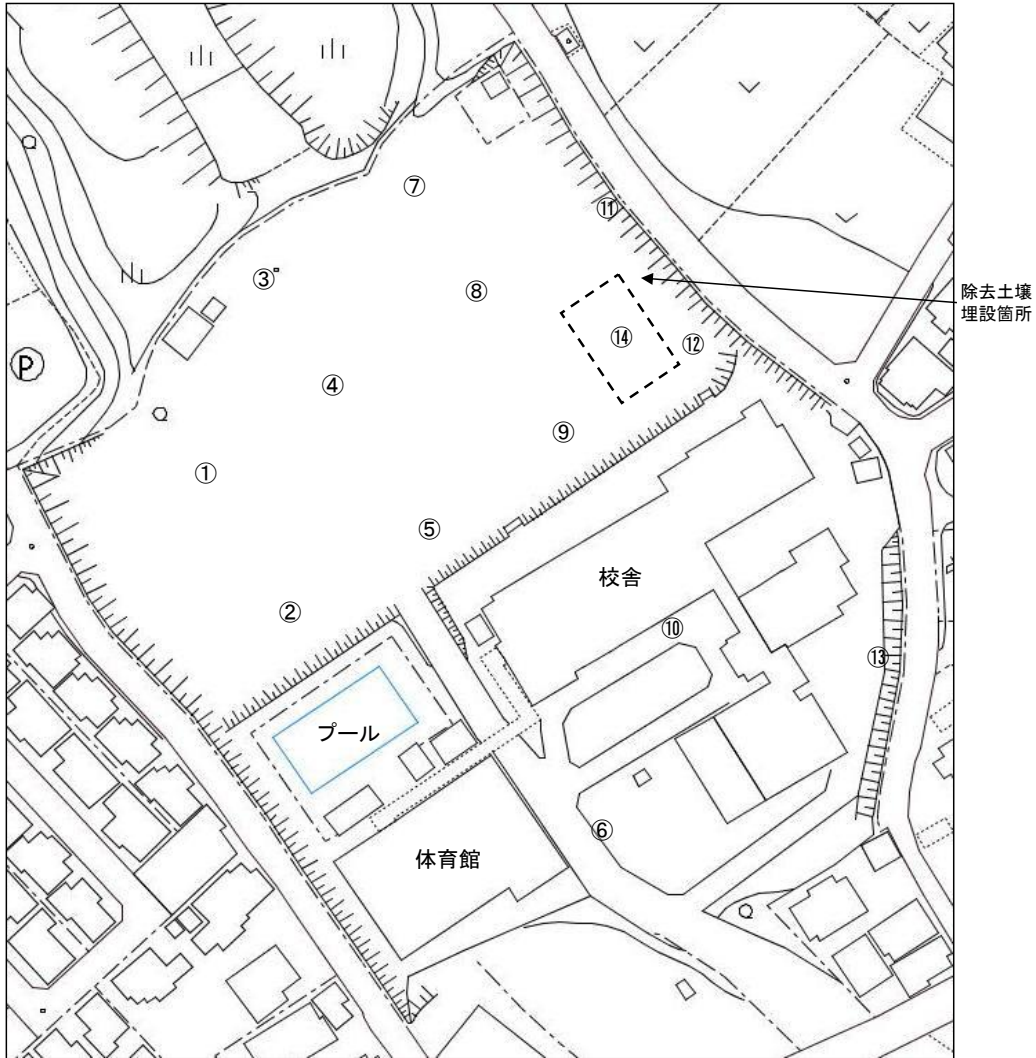

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成29年5月18日(前回:平成28年11月10日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.092	0.067	0.087	0.085	0.069	0.059
②	グラウンド	土	0.066	0.063	0.075	0.075	0.068	0.072
③	グラウンド	土	0.115	0.081	0.103	0.076	0.087	0.062
④	グラウンド	土	0.069	0.070	0.072	0.069	0.074	0.066
⑤	グラウンド	土	0.057	0.073	0.067	0.088	0.076	0.077
⑥	通路端	土	0.101	0.084	0.105	0.082	0.122	0.145
⑦	グラウンド	土	0.068	0.083	0.069	0.056	0.091	0.076
⑧	グラウンド	土	0.060	0.074	0.069	0.065	0.068	0.062
⑨	グラウンド	土	0.059	0.070	0.054	0.071	0.067	0.060
⑩	校舎前	土	0.084	0.067	0.054	0.068	0.072	0.059
⑪	グラウンド	土	0.085	0.094	0.097	0.102	0.089	0.103
⑫	校舎前	土	0.073	0.071	0.080	0.081	0.083	0.086
⑬	校舎横	土	0.105	0.068	0.087	0.076	0.133	0.051
⑭	グラウンド	土	0.096	0.060	0.097	0.053	0.091	0.081
平均			0.081	0.073	0.080	0.075	0.085	0.076

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満