


放射線量マップ【風早南部小学校】

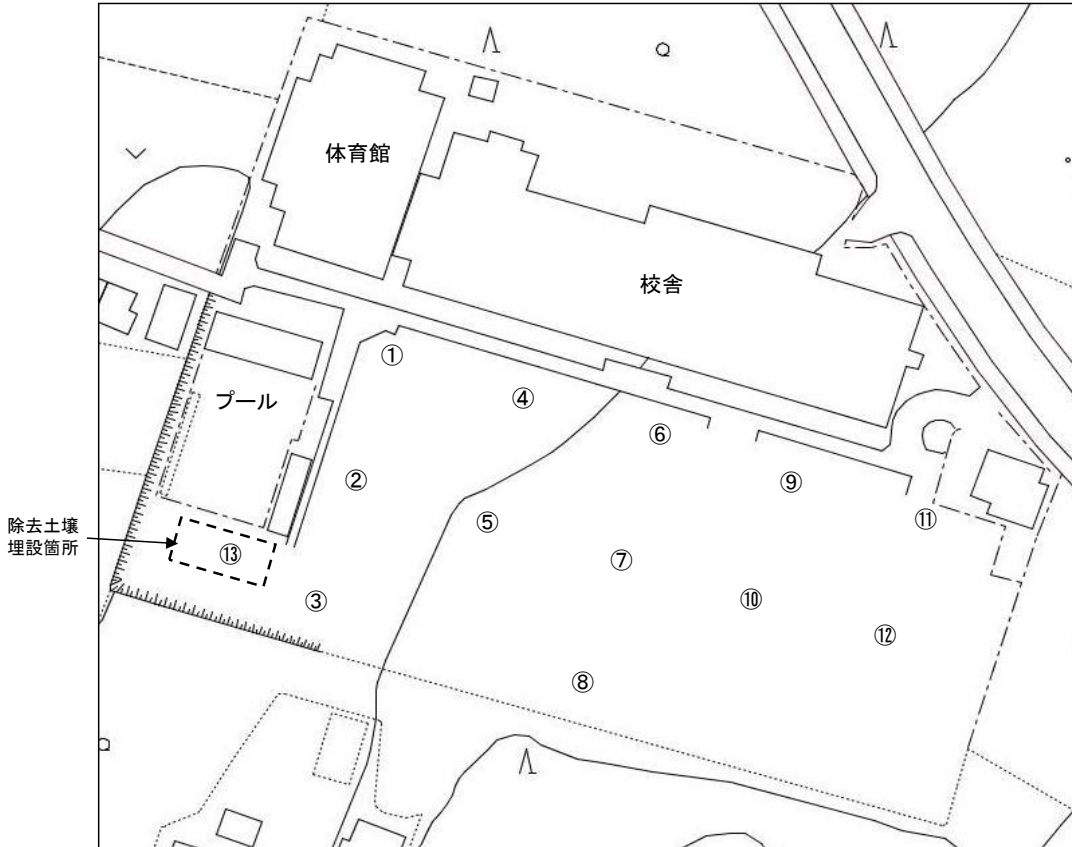

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成29年5月15日(前回:平成28年11月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.090	0.074	0.086	0.060	0.067	0.047
②	グラウンド	側溝	0.054	0.053	0.065	0.053	0.064	0.058
③	グラウンド	側溝	0.057	0.048	0.045	0.053	0.074	0.063
④	グラウンド	土	0.049	0.047	0.038	0.046	0.052	0.034
⑤	グラウンド	土	0.039	0.038	0.040	0.055	0.036	0.038
⑥	グラウンド	土	0.052	0.045	0.037	0.048	0.030	0.040
⑦	グラウンド	土	0.056	0.043	0.063	0.054	0.056	0.062
⑧	グラウンド	側溝	0.057	0.051	0.050	0.047	0.067	0.060
⑨	グラウンド	土	0.042	0.052	0.028	0.049	0.030	0.040
⑩	グラウンド	土	0.045	0.035	0.045	0.046	0.048	0.056
⑪	グラウンド	土	0.058	0.054	0.064	0.051	0.038	0.038
⑫	グラウンド	土	0.036	0.037	0.030	0.030	0.039	0.043
⑬	バスケット	土	0.057	0.058	0.050	0.046	0.071	0.050
平均			0.053	0.049	0.049	0.049	0.052	0.048

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満