


### 放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

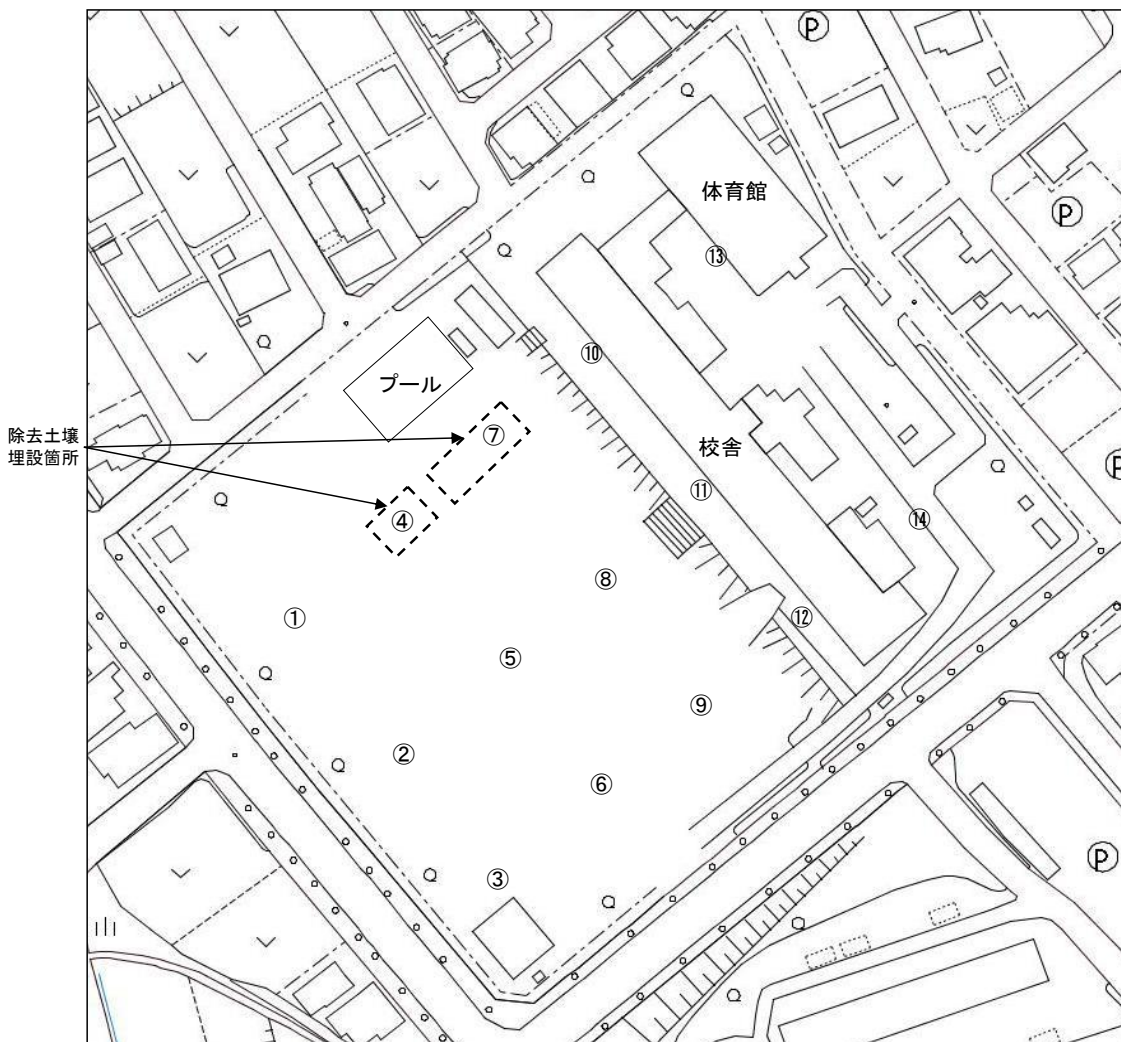

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成29年5月22日(前回:平成28年11月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.077	0.030	0.061	0.051	0.073	0.044
②	グラウンド	土	0.047	0.040	0.047	0.049	0.053	0.050
③	グラウンド	土	0.052	0.044	0.052	0.041	0.047	0.044
④	グラウンド	土	0.069	0.028	0.051	0.049	0.065	0.034
⑤	グラウンド	土	0.042	0.065	0.042	0.043	0.049	0.054
⑥	グラウンド	土	0.075	0.046	0.065	0.036	0.053	0.059
⑦	グラウンド	土	0.058	0.068	0.062	0.066	0.067	0.069
⑧	グラウンド	土	0.073	0.038	0.040	0.047	0.066	0.045
⑨	グラウンド	土	0.068	0.046	0.070	0.057	0.061	0.049
⑩	校舎前	土	0.062	0.077	0.066	0.063	0.046	0.068
⑪	校舎前	土	0.085	0.080	0.096	0.087	0.095	0.075
⑫	校舎前	土	0.071	0.059	0.078	0.060	0.059	0.047
⑬	通路	舗装	0.080	0.078	0.078	0.066	0.066	0.059
⑭	通路	舗装	0.070	0.093	0.078	0.094	0.085	0.116
平均			0.066	0.057	0.063	0.058	0.063	0.058

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満