


放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

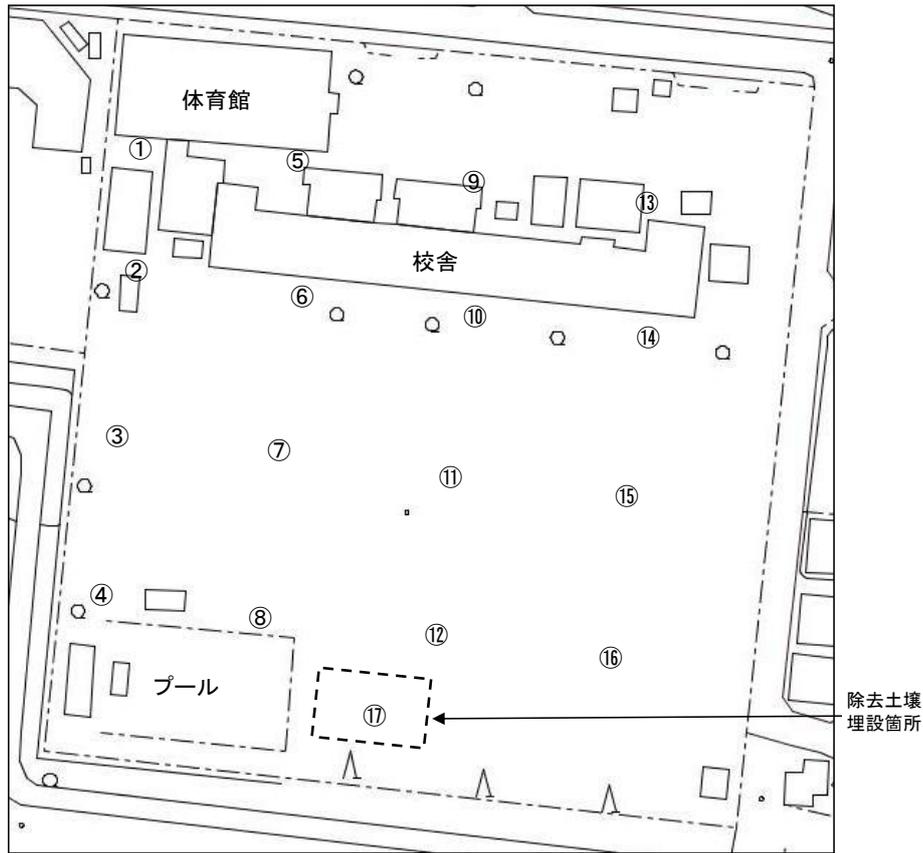

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成29年5月22日(前回:平成28年11月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.083	0.077	0.087	0.076	0.142	0.080
②	グラウンド	土	0.071	0.051	0.077	0.052	0.080	0.069
③	グラウンド	土	0.067	0.071	0.065	0.058	0.072	0.066
④	グラウンド	土	0.061	0.061	0.071	0.055	0.059	0.054
⑤	校舎裏	舗装	0.114	0.083	0.097	0.096	0.139	0.110
⑥	グラウンド	土	0.053	0.067	0.052	0.042	0.054	0.057
⑦	グラウンド	土	0.030	0.027	0.043	0.041	0.051	0.033
⑧	グラウンド	土	0.082	0.055	0.056	0.050	0.062	0.065
⑨	校舎裏	舗装	0.083	0.073	0.097	0.079	0.080	0.100
⑩	グラウンド	土	0.066	0.057	0.061	0.051	0.050	0.070
⑪	グラウンド	土	0.061	0.066	0.051	0.067	0.061	0.042
⑫	グラウンド	土	0.045	0.038	0.048	0.062	0.054	0.062
⑬	校舎裏	土	0.079	0.073	0.073	0.079	0.077	0.075
⑭	グラウンド	土	0.074	0.049	0.067	0.045	0.076	0.066
⑮	グラウンド	土	0.074	0.059	0.066	0.047	0.085	0.040
⑯	グラウンド	土	0.060	0.045	0.049	0.047	0.057	0.064
⑰	グラウンド	土	0.085	0.046	0.090	0.065	0.128	0.045
平均			0.070	0.059	0.068	0.060	0.078	0.065

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満