


放射線量マップ【柏第一小学校】

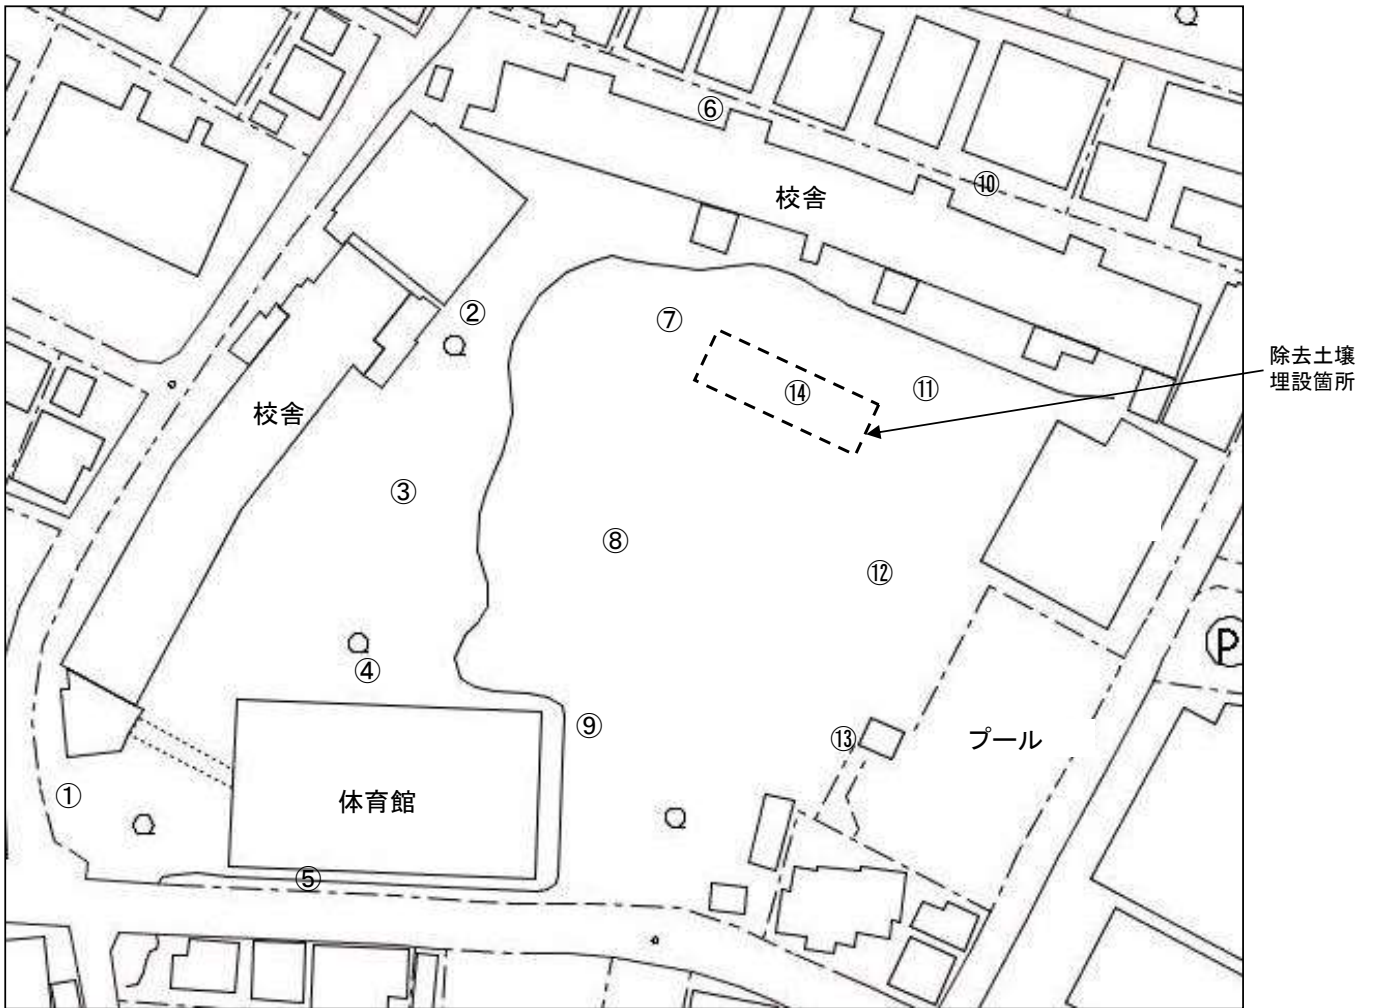

○除染完了日：平成24年6月28日

○測定日：平成29年12月1日（前回：平成29年5月25日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.060	0.071	0.053	0.070	0.064	0.058
②	グラウンド	土	0.051	0.050	0.057	0.054	0.059	0.050
③	グラウンド	土	0.045	0.040	0.039	0.045	0.037	0.049
④	グラウンド	土	0.037	0.060	0.064	0.054	0.050	0.052
⑤	体育館裏	土	0.071	0.095	0.072	0.093	0.084	0.113
⑥	校舎裏	土	0.079	0.053	0.060	0.073	0.070	0.064
⑦	グラウンド	土	0.035	0.040	0.051	0.055	0.046	0.056
⑧	グラウンド	土	0.049	0.032	0.042	0.059	0.052	0.054
⑨	グラウンド	土	0.043	0.045	0.042	0.068	0.045	0.048
⑩	校舎裏	土	0.055	0.088	0.069	0.087	0.063	0.086
⑪	グラウンド	土	0.058	0.071	0.067	0.057	0.052	0.063
⑫	グラウンド	土	0.050	0.051	0.056	0.058	0.058	0.041
⑬	グラウンド	土	0.084	0.062	0.098	0.066	0.084	0.048
⑭	グラウンド	土	0.037	0.036	0.049	0.032	0.045	0.044
平均			0.054	0.057	0.059	0.062	0.058	0.059

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満