


### 放射線量マップ【柏第二小学校】

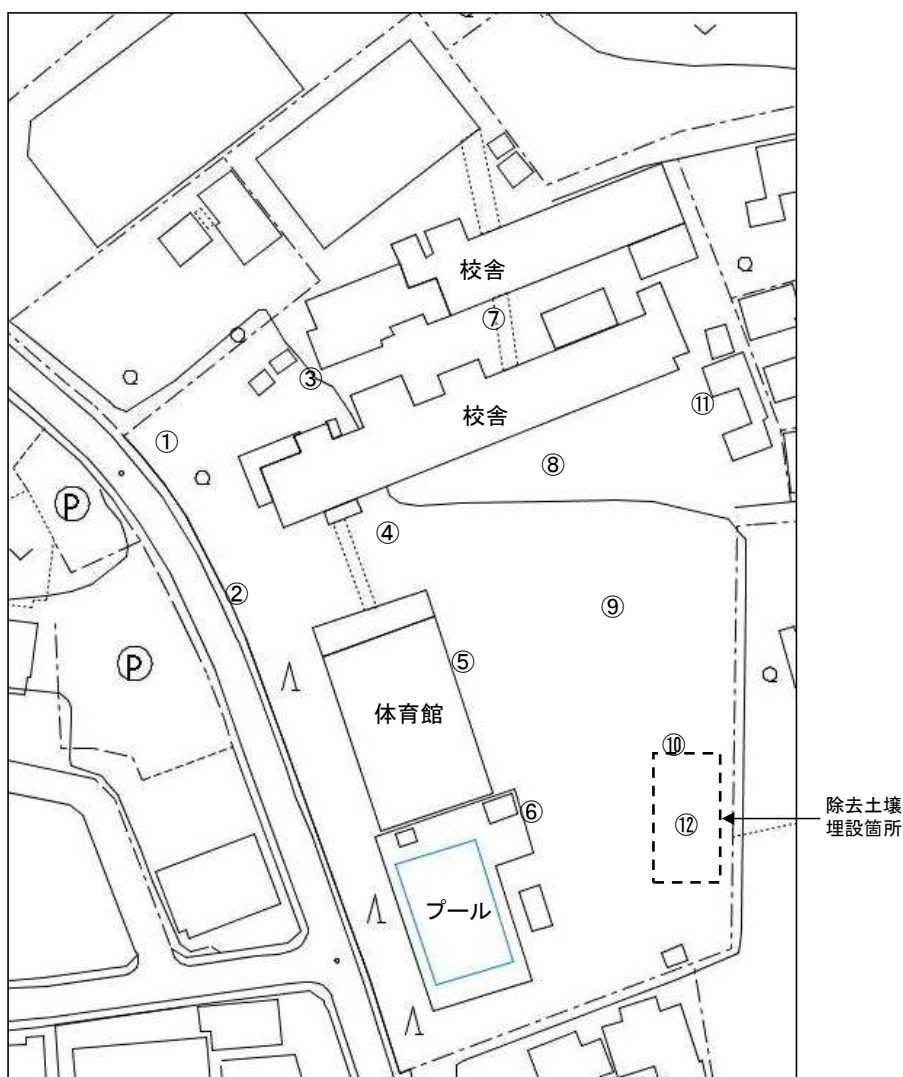

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成29年12月1日(前回:平成29年5月19日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.057	0.048	0.050	0.046	0.071	0.063
②	校門	舗装	0.067	0.031	0.055	0.046	0.057	0.035
③	校舎前	舗装	0.060	0.059	0.052	0.050	0.056	0.058
④	グラウンド	土	0.075	0.057	0.067	0.069	0.062	0.056
⑤	グラウンド	土	0.035	0.038	0.060	0.047	0.037	0.057
⑥	グラウンド	土	0.052	0.037	0.045	0.058	0.049	0.056
⑦	校舎前	舗装	0.069	0.076	0.067	0.065	0.085	0.075
⑧	グラウンド	土	0.058	0.049	0.045	0.045	0.060	0.049
⑨	グラウンド	土	0.043	0.044	0.037	0.042	0.044	0.039
⑩	グラウンド	土	0.043	0.053	0.042	0.041	0.041	0.055
⑪	グラウンド	土	0.056	0.040	0.057	0.057	0.058	0.050
⑫	グラウンド	土	0.038	0.037	0.045	0.047	0.046	0.046
平均			0.054	0.047	0.052	0.051	0.056	0.053

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満