


放射線量マップ【柏第三小学校】

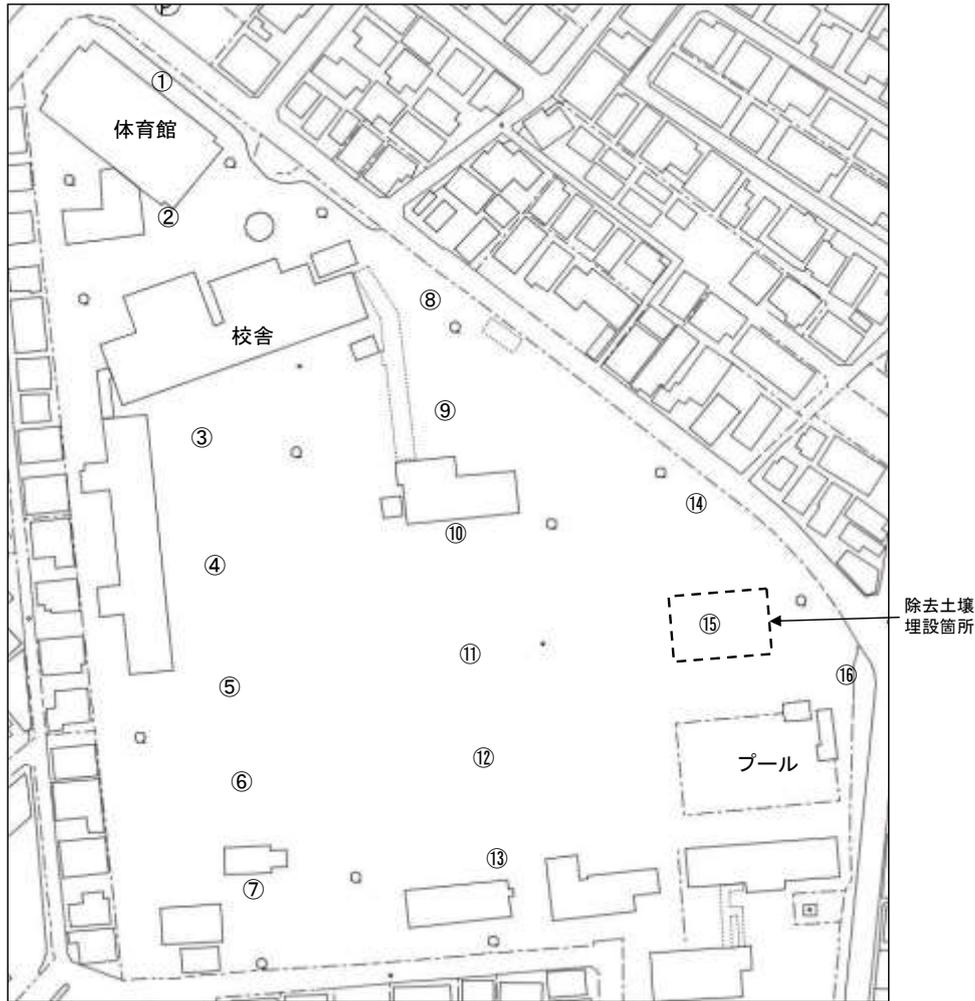

○除染完了日:平成24年3月29日

○測定日:平成29年11月22日(前回:平成29年5月18日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館周り	アスファルト	0.067	0.068	0.048	0.057	0.066	0.072
②	体育館周り	コンクリート	0.067	0.074	0.074	0.068	0.053	0.069
③	校舎前	土	0.064	0.045	0.058	0.051	0.055	0.055
④	グラウンド	土	0.062	0.058	0.066	0.039	0.072	0.047
⑤	グラウンド	土	0.045	0.061	0.047	0.055	0.042	0.054
⑥	グラウンド	土	0.056	0.056	0.057	0.056	0.040	0.039
⑦	グラウンド	土	0.085	0.084	0.084	0.074	0.112	0.102
⑧	グラウンド隅	アスファルト	0.058	0.057	0.057	0.053	0.055	0.057
⑨	グラウンド	土	0.051	0.036	0.045	0.048	0.054	0.070
⑩	校舎前	土	0.048	0.054	0.049	0.052	0.042	0.044
⑪	グラウンド	土	0.037	0.028	0.044	0.049	0.042	0.046
⑫	グラウンド	土	0.033	0.028	0.041	0.040	0.032	0.029
⑬	グラウンド	土	0.038	0.049	0.042	0.061	0.033	0.048
⑭	グラウンド隅	アスファルト	0.048	0.060	0.048	0.064	0.059	0.062
⑮	グラウンド	土	0.038	0.044	0.041	0.046	0.043	0.049
⑯	プール横	アスファルト	0.057	0.062	0.045	0.059	0.027	0.056
平均			0.053	0.054	0.053	0.055	0.052	0.056

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満