


放射線量マップ【柏第六小学校】

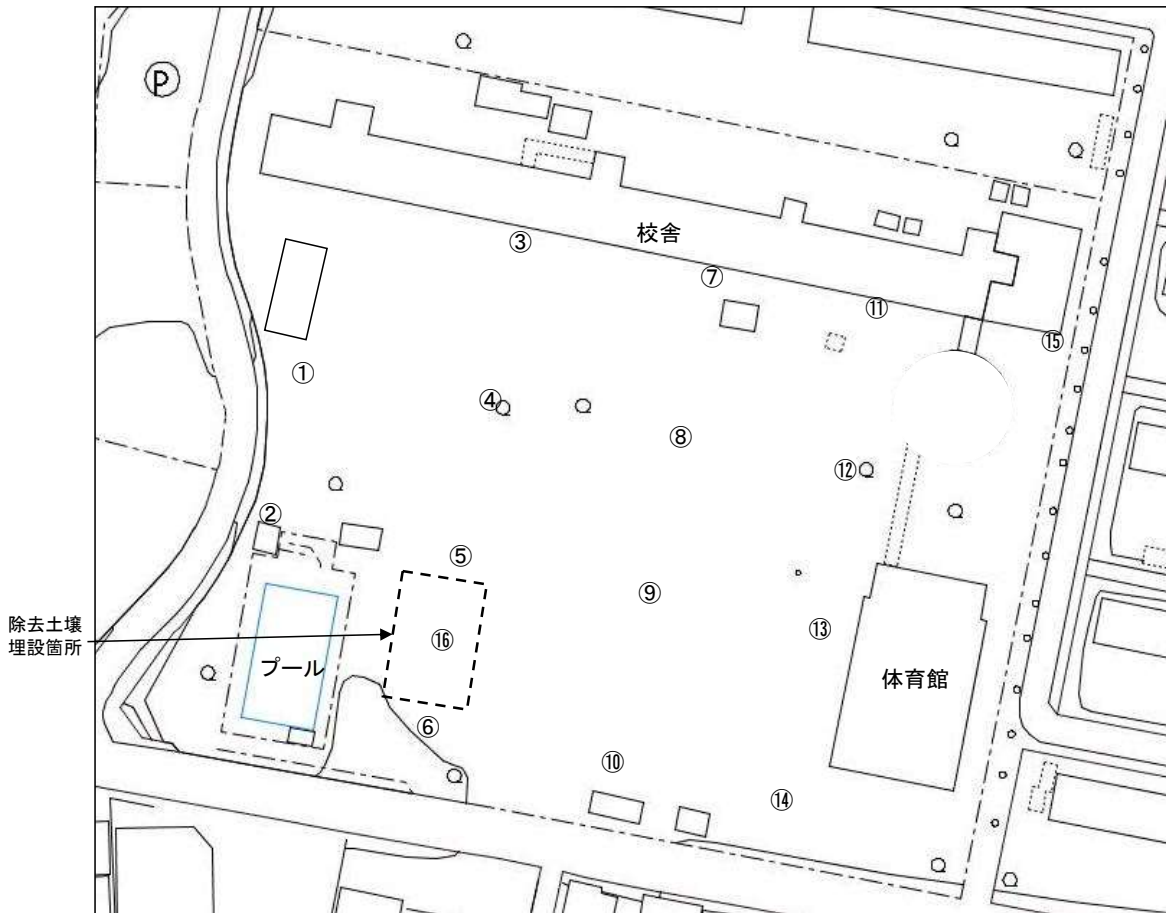

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成29年11月24日(前回:平成29年5月19日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所	※1環境省基準				※2柏市目標		
	100cm		50cm		5cm		
	今回	前回	今回	前回	今回	前回	
① こどもルーム前	土	0.051	0.058	0.050	0.046	0.054	0.044
② プール横	土	0.079	0.059	0.068	0.048	0.067	0.044
③ 校舎前	土	0.052	0.057	0.059	0.064	0.043	0.063
④ グラウンド	土	0.075	0.065	0.060	0.055	0.069	0.042
⑤ グラウンド	土	0.032	0.033	0.035	0.017	0.029	0.029
⑥ グラウンド	土	0.049	0.067	0.040	0.076	0.044	0.081
⑦ 校舎前	土	0.063	0.062	0.068	0.050	0.057	0.077
⑧ グラウンド	土	0.068	0.054	0.070	0.065	0.087	0.057
⑨ グラウンド	土	0.049	0.044	0.037	0.044	0.033	0.046
⑩ グラウンド	土	0.088	0.047	0.054	0.060	0.042	0.058
⑪ 校舎前	アスファルト	0.060	0.060	0.070	0.058	0.068	0.053
⑫ グラウンド	土	0.042	0.055	0.024	0.062	0.047	0.065
⑬ グラウンド	土	0.038	0.046	0.042	0.050	0.037	0.055
⑭ グラウンド	土	0.044	0.046	0.045	0.047	0.045	0.050
⑮ 校舎前	アスファルト	0.094	0.082	0.081	0.074	0.073	0.085
⑯ グラウンド	土	0.035	0.047	0.039	0.031	0.034	0.041
平均		0.057	0.055	0.053	0.053	0.052	0.056

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満