


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

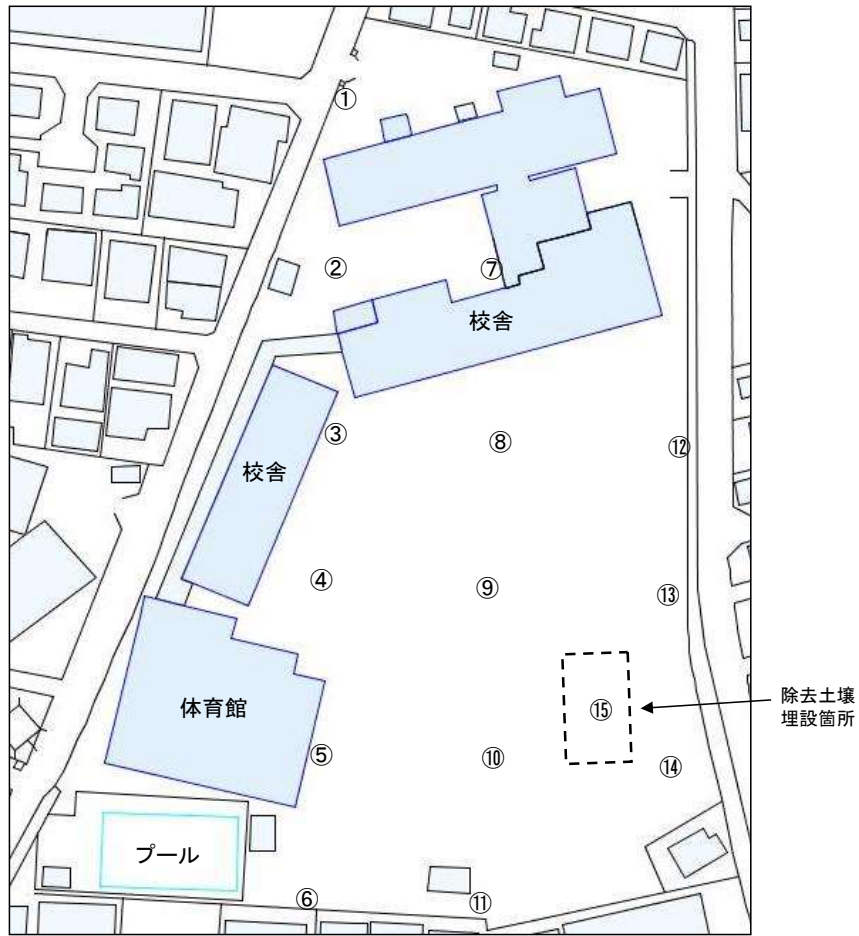

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成29年11月22日(前回:平成29年5月19日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.051	0.066	0.035	0.070	0.050	0.076
②	グラウンド	土	0.048	0.054	0.041	0.065	0.051	0.053
③	グラウンド	土	0.080	0.083	0.059	0.103	0.060	0.099
④	グラウンド	土	0.065	0.064	0.059	0.069	0.039	0.084
⑤	グラウンド	土	0.059	0.061	0.062	0.067	0.065	0.065
⑥	グラウンド	土	0.043	0.102	0.054	0.101	0.060	0.112
⑦	校舎裏	土	0.074	0.081	0.077	0.068	0.071	0.068
⑧	グラウンド	土	0.050	0.045	0.030	0.047	0.035	0.052
⑨	グラウンド	土	0.029	0.040	0.014	0.039	0.025	0.034
⑩	グラウンド	土	0.031	0.037	0.033	0.035	0.033	0.042
⑪	グラウンド	土	0.053	0.049	0.043	0.050	0.052	0.052
⑫	グラウンド	土	0.050	0.049	0.055	0.050	0.055	0.046
⑬	グラウンド	土	0.042	0.044	0.023	0.040	0.038	0.045
⑭	グラウンド	土	0.028	0.036	0.026	0.039	0.025	0.038
⑮	グラウンド	土	0.042	0.044	0.032	0.040	0.024	0.046
平均			0.050	0.057	0.043	0.059	0.046	0.061

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満