


放射線量マップ【逆井中学校】

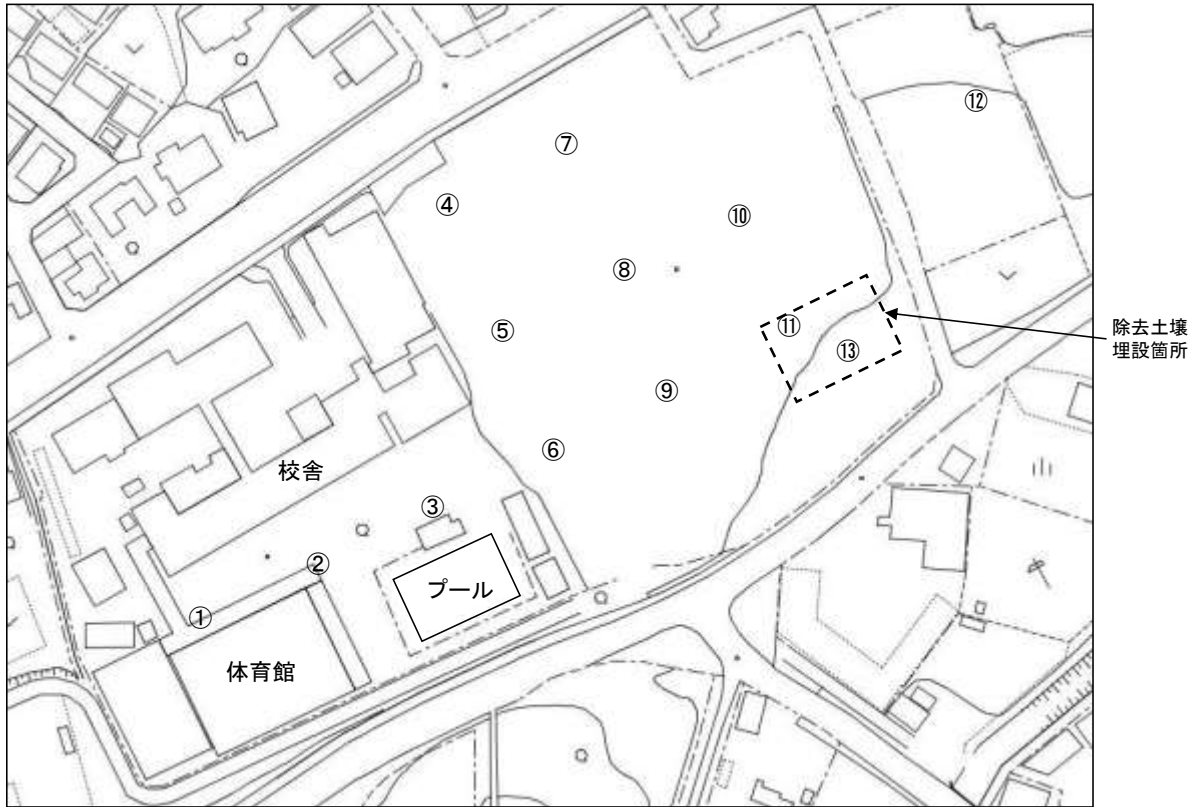

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成29年12月7日(前回:平成29年5月12日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館前	土	0.070	0.083	0.070	0.077	0.080	0.094
②	体育館前	舗装	0.060	0.089	0.070	0.076	0.080	0.068
③	プール前	土	0.110	0.118	0.080	0.118	0.090	0.133
④	グラウンド	土	0.070	0.089	0.080	0.098	0.080	0.090
⑤	グラウンド	土	0.110	0.077	0.110	0.098	0.110	0.108
⑥	グラウンド	土	0.110	0.077	0.100	0.089	0.120	0.087
⑦	グラウンド	土	0.090	0.090	0.090	0.065	0.110	0.102
⑧	グラウンド	土	0.080	0.097	0.100	0.116	0.090	0.088
⑨	グラウンド	土	0.080	0.086	0.090	0.081	0.100	0.079
⑩	グラウンド	土	0.100	0.091	0.090	0.103	0.110	0.076
⑪	グラウンド	土	0.100	0.091	0.090	0.090	0.100	0.077
⑫	テニスコート	土	0.060	0.063	0.060	0.063	0.070	0.051
⑬	グラウンド	土	0.100	0.075	0.100	0.080	0.120	0.095
平均			0.088	0.087	0.087	0.089	0.097	0.088

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満