


放射線量マップ【高柳中学校】

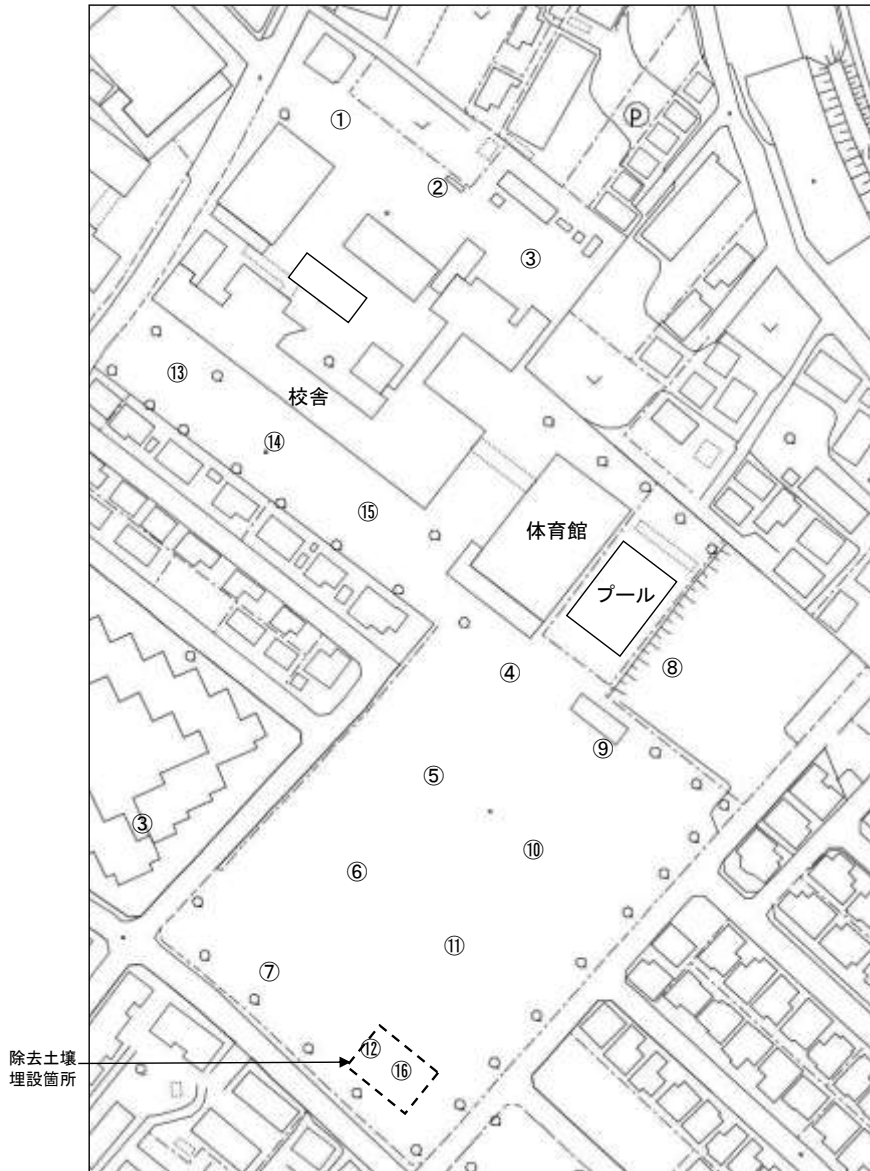

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成29年12月6日(前回:平成29年5月23日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.064	0.055	0.064	0.063	0.075	0.066
②	通路	舗装	0.046	0.071	0.050	0.056	0.047	0.067
③	通路	舗装	0.061	0.069	0.060	0.055	0.064	0.069
④	グラウンド	土	0.053	0.059	0.045	0.065	0.046	0.069
⑤	グラウンド	土	0.094	0.078	0.079	0.070	0.103	0.072
⑥	グラウンド	土	0.064	0.072	0.049	0.067	0.056	0.058
⑦	グラウンド	土	0.054	0.040	0.055	0.055	0.050	0.051
⑧	グラウンド	土	0.048	0.074	0.058	0.053	0.069	0.089
⑨	グラウンド	土	0.064	0.051	0.070	0.065	0.075	0.059
⑩	グラウンド	土	0.055	0.070	0.059	0.083	0.064	0.064
⑪	グラウンド	土	0.086	0.056	0.062	0.063	0.080	0.065
⑫	グラウンド	土	0.046	0.057	0.050	0.068	0.046	0.073
⑬	通路	舗装	0.076	0.059	0.092	0.068	0.083	0.061
⑭	通路	舗装	0.069	0.057	0.070	0.084	0.074	0.072
⑮	通路	舗装	0.069	0.053	0.050	0.034	0.050	0.045
⑯	グラウンド	土	0.094	0.055	0.106	0.063	0.135	0.078
平均			0.065	0.061	0.064	0.063	0.070	0.066

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満