


放射線量マップ【柏第七小学校】

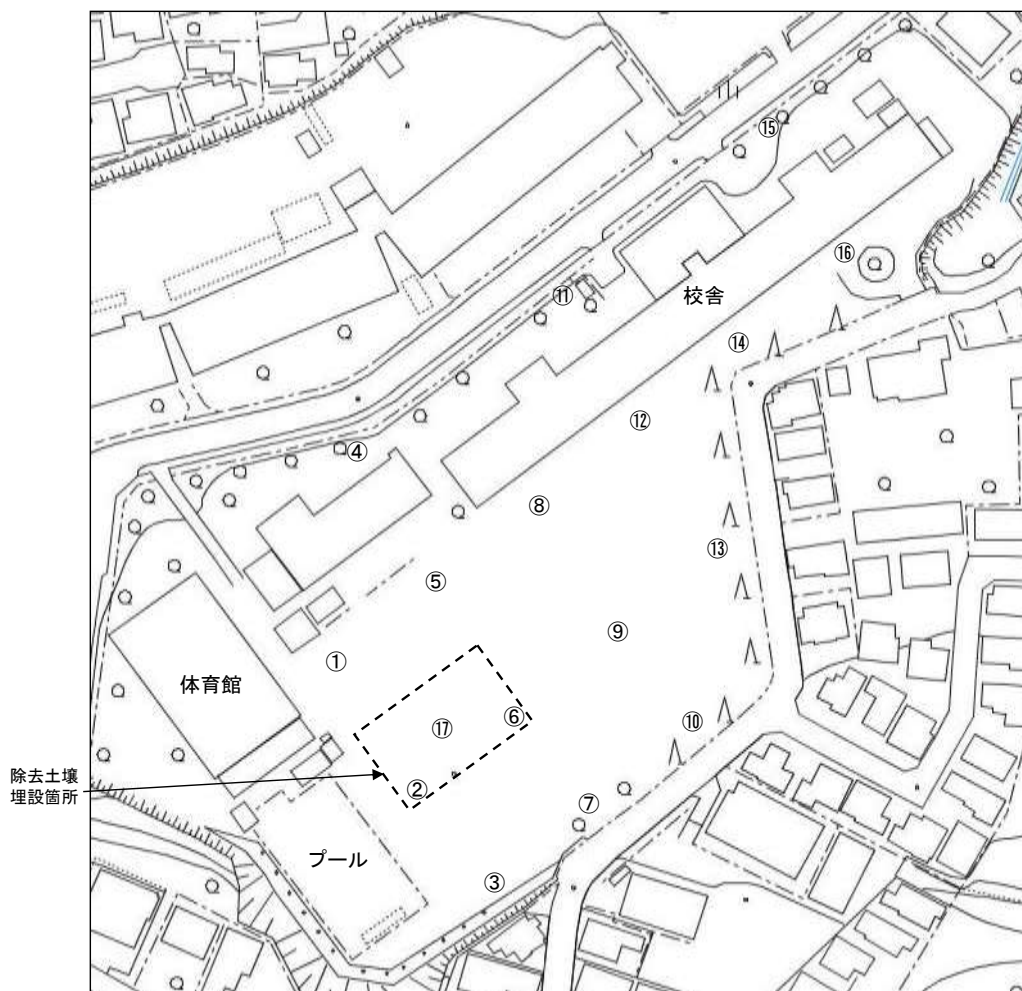

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成29年11月24日(前回:平成29年5月19日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.046	0.052	0.036	0.056	0.034	0.043
②	グラウンド	土	0.053	0.033	0.042	0.041	0.049	0.038
③	グラウンド	土	0.064	0.045	0.051	0.041	0.052	0.049
④	校舎裏	土	0.070	0.092	0.075	0.078	0.086	0.071
⑤	グラウンド	土	0.043	0.042	0.046	0.043	0.034	0.054
⑥	グラウンド	土	0.070	0.050	0.066	0.054	0.058	0.051
⑦	グラウンド	側溝	0.056	0.055	0.046	0.054	0.059	0.052
⑧	校舎前	土	0.051	0.058	0.048	0.057	0.041	0.076
⑨	グラウンド	土	0.041	0.055	0.048	0.049	0.067	0.049
⑩	グラウンド	土	0.047	0.059	0.051	0.056	0.065	0.035
⑪	校舎裏	土	0.107	0.068	0.101	0.083	0.092	0.091
⑫	校舎前	土	0.055	0.056	0.053	0.051	0.062	0.034
⑬	グラウンド	土	0.047	0.054	0.056	0.046	0.048	0.047
⑭	校舎前	アスファルト	0.072	0.092	0.073	0.091	0.083	0.083
⑮	校舎裏	土	0.064	0.077	0.061	0.078	0.060	0.061
⑯	校舎前	アスファルト	0.050	0.074	0.049	0.063	0.051	0.055
⑰	グラウンド	土	0.039	0.056	0.046	0.051	0.043	0.040
平均			0.057	0.060	0.056	0.058	0.058	0.055

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満