


放射線量マップ【旭小学校】

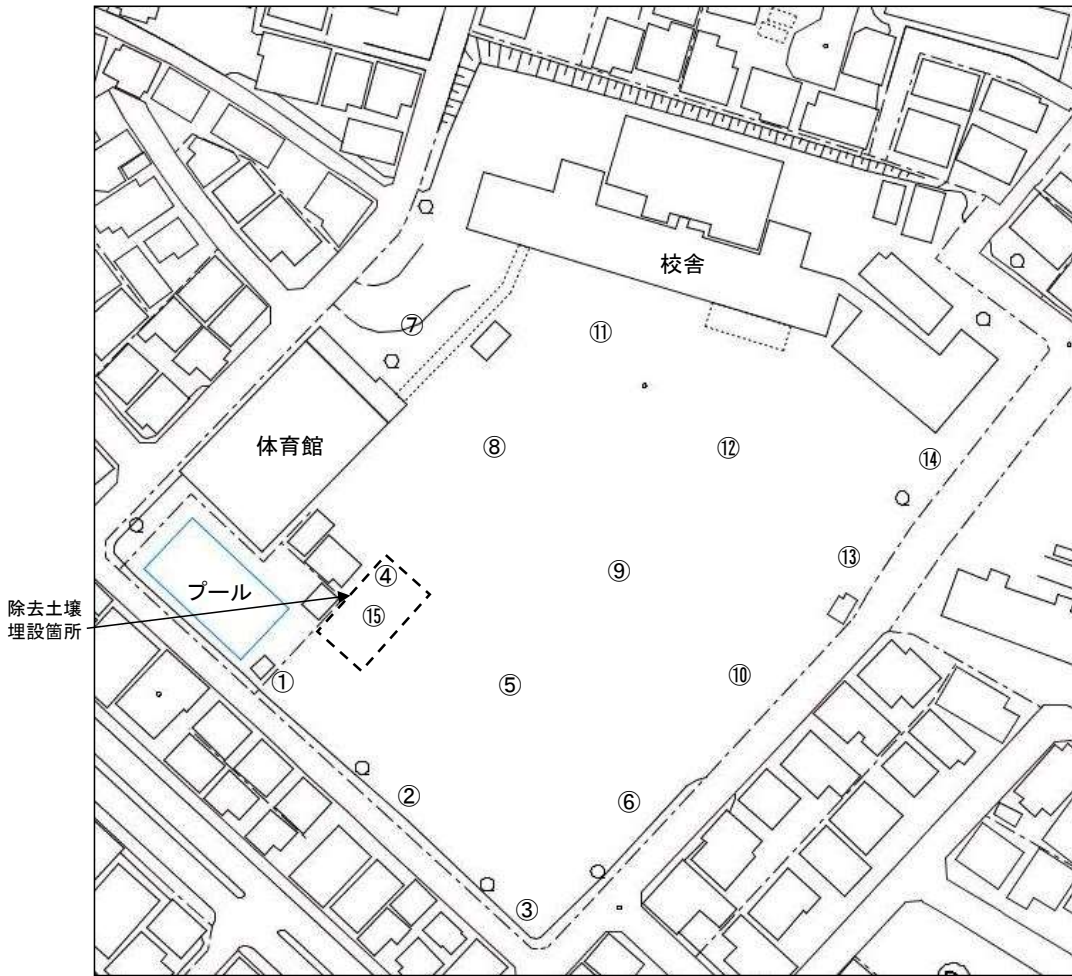

○除染完了日：平成24年5月9日

○測定日：平成29年12月1日(前回：平成29年5月25日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.081	0.051	0.085	0.059	0.077	0.060
②	グラウンド	土	0.065	0.045	0.071	0.048	0.060	0.029
③	グラウンド	土	0.060	0.049	0.069	0.042	0.060	0.055
④	グラウンド	土	0.048	0.042	0.035	0.048	0.051	0.058
⑤	グラウンド	土	0.034	0.028	0.046	0.038	0.044	0.030
⑥	グラウンド	土	0.041	0.038	0.062	0.032	0.073	0.035
⑦	通路	アスファルト	0.062	0.037	0.070	0.040	0.063	0.044
⑧	グラウンド	土	0.031	0.058	0.038	0.031	0.035	0.039
⑨	グラウンド	土	0.025	0.037	0.030	0.034	0.046	0.044
⑩	グラウンド	土	0.044	0.046	0.031	0.044	0.045	0.050
⑪	グラウンド	土	0.035	0.042	0.031	0.027	0.027	0.042
⑫	グラウンド	土	0.021	0.040	0.042	0.031	0.040	0.046
⑬	グラウンド	土	0.044	0.046	0.047	0.038	0.044	0.055
⑭	校舎横	側溝	0.053	0.056	0.069	0.061	0.062	0.063
⑮	グラウンド	土	0.032	0.044	0.037	0.038	0.035	0.050
平均			0.045	0.044	0.051	0.041	0.051	0.047

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満