


### 放射線量マップ【逆井小学校】

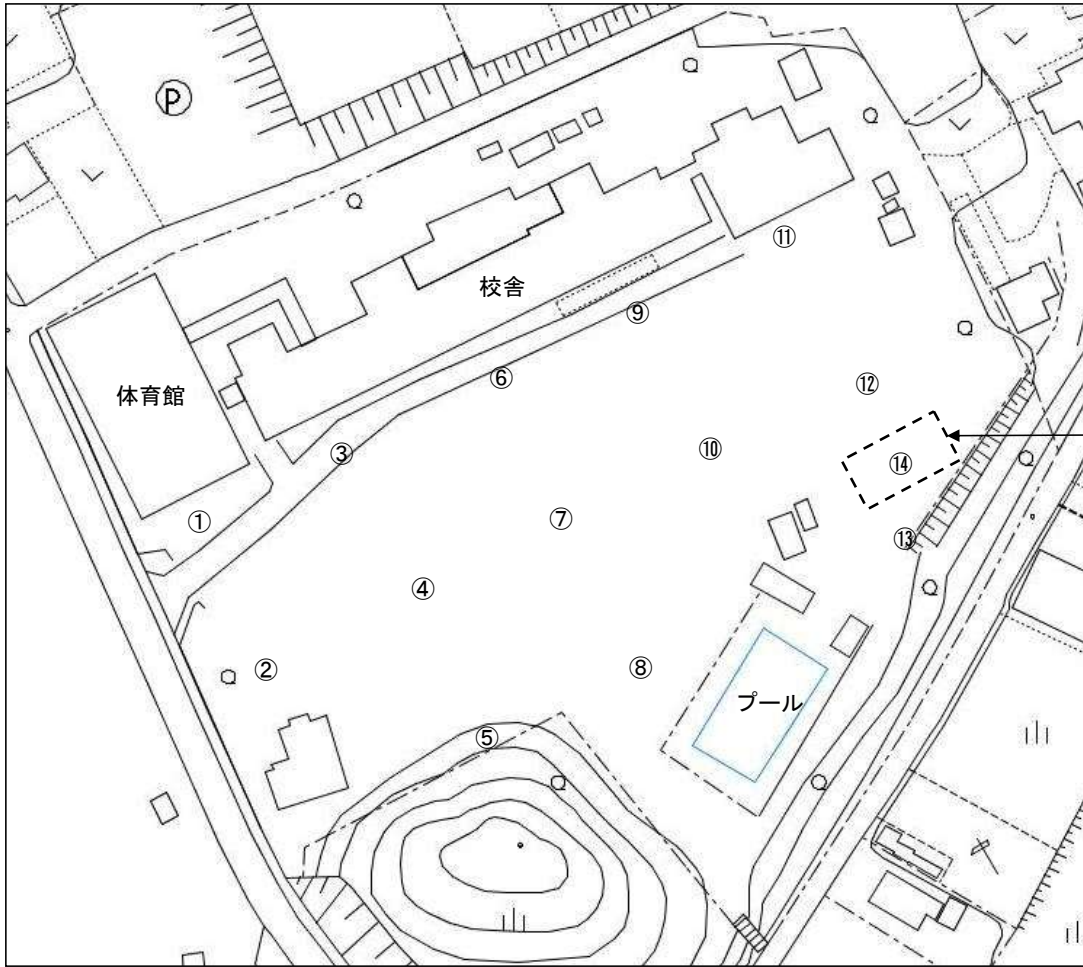

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成29年12月7日(前回:平成29年5月17日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.080	0.068	0.080	0.079	0.070	0.100
②	グラウンド	土	0.070	0.061	0.070	0.055	0.060	0.051
③	グラウンド	舗装	0.050	0.042	0.050	0.054	0.050	0.038
④	グラウンド	土	0.040	0.029	0.050	0.050	0.050	0.036
⑤	グラウンド	土	0.080	0.061	0.070	0.046	0.060	0.041
⑥	グラウンド	舗装	0.050	0.038	0.060	0.055	0.050	0.043
⑦	グラウンド	土	0.050	0.046	0.050	0.047	0.060	0.049
⑧	グラウンド	土	0.060	0.047	0.070	0.046	0.060	0.047
⑨	グラウンド	舗装	0.050	0.041	0.060	0.038	0.050	0.043
⑩	グラウンド	土	0.050	0.055	0.040	0.040	0.050	0.041
⑪	グラウンド	舗装	0.050	0.057	0.070	0.051	0.060	0.051
⑫	グラウンド	土	0.040	0.049	0.050	0.050	0.050	0.062
⑬	グラウンド	土	0.070	0.074	0.070	0.113	0.060	0.080
⑭	グラウンド	土	0.050	0.058	0.050	0.061	0.040	0.056
平均			0.056	0.052	0.060	0.056	0.055	0.053

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満