


### 放射線量マップ【松葉第二小学校】

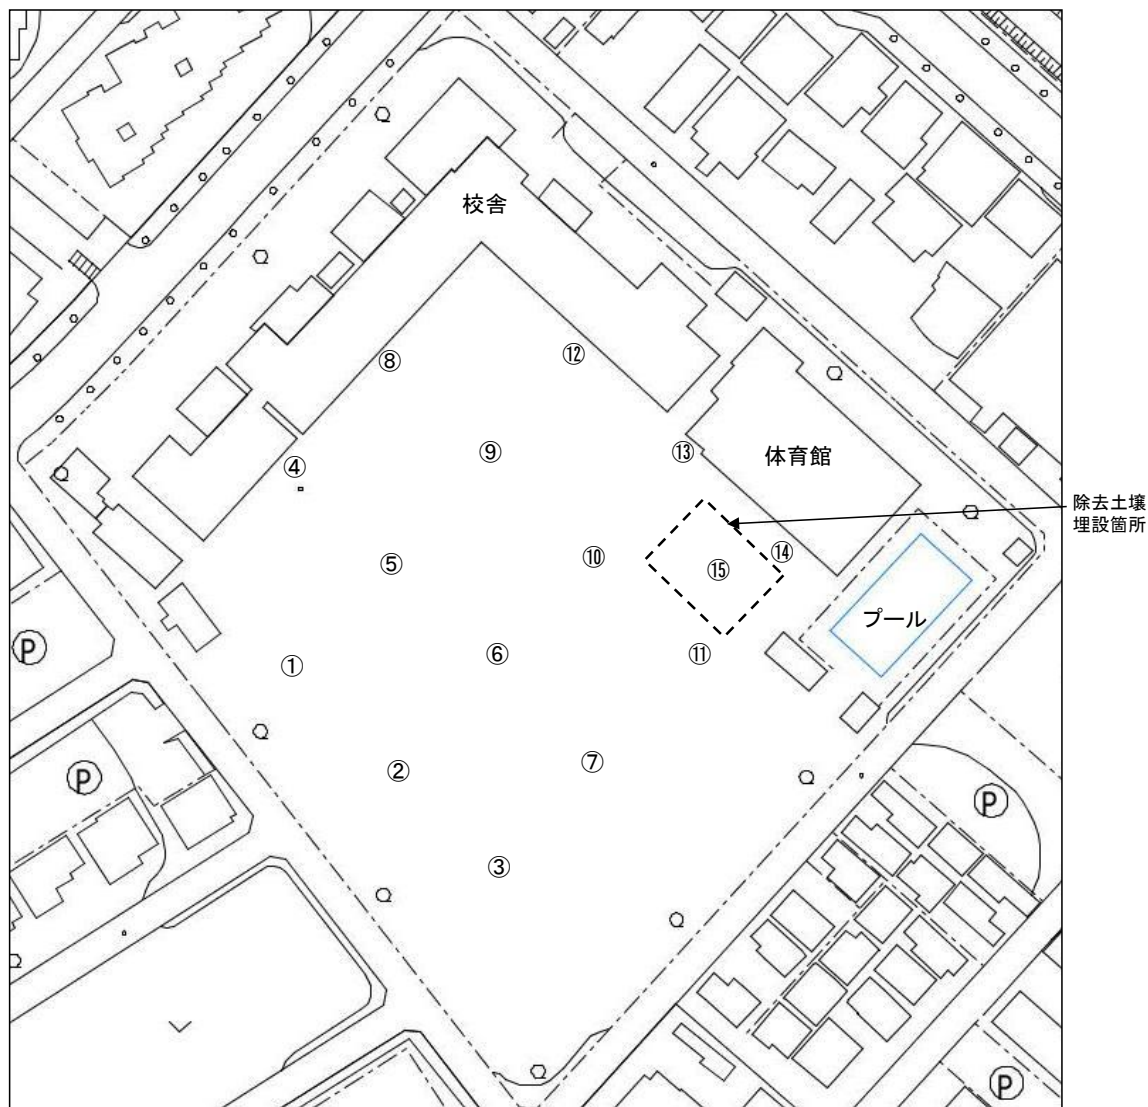

○除染完了日：平成24年8月30日

○測定日：平成29年11月22日（前回：平成29年5月25日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | グラウンド | 舗装 | 0.058   | 0.047 | 0.058 | 0.041 | 0.047  | 0.053 |
| ②    | グラウンド | 土  | 0.075   | 0.042 | 0.055 | 0.044 | 0.074  | 0.032 |
| ③    | グラウンド | 土  | 0.058   | 0.057 | 0.057 | 0.067 | 0.047  | 0.065 |
| ④    | グラウンド | 土  | 0.078   | 0.086 | 0.090 | 0.079 | 0.054  | 0.077 |
| ⑤    | グラウンド | 土  | 0.054   | 0.064 | 0.057 | 0.051 | 0.050  | 0.058 |
| ⑥    | グラウンド | 土  | 0.046   | 0.052 | 0.046 | 0.053 | 0.036  | 0.049 |
| ⑦    | グラウンド | 土  | 0.057   | 0.058 | 0.049 | 0.063 | 0.065  | 0.073 |
| ⑧    | グラウンド | 土  | 0.075   | 0.052 | 0.080 | 0.041 | 0.083  | 0.069 |
| ⑨    | グラウンド | 土  | 0.049   | 0.047 | 0.059 | 0.062 | 0.054  | 0.049 |
| ⑩    | グラウンド | 土  | 0.048   | 0.057 | 0.044 | 0.076 | 0.044  | 0.066 |
| ⑪    | グラウンド | 土  | 0.069   | 0.048 | 0.060 | 0.048 | 0.080  | 0.063 |
| ⑫    | グラウンド | 土  | 0.065   | 0.094 | 0.059 | 0.100 | 0.055  | 0.079 |
| ⑬    | グラウンド | 土  | 0.064   | 0.060 | 0.055 | 0.062 | 0.077  | 0.065 |
| ⑭    | グラウンド | 土  | 0.055   | 0.064 | 0.082 | 0.064 | 0.065  | 0.088 |
| ⑮    | グラウンド | 土  | 0.048   | 0.062 | 0.045 | 0.068 | 0.045  | 0.061 |
| 平均   |       |    | 0.060   | 0.059 | 0.060 | 0.061 | 0.058  | 0.063 |

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満