


放射線量マップ【風早南部小学校】

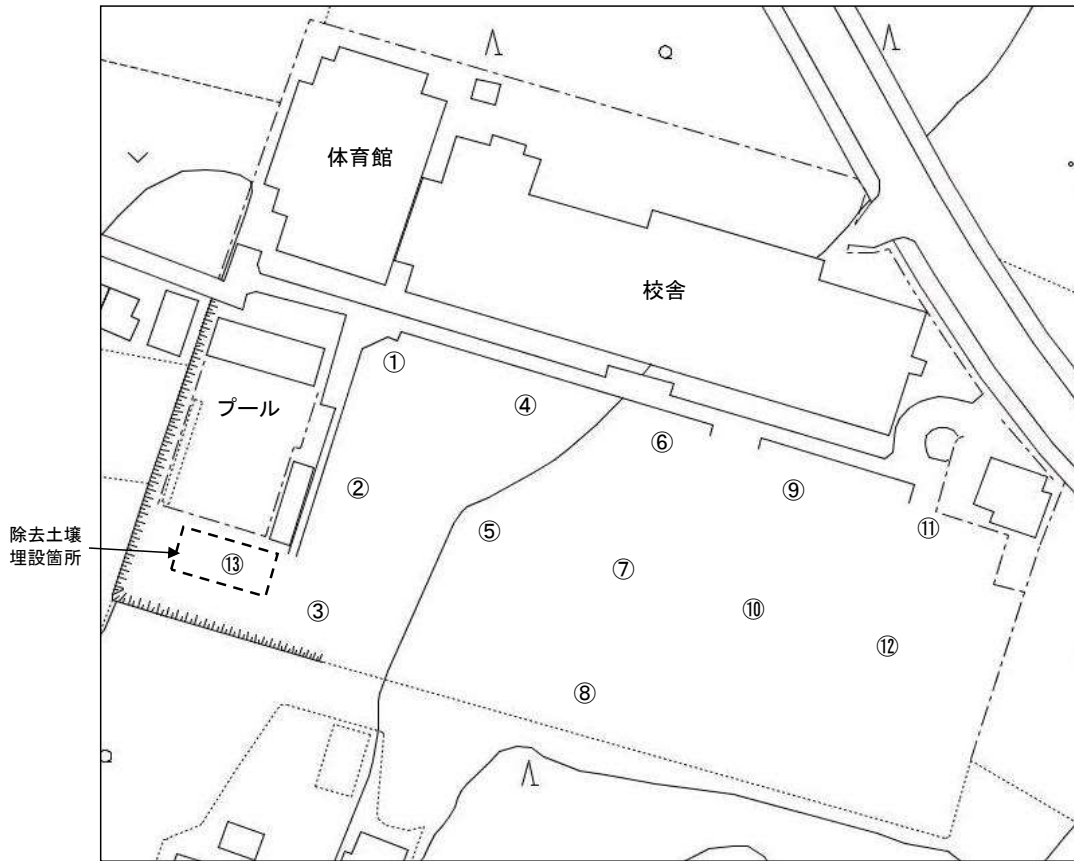

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成29年12月7日(前回:平成29年5月15日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.087	0.090	0.075	0.086	0.079	0.067
②	グラウンド	側溝	0.053	0.054	0.062	0.065	0.074	0.064
③	グラウンド	側溝	0.069	0.057	0.076	0.045	0.058	0.074
④	グラウンド	土	0.054	0.049	0.050	0.038	0.045	0.052
⑤	グラウンド	土	0.040	0.039	0.060	0.040	0.046	0.036
⑥	グラウンド	土	0.043	0.052	0.040	0.037	0.045	0.030
⑦	グラウンド	土	0.045	0.056	0.048	0.063	0.063	0.056
⑧	グラウンド	側溝	0.055	0.057	0.048	0.050	0.066	0.067
⑨	グラウンド	土	0.054	0.042	0.042	0.028	0.027	0.030
⑩	グラウンド	土	0.043	0.045	0.045	0.045	0.044	0.048
⑪	グラウンド	土	0.064	0.058	0.059	0.064	0.061	0.038
⑫	グラウンド	土	0.067	0.036	0.067	0.030	0.087	0.039
⑬	バスケット	土	0.050	0.057	0.050	0.050	0.048	0.071
平均			0.056	0.053	0.056	0.049	0.057	0.052

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満