


放射線量マップ【風早北部小学校】

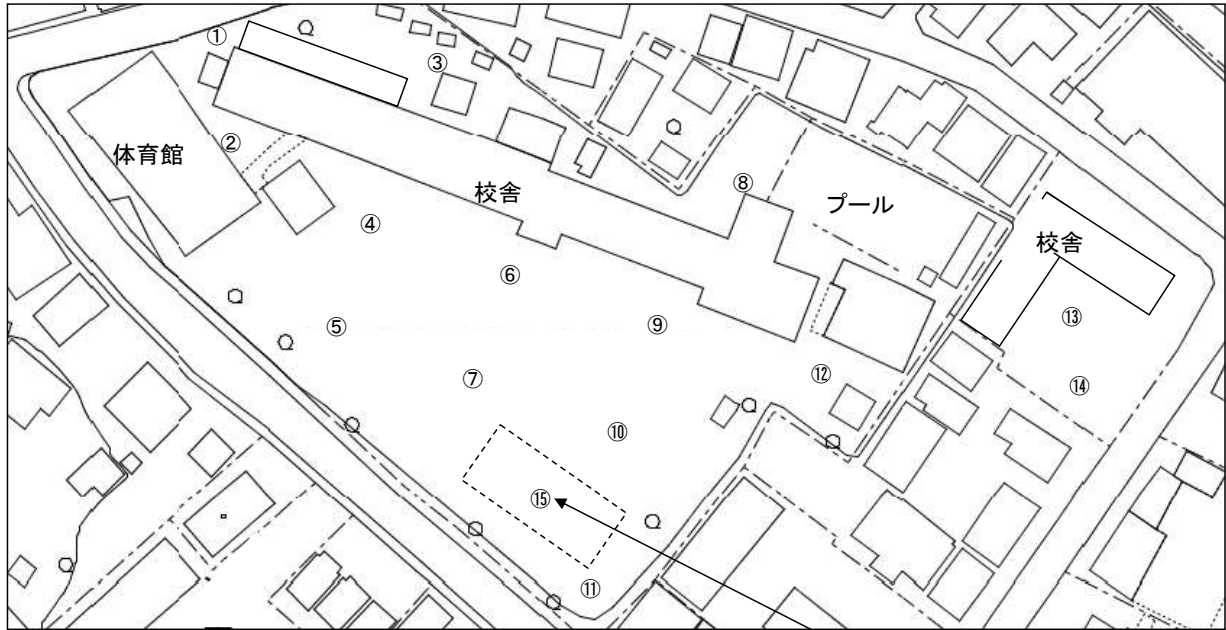

除去土壌
埋設箇所

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成29年12月 6日(前回:平成29年5月15日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.050	0.048	0.050	0.056	0.050	0.051
②	校舎前	土	0.080	0.073	0.070	0.086	0.090	0.087
③	校舎裏	舗装	0.050	0.069	0.060	0.069	0.060	0.065
④	校舎前	土	0.060	0.046	0.050	0.042	0.060	0.031
⑤	グラウンド	土	0.030	0.047	0.040	0.057	0.050	0.059
⑥	校舎前	土	0.050	0.038	0.040	0.047	0.050	0.043
⑦	グラウンド	土	0.040	0.035	0.030	0.042	0.050	0.040
⑧	校舎裏	舗装	0.060	0.062	0.080	0.086	0.080	0.076
⑨	校舎前	土	0.060	0.054	0.040	0.076	0.060	0.063
⑩	グラウンド	土	0.040	0.038	0.050	0.035	0.040	0.030
⑪	グラウンド	側溝	0.050	0.057	0.050	0.065	0.050	0.048
⑫	校舎前	土	0.060	0.064	0.050	0.049	0.050	0.053
⑬	グラウンド	人工芝	0.060	0.062	0.070	0.054	0.070	0.069
⑭	グラウンド	人工芝	0.060	0.078	0.080	0.071	0.070	0.064
⑮	グラウンド	土	0.050	0.043	0.050	0.053	0.060	0.045
平均			0.053	0.054	0.054	0.059	0.059	0.055

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満