


放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

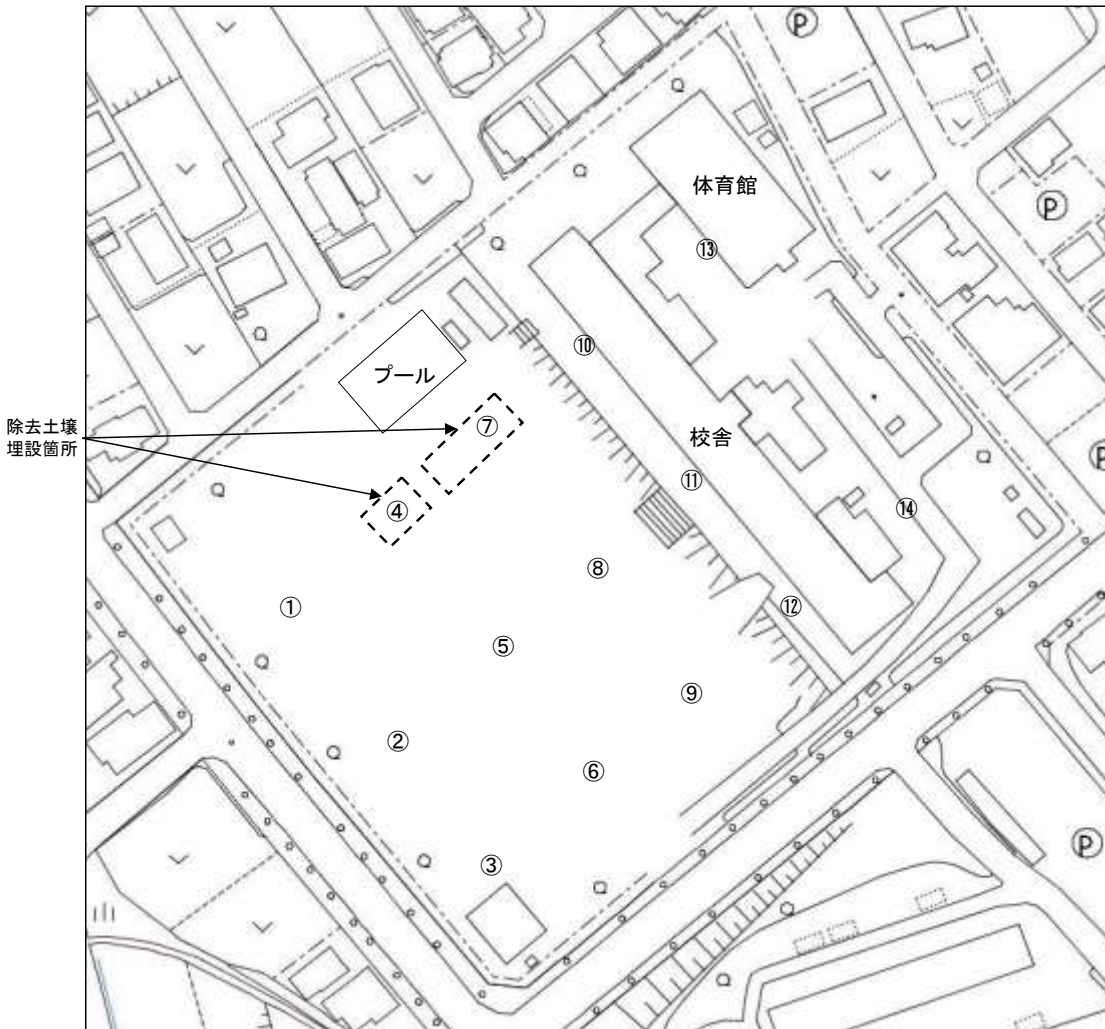

○除染完了日：平成24年4月9日
 ○測定日：平成29年12月11日(前回：平成29年5月22日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.060	0.077	0.060	0.061	0.060	0.073
②	グラウンド	土	0.060	0.047	0.060	0.047	0.060	0.053
③	グラウンド	土	0.050	0.052	0.050	0.052	0.050	0.047
④	グラウンド	土	0.060	0.069	0.060	0.051	0.070	0.065
⑤	グラウンド	土	0.060	0.042	0.060	0.042	0.050	0.049
⑥	グラウンド	土	0.060	0.075	0.060	0.065	0.050	0.053
⑦	グラウンド	土	0.070	0.058	0.070	0.062	0.070	0.067
⑧	グラウンド	土	0.060	0.073	0.060	0.040	0.070	0.066
⑨	グラウンド	土	0.050	0.068	0.050	0.070	0.050	0.061
⑩	校舎前	土	0.070	0.062	0.070	0.066	0.070	0.046
⑪	校舎前	土	0.070	0.085	0.080	0.096	0.080	0.095
⑫	校舎前	土	0.060	0.071	0.060	0.078	0.080	0.059
⑬	通路	舗装	0.090	0.080	0.090	0.078	0.080	0.066
⑭	通路	舗装	0.090	0.070	0.090	0.078	0.080	0.085
平均			0.065	0.066	0.066	0.063	0.066	0.063

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満