


放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

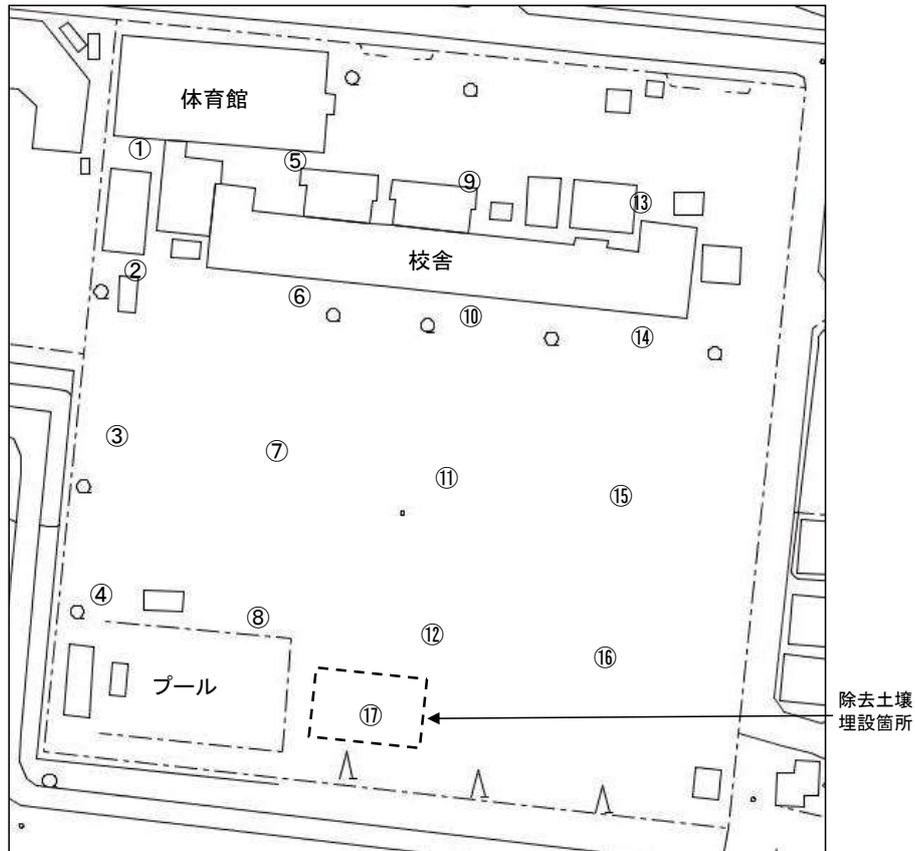

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成29年12月11日(前回:平成29年5月22日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.070	0.083	0.070	0.087	0.080	0.142
②	グラウンド	土	0.070	0.071	0.080	0.077	0.070	0.080
③	グラウンド	土	0.060	0.067	0.060	0.065	0.070	0.072
④	グラウンド	土	0.050	0.061	0.060	0.071	0.060	0.059
⑤	校舎裏	舗装	0.090	0.114	0.090	0.097	0.090	0.139
⑥	グラウンド	土	0.070	0.053	0.070	0.052	0.080	0.054
⑦	グラウンド	土	0.040	0.030	0.040	0.043	0.040	0.051
⑧	グラウンド	土	0.070	0.082	0.060	0.056	0.070	0.062
⑨	校舎裏	舗装	0.080	0.083	0.070	0.097	0.080	0.080
⑩	グラウンド	土	0.060	0.066	0.060	0.061	0.060	0.050
⑪	グラウンド	土	0.050	0.061	0.050	0.051	0.040	0.061
⑫	グラウンド	土	0.060	0.045	0.050	0.048	0.060	0.054
⑬	校舎裏	土	0.080	0.079	0.080	0.073	0.090	0.077
⑭	グラウンド	土	0.060	0.074	0.070	0.067	0.070	0.076
⑮	グラウンド	土	0.050	0.074	0.060	0.066	0.050	0.085
⑯	グラウンド	土	0.050	0.060	0.050	0.049	0.050	0.057
⑰	グラウンド	土	0.050	0.085	0.050	0.090	0.060	0.128
平均			0.062	0.070	0.063	0.068	0.066	0.078

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満