


放射線量マップ【柏第一小学校】

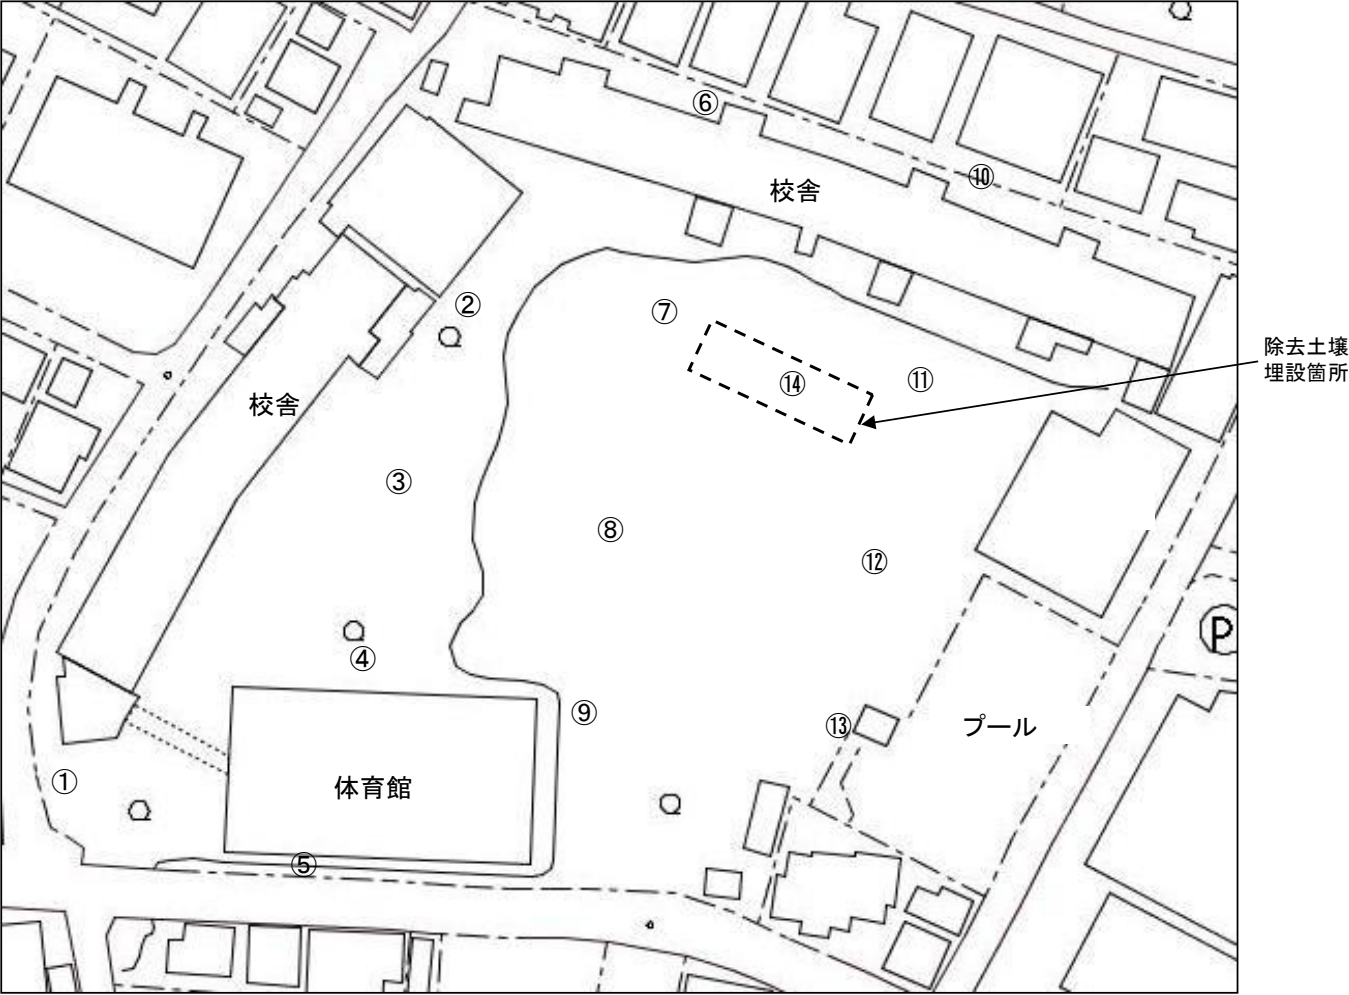

○除染完了日:平成24年6月28日
○測定日:平成30年 5 月 17 日(前回:平成29年12月1日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.052	0.060	0.059	0.053	0.049	0.064
②	グラウンド	土	0.050	0.051	0.057	0.057	0.063	0.059
③	グラウンド	土	0.056	0.045	0.043	0.039	0.058	0.037
④	グラウンド	土	0.065	0.037	0.050	0.064	0.073	0.050
⑤	体育館裏	土	0.064	0.071	0.067	0.072	0.062	0.084
⑥	校舎裏	土	0.064	0.079	0.070	0.060	0.062	0.070
⑦	グラウンド	土	0.048	0.035	0.043	0.051	0.059	0.046
⑧	グラウンド	土	0.048	0.049	0.045	0.042	0.046	0.052
⑨	グラウンド	土	0.061	0.043	0.047	0.042	0.062	0.045
⑩	校舎裏	土	0.074	0.055	0.067	0.069	0.086	0.063
⑪	グラウンド	土	0.040	0.058	0.033	0.067	0.056	0.052
⑫	グラウンド	土	0.052	0.050	0.050	0.056	0.055	0.058
⑬	グラウンド	土	0.056	0.084	0.062	0.098	0.062	0.084
⑭	0	土	0.056	0.037	0.050	0.049	0.043	0.045
平均			0.056	0.054	0.053	0.059	0.060	0.058

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満