


# 放射線量マップ【柏第六小学校】

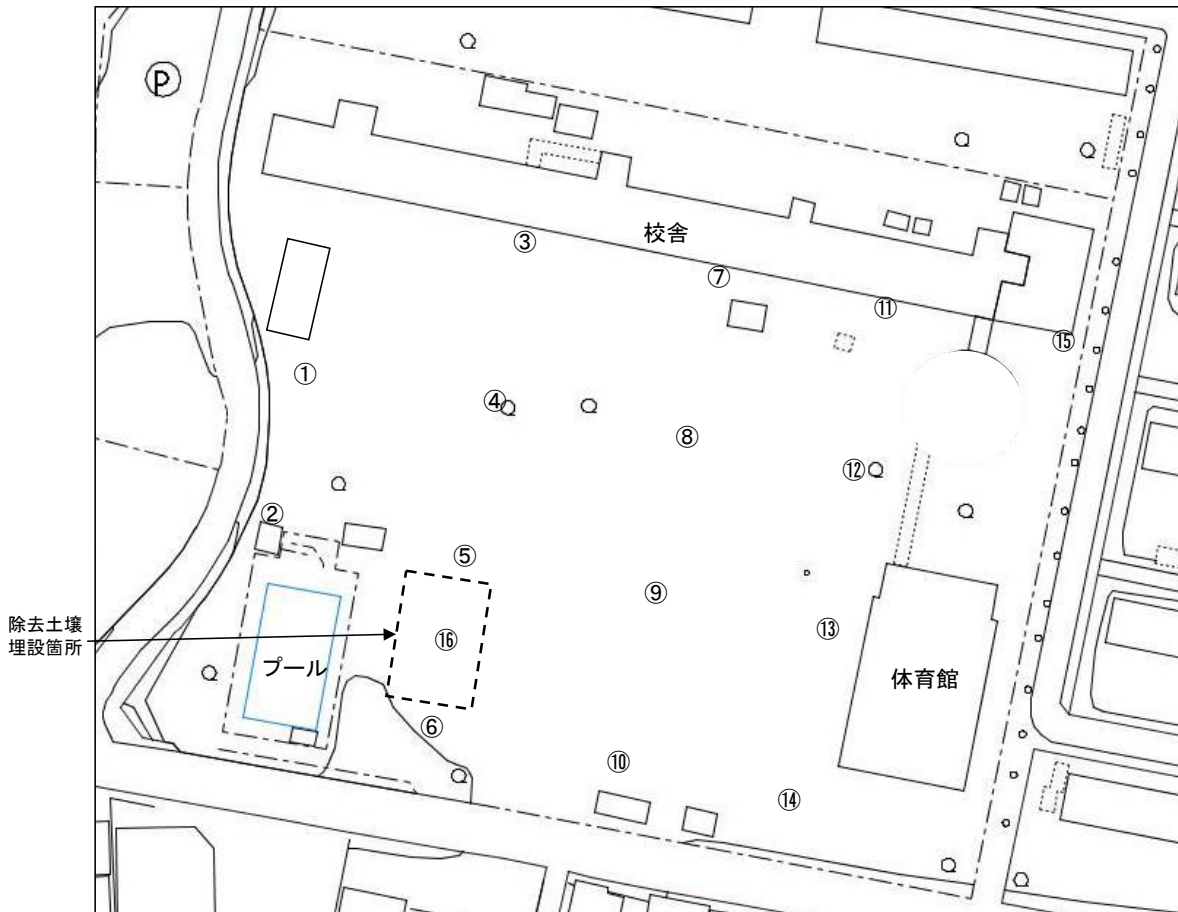

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成30年 5月 17日(前回:平成29年11月24日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |         |        | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |         |        | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |         |        | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | こどもルーム前 | 土      | 0.052   | 0.051 | 0.062 | 0.050 | 0.051  | 0.054 |
| ②    | プール横    | 土      | 0.065   | 0.079 | 0.086 | 0.068 | 0.075  | 0.067 |
| ③    | 校舎前     | 土      | 0.066   | 0.052 | 0.070 | 0.059 | 0.060  | 0.043 |
| ④    | グラウンド   | 土      | 0.084   | 0.075 | 0.082 | 0.060 | 0.087  | 0.069 |
| ⑤    | グラウンド   | 土      | 0.027   | 0.032 | 0.036 | 0.035 | 0.035  | 0.029 |
| ⑥    | グラウンド   | 土      | 0.078   | 0.049 | 0.085 | 0.040 | 0.116  | 0.044 |
| ⑦    | 校舎前     | 土      | 0.065   | 0.063 | 0.079 | 0.068 | 0.062  | 0.057 |
| ⑧    | グラウンド   | 土      | 0.066   | 0.068 | 0.060 | 0.070 | 0.058  | 0.087 |
| ⑨    | グラウンド   | 土      | 0.037   | 0.049 | 0.029 | 0.037 | 0.032  | 0.033 |
| ⑩    | グラウンド   | 土      | 0.046   | 0.088 | 0.041 | 0.054 | 0.042  | 0.042 |
| ⑪    | 校舎前     | アスファルト | 0.070   | 0.060 | 0.063 | 0.070 | 0.047  | 0.068 |
| ⑫    | グラウンド   | 土      | 0.057   | 0.042 | 0.082 | 0.024 | 0.076  | 0.047 |
| ⑬    | グラウンド   | 土      | 0.050   | 0.038 | 0.063 | 0.042 | 0.051  | 0.037 |
| ⑭    | グラウンド   | 土      | 0.058   | 0.044 | 0.067 | 0.045 | 0.060  | 0.045 |
| ⑮    | 校舎前     | アスファルト | 0.067   | 0.094 | 0.062 | 0.081 | 0.073  | 0.073 |
| ⑯    | グラウンド   | 土      | 0.050   | 0.035 | 0.055 | 0.039 | 0.042  | 0.034 |
| 平均   |         |        | 0.059   | 0.057 | 0.064 | 0.053 | 0.060  | 0.052 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満