


放射線量マップ【光ヶ丘小学校】

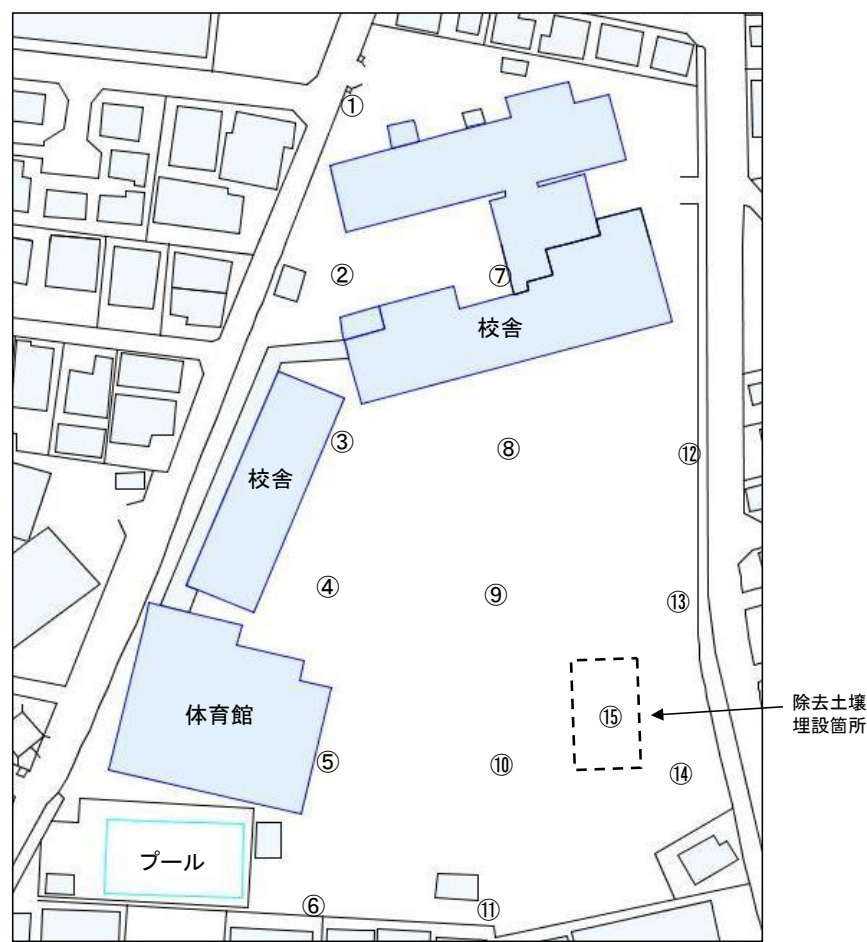

○除染完了日:平成24年7月12日
○測定日:平成30年 5月 21日(前回:平成29年11月22日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.074	0.051	0.058	0.035	0.056	0.050
②	グラウンド	土	0.072	0.048	0.077	0.041	0.073	0.051
③	グラウンド	土	0.087	0.080	0.107	0.059	0.135	0.060
④	グラウンド	土	0.079	0.065	0.083	0.059	0.094	0.039
⑤	グラウンド	土	0.045	0.059	0.054	0.062	0.054	0.065
⑥	グラウンド	土	0.085	0.043	0.082	0.054	0.084	0.060
⑦	校舎裏	土	0.083	0.074	0.085	0.077	0.107	0.071
⑧	グラウンド	土	0.058	0.050	0.057	0.030	0.043	0.035
⑨	グラウンド	土	0.041	0.029	0.037	0.014	0.041	0.025
⑩	グラウンド	土	0.036	0.031	0.042	0.033	0.052	0.033
⑪	グラウンド	土	0.048	0.053	0.038	0.043	0.053	0.052
⑫	グラウンド	土	0.047	0.050	0.053	0.055	0.031	0.055
⑬	グラウンド	土	0.057	0.042	0.050	0.023	0.041	0.038
⑭	グラウンド	土	0.048	0.028	0.046	0.026	0.057	0.025
⑮	グラウンド	土	0.025	0.042	0.036	0.032	0.033	0.024
平均			0.059	0.050	0.060	0.043	0.064	0.046

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満